

Ответвление проводов СИП к вводу в здания в одну сторону от ВЛИ


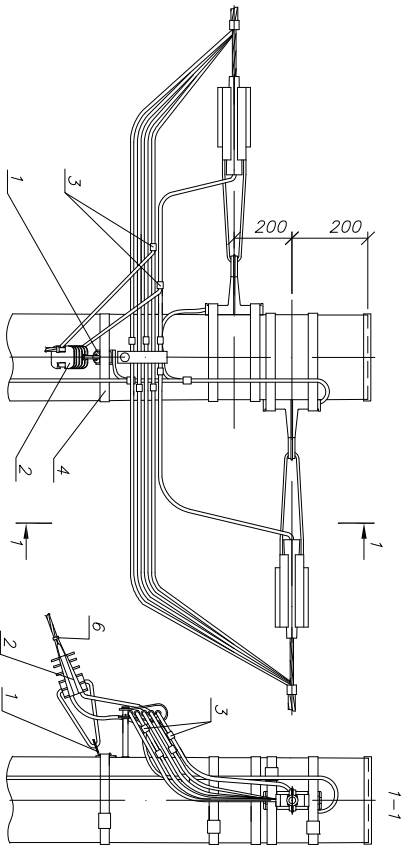


Схема ответвления к вводу в здания в одну сторону 4х жил СИП

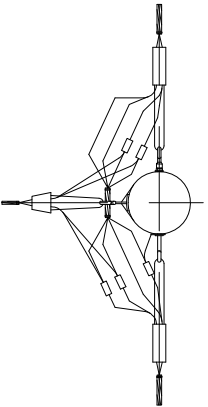

Поз	Арматура	Наименование	Код	Масса вв, кг	Приме чение
1	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02	
	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 – 2х25			
	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 – 4х25			
2	УЗА-14-D16-D35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25х35	1	0,14	
	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50х70			
3	УЗА-11-D02-D35	Зажим отбывительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отбывления от мastsрапи го 95мм² к отб.го 35мм²	4	0,35	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим отбывительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отбывления от мastsрапи го 120 мм² к отб. го 95 мм²		0,40	
4	УЗА-150	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ПМ-50	1	0,12	
5	УЗА-50-100	Скрепка СТ-20	1	0,33	
6	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм для СИП 35-95мм²	1	0,026	

* При использовании для поз. 2 натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для отбывления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с дроблением скрепы поз.5 и одного метра металлической ленты поз. 4.

Общий вид опоры и спецификацию на ее элементы см. АСП-ДЕР-ОРР-421-00-54 и АСП-ДЕР-ОРР-421-00-55.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

АСП-ДЕР-ОВД-401-12-00				
Одноцепные, двухцепные и переходные гребенчатые опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK®				
Материалы для проектирования				
Изм.	Код.уч.	Лист	№ докум.	Подп.
Дата				
Ответвление в одну сторону СИП4-4 к вводу в здание от анкерной одноцепной гребенчатой опоры IEK			Страница	Листов
			Р	1
				1
Общий вид Спецификация			IEK	