


Схема отбейлений к вварам
в здании
в одну сторону

4^х жил СИП


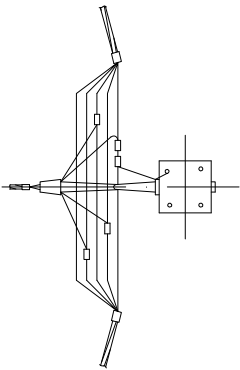


Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Код.	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ 105*		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЦ-0715(НТЦ-0815)	2	1175	
АВ-1		Анкер АВ-1 НТЦ-35.0016-32	2	131	
		Стальные конструкции			
1		Растяжка ОП9 НТЦ-35.0016-38	1	26,4	
2		Оплетка ОП20 НТЦ-35.0016-39	1	24,3	
3		Анкерный болт ОП71 НТЦ-35.0016-40	1	25,5	
4		Кронштейн ОП22 НТЦ-35.0016-41	1	5,6	
5		Заземляющий проводник ЗП6 НТЦ-35.0016-43	2,5	0,5	м
		Линейная арматура			
6	УЗА-Л50	Лента бандажная металлическая 20Х0,7х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
7	УЗА-61-100	Скрепка СУ-20	3	0,013	
8	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
9	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
	УЗА-14-Д16-Д25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
10		Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25÷35, (ЗАН50-70/1500 для СИП 50÷70)	1	0,40	
	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим отбейтельный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отбейления от магистрали 95мм ² к отв.до 35мм ²		0,12	
11		Зажим отбейтельный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отбейления от магистрали 90 120 мм ² к отв.до 95 мм ²	4	0,33	
12	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗП6	1	0,25	
13	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоский ЗП 6-95/6-95	4	0,1	
	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
14	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	3	0,036	

* Помимо стойки СВ 105-3,6 (5) допускается применение стойки СВ 110-3,5 (5). Размеры в скобках даны для стоек СВ 110-3,5(5)
** При использовании натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз. 10 и для отбейления ЗХ2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с увеличением скрепы поз.7 и одного метра металлической ленты поз. 6.
1. Максимально допустимый угол (α) поворота трассы ВЛ до 30°;
2. Чертеж выполнен на 3-х листах: Узлы I и II см. лист 3.


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаимн. Инв. N

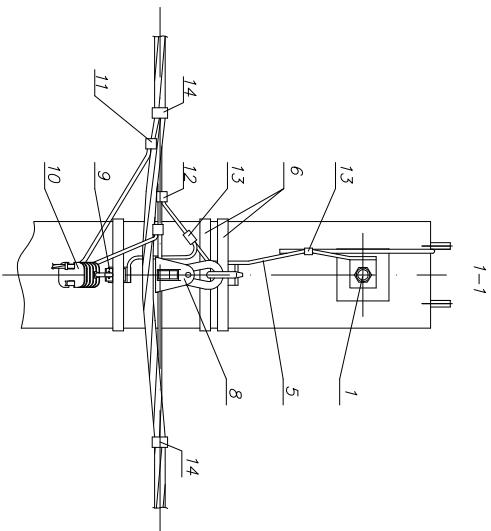
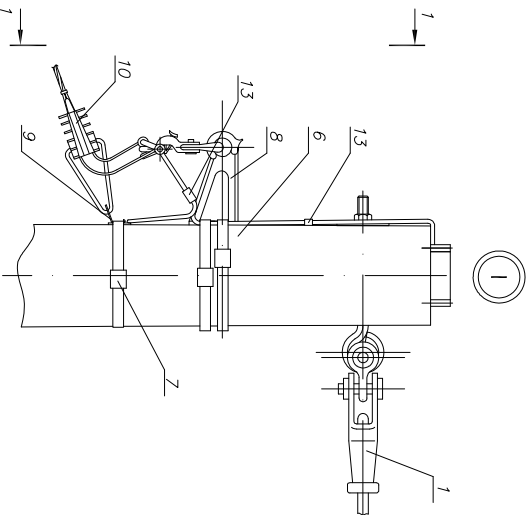


2-2

(Оттяжка не показана)

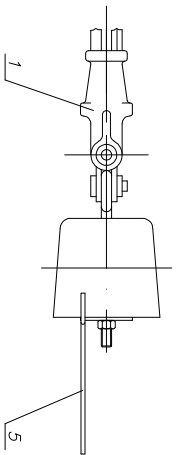

3-3

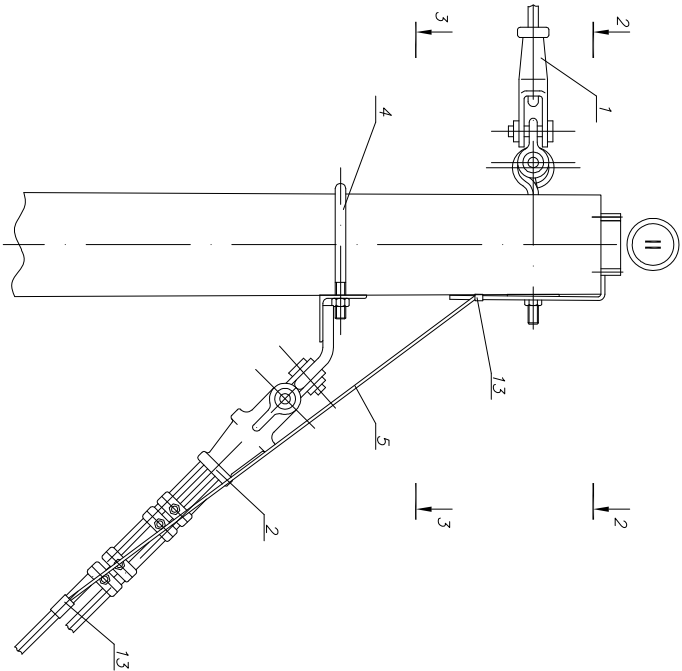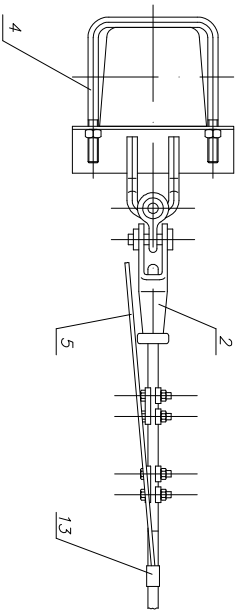

Чертеж выполнен на 3 листах
Общий вид см. лист 1, спецификацию элементов см. лист 2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					3