






						ASIP-DEK-OFR-152-00-30						
						Одноцепные, двучленные и переходные гребенчатые опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ИЕК® Материалы для проектирования						
Изм.	Код.уч.	Лист	Ндочум	Подрл	Дата							
						Перекодные промежуточные двучленные гребенчатые опоры ПЛГБ						
						Сторона		Лист	Листов			
						Р		1	2			
						Общий вид Схема установки стоек спецификация						
						ИЕК						



1. Успешность отъемления от ВЛИ 0,4 кВ к двом см. документ ASP-DER-OVD-101-XX-00
2. Огора Пигри81 установивается в случаях кода, согласно ПУЭ-7 изд., предвается выключать подтверждение заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
3. Чертеж выполнен на 2х листах, узел / см. лист 2.

Поз	Арматура	Наименование	Код	Масса ег., кг	Приме- чание
		<u>Деревянные шпильки</u>			
1	НПЛ-36, 0017-40	Стопка С4, L=12000 мм, d _г =220 мм	1		
		<u>Дюймовая арматура</u>			
4		Крышка пластинковая для опоры	1		
5	УКА-31-016-095	Комплект промежуточной поьевки КОПМ 1500	2	0,50	
8	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
9	УЗА-50-100	Средня СТ-20	4	0,01	
10	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм для СИП 35-95мм ²	4	0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм для СИП 120мм ²		0,036	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

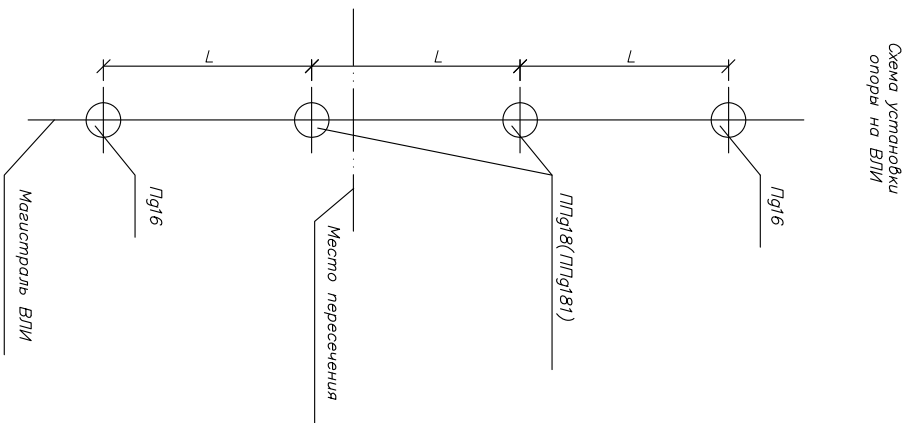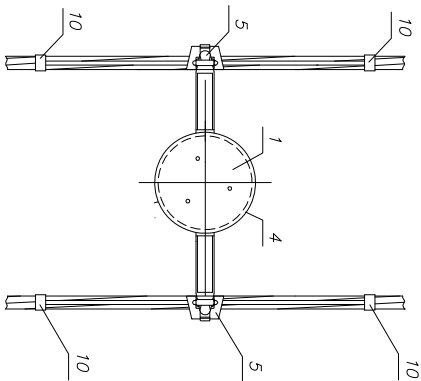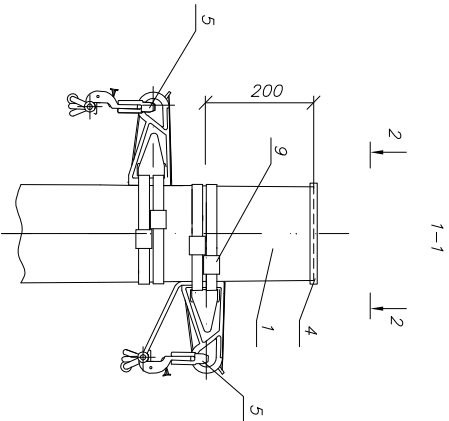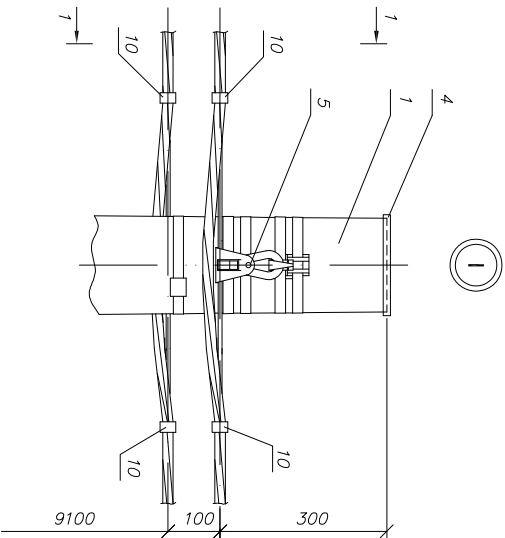

1. Чертеж выполнен на двух листах
2. Спецификацию и общий вид см. лист 1.
3. Проем L и область применения опоры см. гокум. НТЦ-36.0017-ПЗ

Изм.	Лист	N гокум.	Подп.	Дата	ASIP-DEK-OPR-152-00-30	Лист
						2