



							ASIP-BET-OPR-422-22-08
							Огночение, вдвхение и переходные железобетонные опоры ВЛП 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK® Материалы для проектирования
Изм.	Код уч.	Лист	Изюом	Подп.	Дата		
						Опора АЗ4 ж/б с ответвлением в 2 стороны СИП-4 IEK	Спогвая Лист Листов
						Общий вид Схема установок стоек спецификация	P 1 2 IEK

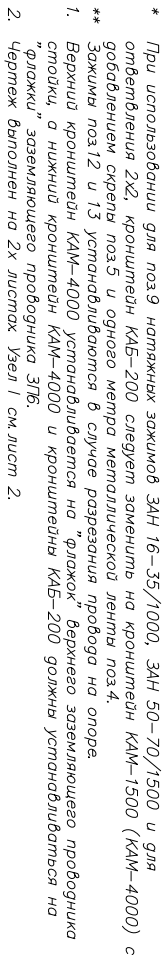

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме чение
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ95		Сройка СВ95 проект шифр НПС-0615.95	2	900	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и см. НПС-35.0016-31	2	110	
		<u>Стальные конструкции</u>			
1		Кронштейн У4 НПС-35.0016-36	1	6,8	
2		Стяжка П1 НПС-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий прободник ЗП6 НПС-35.0016-43	1,2	0,5	м
		<u>Литейная арматура</u>			
4	УЗА-Л50	Лента бондажная металлическая 20х0,7х1000мм ПМ-50	6	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепя СУ-20	6	0,01	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	2	0,27	
7		Кронштейн анкерный КАБ-200*	2	0,02	
8	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	4	0,40 (0,65)	
	УЗА-14-Д16-Д25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
9	УЗА-14-Д16-Д35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25÷35, (ЗАН50-70/1500 для СИП 50÷70)	2	0,40	
	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим отбетонительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отбетонения от мостовирали го 95мм ² к опб.го 35мм ²		0,12	
10		Зажим отбетонительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отбетонения от мостовирали го 120 мм ² к опб.го 95 мм ²	8	0,33	
	УЗА-11-Д35-Д150-1				
11	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗП6	2	0,25	
12	УЗА-11-Д35-Д150	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП**	8	0,33	
13	УЗА-11-Д25-Д95	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для фазных жил СИП**	2	0,12	
14	УЗР-11-S06-S095	Зажим плащевый ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
15	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	6	0,036	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

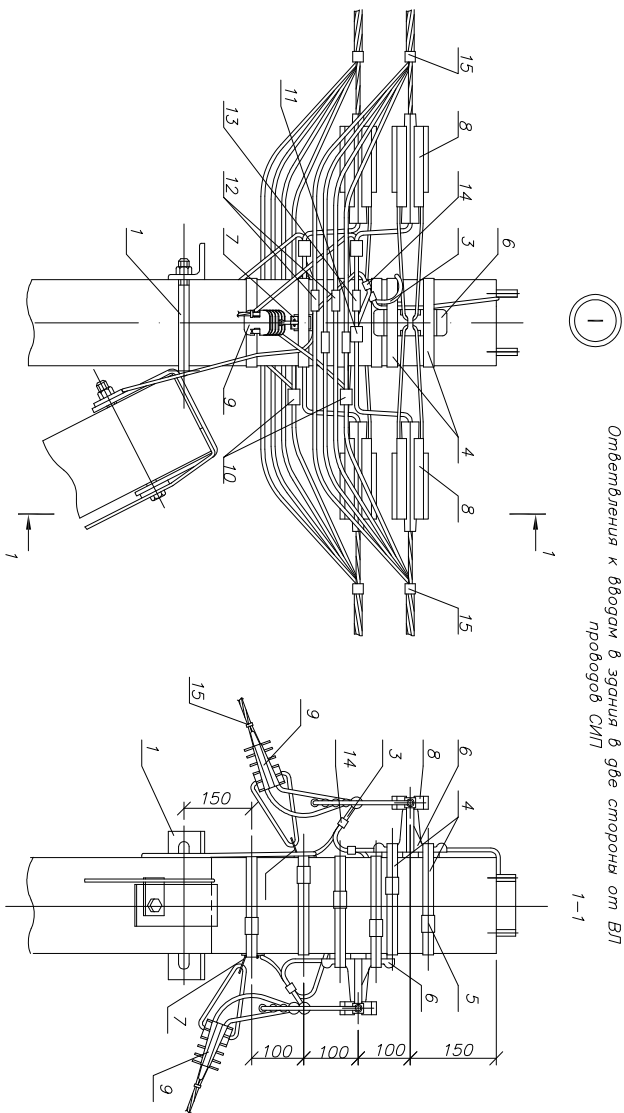

Ответвления к вводу в здание в две стороны от ВЛ проводов СИП

1-1

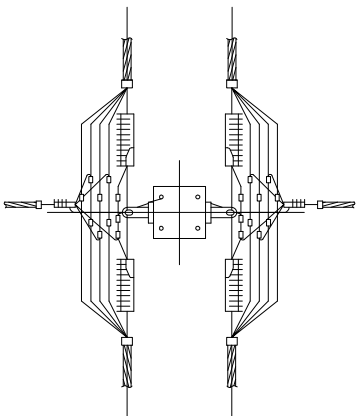


Схема отведений к вводу в здание в две стороны 4х жил СИП

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1

Изм.	Лист	N	году	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-422-22-08	Лист
							2