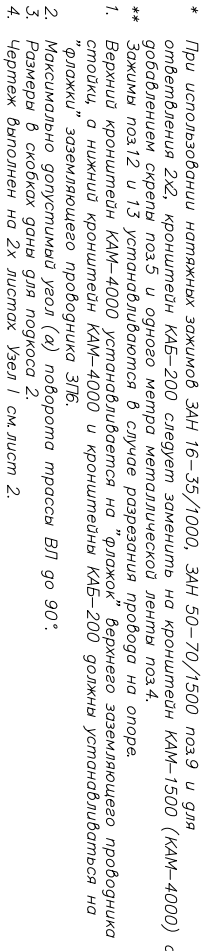


[illegible]

Марка поз	Арматура	Номенклатурное обозначение	Код	Масса ег., кг	Примечание
СВ95		Железобетонные элементы			
		Стойки СВ95 проект шифр НТЛ-0615-95	3	900	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	3	110	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн 14 НТЛ-35.0016-36	2	6,8	
2		Стойка П1 НТЛ-35.0016-34	3	7,7	
3		Заземляющий проводник ЗП6 НТЛ-35.0016-43	2,0	0,5	м
4	УЗА-Л50	Линейная арматура			
5	УЗА-51-100	Лента бинажная металлопластиковая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	10	0,11	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	10	0,013	
7	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200*	4	0,27	
8	УЗА-14-050-070-1500	Жожи анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм²)	2	0,02	
	УЗА-14-050-070-1500	Жожи анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25	4	0,40 (0,65)	
9	УЗА-14-016-035-1000	Жожи анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25÷35, (ЗАН50-70/1500 для СИП 50÷70)	2	0,14	
	УЗА-11-002-035	Жожи ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от маэистрала го 95мм² к отв.го 35мм²	2	0,40	
10		Жожи ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от маэистрала го 95мм² к отв.го 35мм²	8	0,12	
	УЗА-11-035-0150-1	Жожи ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от маэистрала го 120мм² к отв.го 95мм²		0,33	
11	УЗ56-16-510-120-525-95	Жожи ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,25	
12	УЗА-11-035-0150-1	Жожи ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП**	8	0,33	
13	УЗА-11-025-095	Жожи ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП**	2	0,12	
14	УЗР-11-506-5095	Жожи плашечный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
	УИН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм²		0,026	
15	УИН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм²	6	0,036	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Ответвления к вводу в здание в две стороны от ВЛ проводов СИП


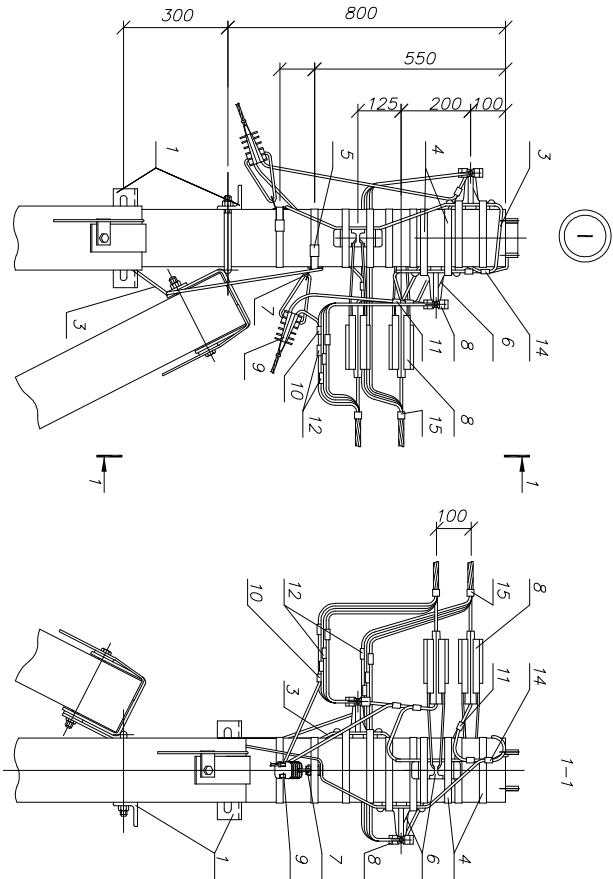


Схема ответвлений к вводу в здания в две стороны 4х жил СИП

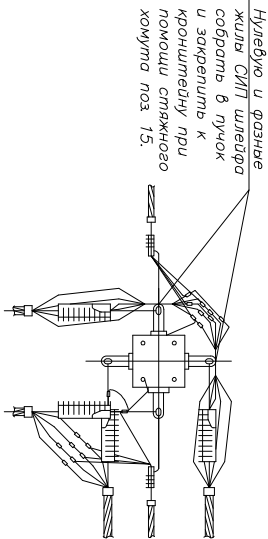

Изм.	Лист	N	гоfum.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-212-22-12	Лист
							2