

Код	Наименование обозначение	Масса ед., кг	Примечание
Арматура	Железобетонные элементы		
995	Стойки СВ95 проект НТЛ-0615.95	3	900
3и	Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	3	110
	Стальные конструкции		
1	Кронштейн УК НТЛ-35.0016-36	2	6,8
2	Стажки Г11 НТЛ-35.0016-34	3	7,7
3	Заземляющий проводник ЭПВ НТЛ-35.0016-43	2,0	0,5 м
	Литейная арматура		
4	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	9	0,11
5	Скрепка СК-20	9	0,013
6	Кронштейн анкерный КАМ-4000	4	0,27
7	Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02
8	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	4	0,40 (0,65)
9	УЗА-14-D50-D70-1500	1	0,14
0	УЗА-11-D02-D35	2	0,12
	УЗА-11-D35-D150-1	2	0,33
11	УЗSG-16-S10-120-S25-95	2	0,25
12	УЗА-11-D35-D150-1	8	0,33
3	УЗА-11-D25-D95	2	0,12
4	УЗР-11-S06-S095	3	0,1
5	УНН21-D6-180-100		0,026
	УНН21-D9-260-100	5	0,036

При использовании натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз.9 и для отбейдения 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с добавлением сверху поз.5 и одного метра металлопластической ленты поз.4.

Зажима поз.12 и 13 используются в случае разрезания провода на опоре.

Верхний кронштейн КАМ-4000 устанавливается на "флажок" безнулевого заземляющего проводника стоек, а нижний кронштейн КАМ-4000 и кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажок" заземляющего проводника ЭПВ.

Максимально допустимый угол (α) поворота троса ВП до 90°.

Размеры в скобках даны для покоса 2.

Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см.лист 2.

АСИР-BET-OPR-212-11-12

Отделенные, фидерные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с литейной арматурой компании ЕЭК®

Материалы для проектирования

Опора УАЗ4 ж/б с отбейдением б 1 сторону СИП4-2 ЕЭК	Стойка	Лист	Листов
Общий вид	P	1	2
Схема установки стойки спецификация			ЕЭК

Ответвление к вводом в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


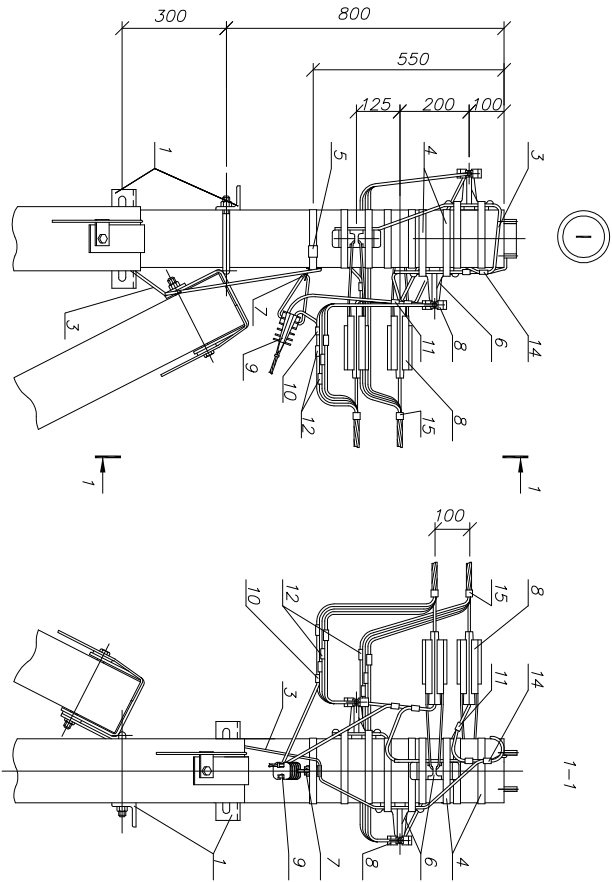


Схема ответвления к вводом в здания
в одну сторону 2* жил СИП

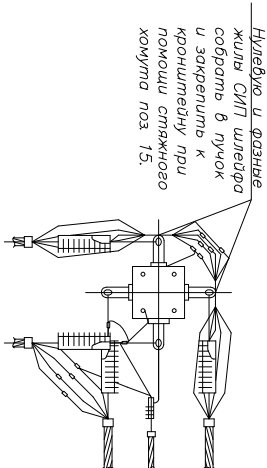

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-212-11-12	Лист
						2