



Примечание	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ед. кг	Примечание
003		Железобетонные элементы			
005*		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЦ-0715(НТЦ-0815)	1	1175	
1		Стойки железобетонной конструкции			
2		Застывающая бетонная смесь НТЦ-35.0016-43	1,1	0,5	м
3		Линейная арматура			
4		Лента бетонная железобетонная 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
5		Скрепка СК-20(С-20)	5	0,01	
6		Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
7		Кронштейн анкеры КАБ-200**	1	0,02	
8		Зажим анкеры ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
9		Зажим анкеры ЗАН 16-35/1000 для СИП 25-35	1	0,35	
10		Зажим анкеры ЗАН 50-70/1500 для СИП 50-70		0,40	
11		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали до 95мм ² к отв.до 35мм ²	4	0,12	
12		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
13		Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,265	
14		Зажим плоскостный ЗП 6-95/6-95	2	0,10	
15		Хомут для СИП ХС-180, диаметр обхвatomного провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	5	0,026	
16		Хомут для СИП ХС-260, диаметр обхвatomного провода 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

Отметвления к входу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

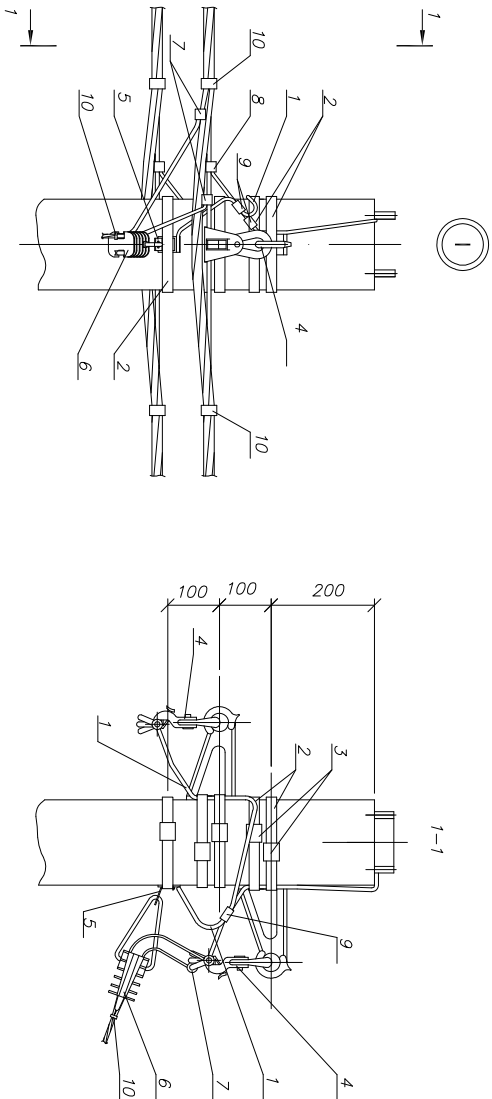

Схемы отметвления к входу в здания
в одну сторону 4* жил СИП

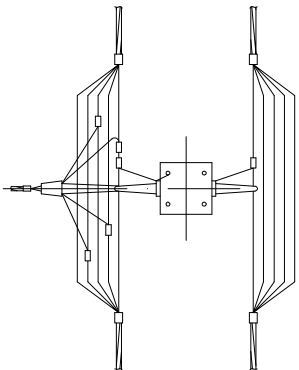

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вуг см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

АС/Р-ВЕТ-ОПР-152-12-04