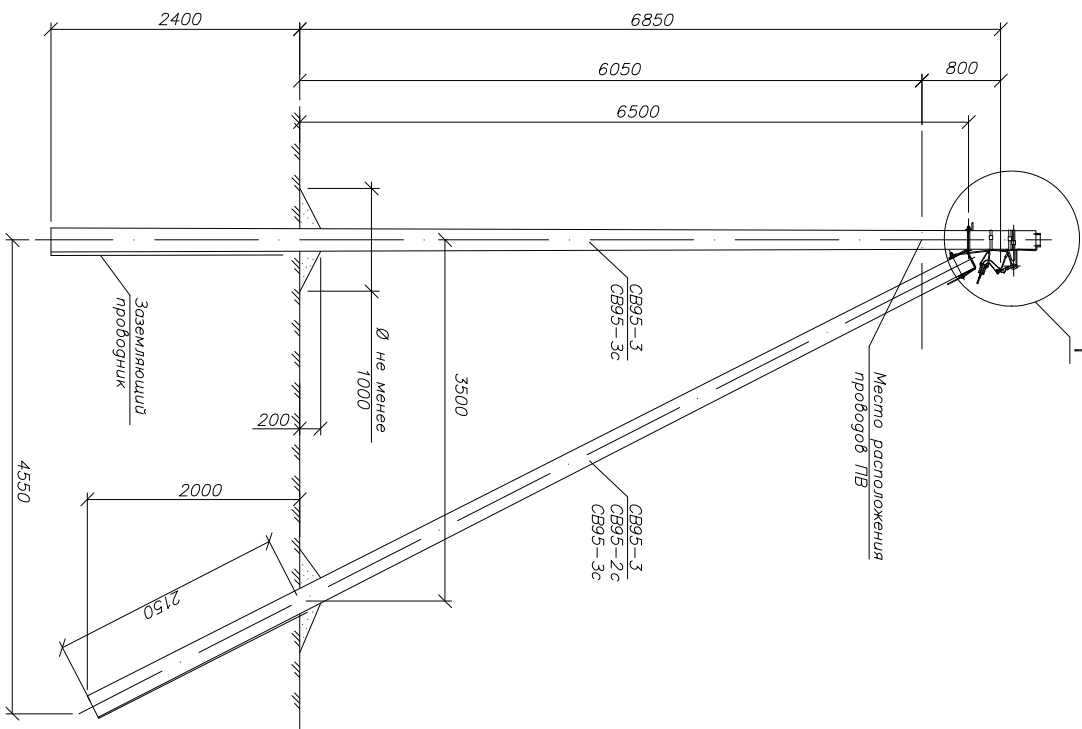


[illegible]

Марка мод.	Арматура	Наименование обозначение	Код.	Масса ед., кг	Примечание
СВ95*		<i>Железобетонные элементы</i> Стойки СВ95 проект шпрф НТЦ-0615.95	2	900	
1		<i>Стальные конструкции</i> Конштейн 4д НТЦ-35.0016-36	1	6,8	
2		Заземляющий проводник ЭПБ НТЦ-35.0016-43	0,65	0,5	м
3		<i>Древянная арматура</i> Ленто бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
4	УЗА-51-100	Скрепка С-20(С-20)	3	0,01	
5	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КЯБ-200**	1	0,02	
7	УЗА-14-Д16-Д25-5	Защитный анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	1	0,14	
8	УЗА-11-Д02-Д35	Защитный ответвительный изолирующий ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной до 95мм ² к отб.до 35мм ²		0,12	
		Защитный ответвительный изолирующий ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной до 120 мм ² к отб.до 95 мм ²	2	0,33	
9	УЗСБ-16-СИО-120-С25-95	Защитный ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,265	
10	УЗР-11-С06-С095	Защитный плоскостной ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
11	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	3	0,036	

* Область применения стоек СВ95–3(3с) и СВ95–2с см. НТЛ–35.0016–ПЗ.

** При использовании для поз 7 нагретых зажимов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отбрасывающих 2х2, кронштейн КАБ–200 следует заменять на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с добавлением скрепи поз 3 и одного метра теплоотражающей ленты поз 2.

1. Максимально допустимый угол (α) поворота просека ВП до 30°.
2. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника спойки, а кронштейны КАБ–200 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗПБ.
3. Чертеж выполнен на 2х листах Узел 1 см. лист 2.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Ответвление к входу в здание в одну сторону от ВЛ
проводов СИП



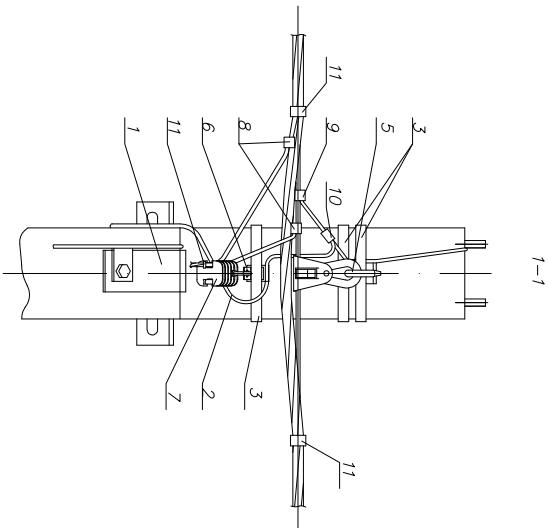


Схема отведений к входу в здания
в одну сторону
2х жил СИП

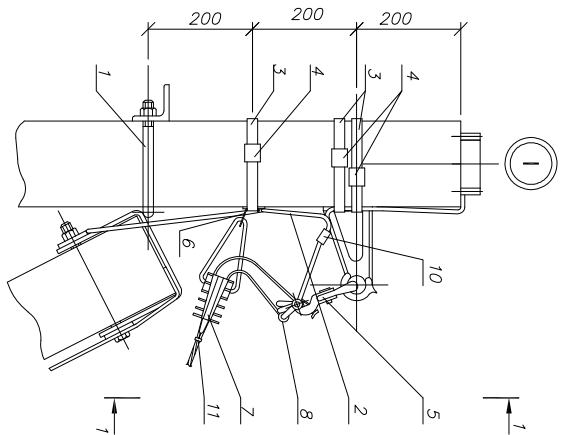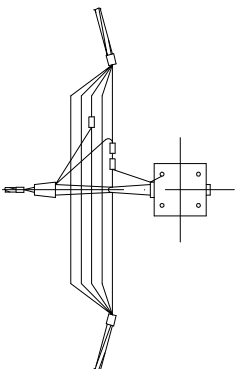

Изм.	Лист	N	году	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-281-11-05	Лист
							2