



Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ  
проводов СИП


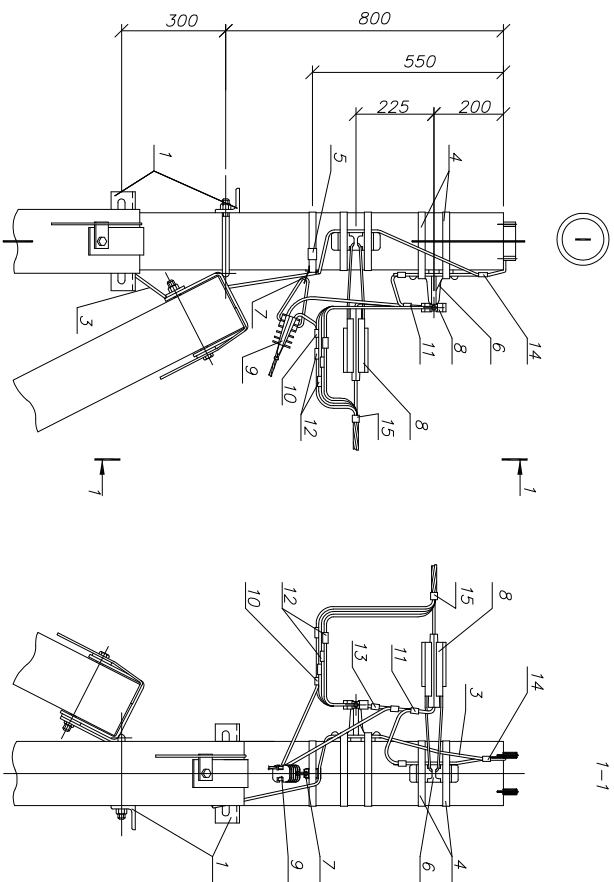


Схема ответвления к вводу в здания  
в одну сторону 2х2 жилы СИП



|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взаим. Инв. N |
|              |              |               |

|      |      |          |       |      |                        |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | ASIP-BET-OPR-211-13-11 | Лист |
|      |      |          |       |      |                        | 2    |