

Архитектур	Наименование обозначение	Код.	Масса ед., кг	Примечание
	Железобетонные элементы			
	Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	2	1175	
	Опорно-анкерная плита П-Зу НТЛ-35.0016-31	2	110	
	Стальные конструкции			
	Кронштейн У * НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
	Стяжка ГП НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
	Заземляющий проводник ЗГБ НТЛ-35.0016-43	1,2	0,5	м
	Линейная арматура			
	Ленто бандажная металлопластиковая 20x0,7x1000мм ЛМ-50	4	0,11	
	УЗА-51-100			
	УКА-12-1500-4000	4	0,031	
	УКА-12-2-200	1	0,27	
	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
	УЗА-14-D50-D70-1500	2	0,40 (0,65)	
	УЗА-14-D16-D25-S		0,14	
	УЗА-14-D16-D35-1000	2	0,40	
	УЗА-11-D02-D35		0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	8	0,33	
	УЗSG-16-S10-120-S25-95	1	0,25	
	УЗА-11-D35-D150-1	4	0,33	
	УЗА-11-D25-D95	1	0,12	
	УЗР-11-S06-S095	3	0,1	
	УНН21-D6-180-100		0,026	
	УНН21-D9-260-100	4	0,036	

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП


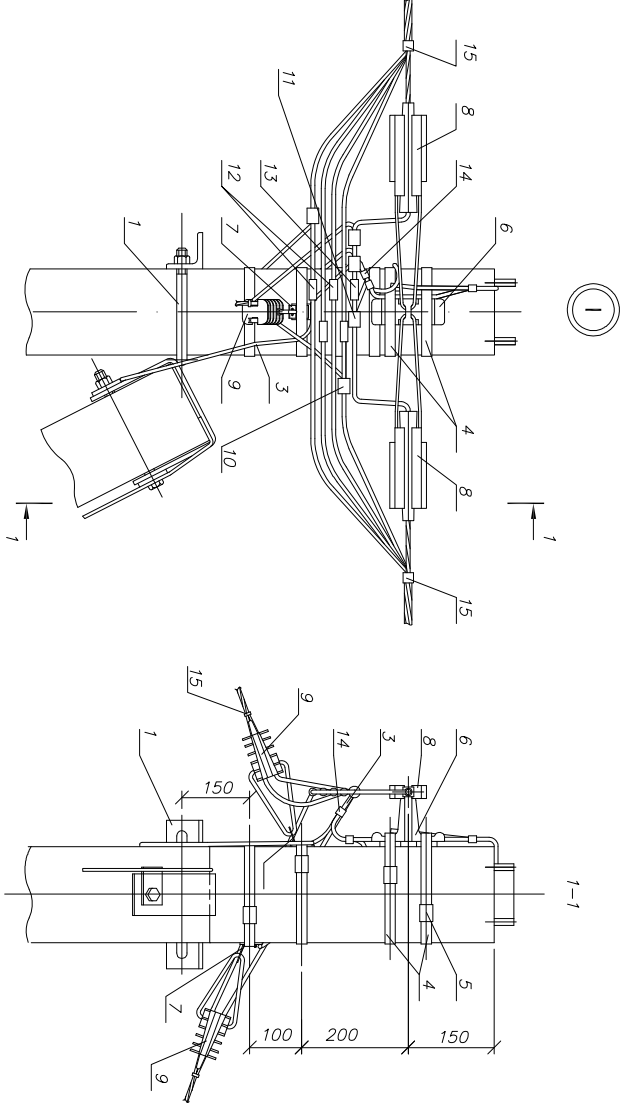


Схема ответвления к вводу в здания
в две стороны
4х жил СИП

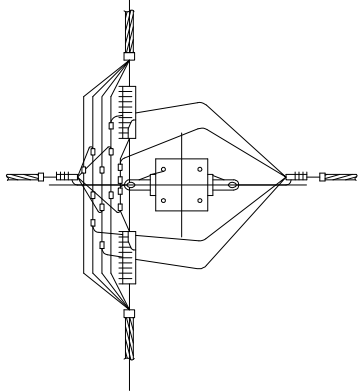

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

АСИП-ВЕТ-ОПР-441-22-09