

Порядк ноз	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме чение
3105*		Железобетонные элементы			
		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЦ-0715(НТЦ-0815)	1	1175	
		Стальные конструкции			
1		Заземляющий проводник ЗПв НТЦ-35.0016-43	1,65	0,5	м
2		Линейная арматура			
3	УЗА-Л50	Ленто бондажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	6	0,11	
4	УЗА-51-100	Скрепка СК-20(СК-20)	6	0,01	
5	УКА-31-016-095	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
7	УЗА-14-016-025-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
8	УЗА-14-016-035-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25÷35	2	0,35	
9	УЗА-14-050-070-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50÷70		0,40	
10	УЗА-11-002-035	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали до 95мм ² к отв.до 35мм ²	8	0,12	
11	УЗА-11-035-0150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
12	УЗСГ-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПв	2	0,265	
13	УЗР-11-S06-S095	Зажим плащечный ЗП 6-95/6-95	3	0,10	
14	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, диаметр обхватываемого провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
15	УНН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, диаметр обхватываемого провода 26-66 мм, для СИП 120мм ²	6	0,036	

Помимо стойки СВ105-3,6(5) допускается применение стойки СВ110-3,5(5). Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5(5).

При использовании для поз6 напаянных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с добавлением скрепы поз3 и одного метра металлопластической ленты поз2.

Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стойки, а кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗПв.

Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

ASIP-BET-OPR-152-22-04

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛП 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ЕК®

Материалы для проектирования

Опора ПП34 ж/б с ответвлением в 2 стороны СИП-4 ЕК

Общий вид

Схема установки стойки

ЕК

Стойки

Лист

Листов

Р

1

2

Отметвления к вводу в здания в где стороны от ВЛ
проводов СИП


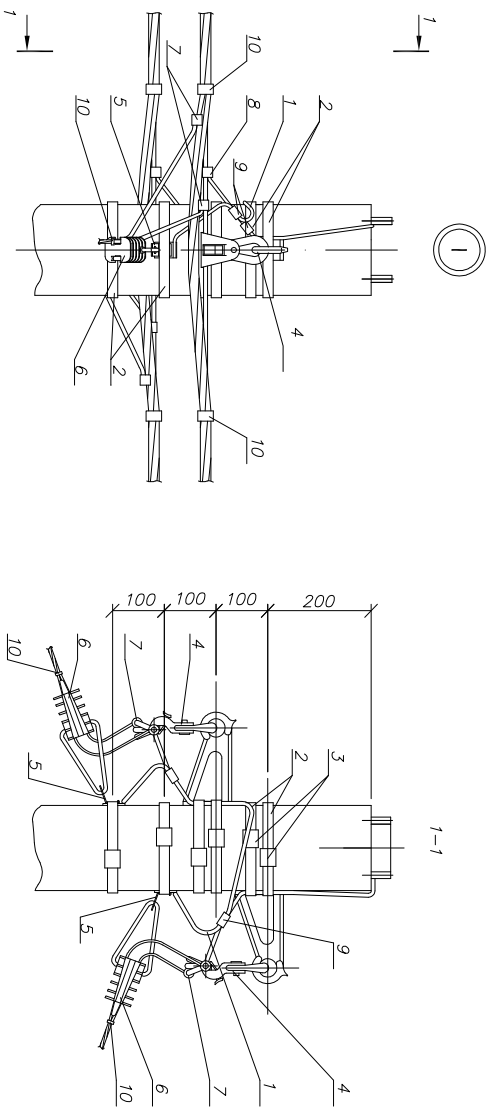


Схема отметвления к вводу в здания
в где стороны 4х жил СИП

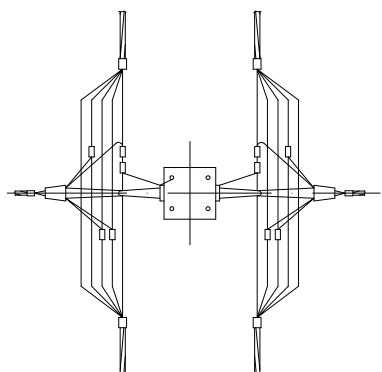

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вуг см. лист 1.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-152-22-04