

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
СВ 105*		Железобетонные элементы			
		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	1	1175	
		Стальные конструкции			
1		Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	0,65	0,5	м
		Линейная арматура			
2	УЗА-Л50	Лента бордюрная металлопластиковая 20х10, 1х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
3	УЗА-51-100	Скрепка СВ-20 (СГ-20)	3	0,01	
4	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
5	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
6	УЗА-14-Д16-Д25-С	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
7	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной до 95мм ² к отв. до 35мм ²	4	0,12	
	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной до 120 мм ² к отв. до 95 мм ²		0,33	
8	УЗСГ-16-С10-120-С25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,265	
9	УЗР-11-С06-С095	Зажим пламенный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
	УНН21-Д6-180-100	Хоут для СИП ХС-180, диаметр обхватаемого проводом 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
10	УНН21-Д9-260-100	Хоут для СИП ХС-260, диаметр обхватаемого проводом 26-66 мм, для СИП 120мм ²	4	0,036	

* Помимо стойки СВ105-3,6(5) допускается применение стойки СВ110-3,5(5). Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5(5).

** При использовании для поз.6 несущих зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с обработкой скрепы поз.3 и одного метра металлопластиковой ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стойки, а кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки"

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

1

Место расположения проводов ПВ

Заземляющий проводник

Ø не менее 1000

2200

800 (8500)

7200(7700)

1000

200

СВ105-3,6 (5)

СВ110-3,5 (5)

Схема установки стойки 105-3,6(110-3,5)

АСП-ВЕТ-ОРР-151-13-03				
Одноцепная, вдухцепная и переходная железобетонные опоры ВЛП 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ЕК®				
Материалы для проектирования				
Изм.	Код.уч.	Лист	Нрок	Подг.
				Дата
Опора ППЗ3 ж/б с ответвлением в 1 сторону 2хСИП4-2 ЕК			Стация	Лист
			Р	1
Общий вид			Листов	
Схема установки стойки			ЕК	
спецификация				

[illegible]

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


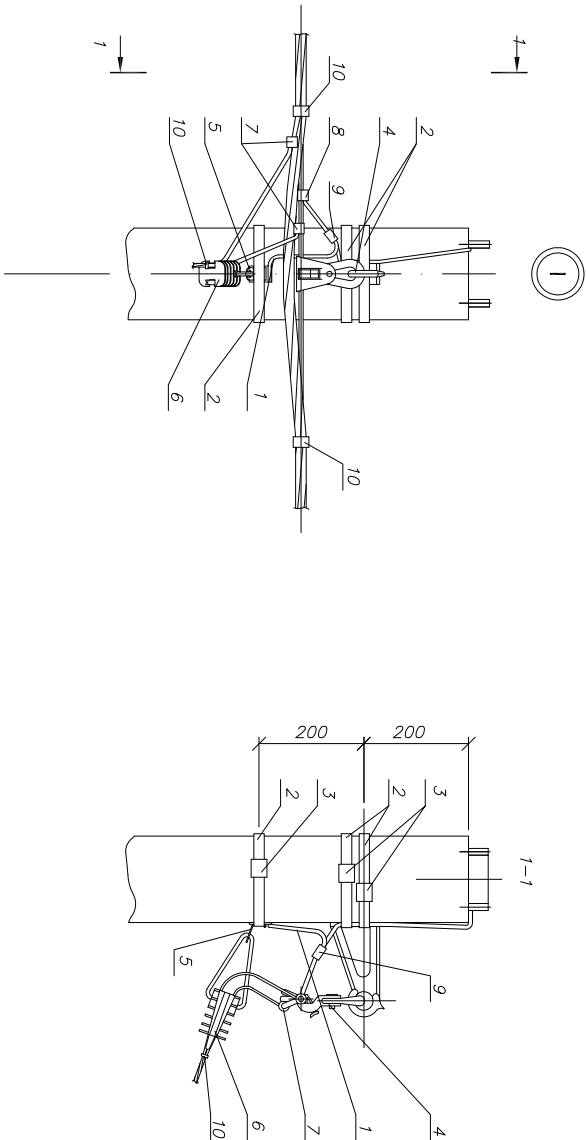


Схема отведений к вводу в здания
в одну сторону 2х2 жилы СИП

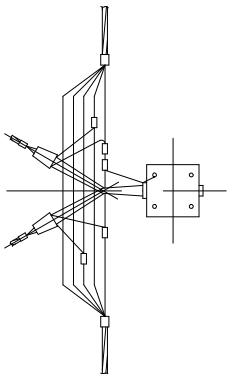

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АСР-ВЕТ-ОР-151-13-03	Лист
						2