

| Порядок поз. | Арматура               | Наименование обозначение                                                                                                                 | Код | Масса ед., кг | Примечание |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|
|              |                        | Железобетонные элементы                                                                                                                  |     |               |            |
| ВВ95*        |                        | Стойка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95                                                                                                      | 3   | 900           |            |
| Г-3и         |                        | Опорно-анкерная плита Г-3и НТЛ-35.0016-31                                                                                                | 3   | 110           |            |
| 1            |                        | Стойковые конструкции                                                                                                                    |     |               |            |
| 2            |                        | Кронштейн У4 НТЛ-35.0016-36                                                                                                              | 2   | 6,8           |            |
| 3            |                        | Свяжка П1 НТЛ-35.0016-34                                                                                                                 | 3   | 7,7           |            |
|              |                        | Заземляющий проводник ЭПВ НТЛ-35.0016-43                                                                                                 | 2,0 | 0,5           | М          |
|              |                        | Линейная арматура                                                                                                                        |     |               |            |
| 4            | УЗА-Л50                | Лента бортовой металлосетка 20х0,7х1000мм ЛМ-50                                                                                          | 6   | 0,11          |            |
| 5            | УЗА-51-100             | Скрепка СУ-20                                                                                                                            | 6   | 0,013         |            |
| 6            | УКА-12-1500-4000       | Кронштейн анкерный КАМ-4000                                                                                                              | 2   | 0,27          |            |
| 7            | УКА-12-2-200           | Кронштейн анкерный КАБ-200**                                                                                                             | 2   | 0,02          |            |
| 8            | УЗА-14-050-070-1500    | Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм <sup>2</sup> (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм <sup>2</sup> )                 | 2   | 0,40 (0,65)   |            |
| 9            | УЗА-14-050-070-1500    | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25                                                                                             | 4   | 0,14          |            |
| 10           | УЗА-11-002-035         | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной го 95мм <sup>2</sup> к отв.го 35мм <sup>2</sup>     | 8   | 0,12          |            |
|              | УЗА-11-035-0150-1      | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной го 120 мм <sup>2</sup> к отв.го 95 мм <sup>2</sup> |     | 0,33          |            |
| 11           | УЗ50-16-510-120-525-95 | Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЭПВ                                                                                                          | 1   | 0,25          |            |
| 12           | УЗА-11-035-0150-1      | Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***                                                                                            | 4   | 0,33          |            |
| 13           | УЗА-11-025-095         | Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***                                                                                            | 1   | 0,12          |            |
| 14           | УЗР-11-506-S095        | Зажим плосечный ЭП 6-95/6-95                                                                                                             | 3   | 0,1           |            |
| 15           | УНН21-06-180-100       | Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм <sup>2</sup>                                                                           | 6   | 0,026         |            |
|              | УНН21-09-260-100       | Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм <sup>2</sup>                                                                             |     | 0,036         |            |

Область применения стоек СВ95-3, СВ95-2с, СВ95-3с см.НТЛ-35.0016-93.

При использовании нотажных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз.9 и для ответвления 2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с объединением веля поз.5 и одного метра металлосеточной ленты поз.4.

Зажимы поз.12 и 13 устанавливаются в случае разреза на опоре.

Верхний кронштейн КАМ-4000 устанавливается на "флэжок" верхнего заземляющего проводника стоек, а нижний кронштейн КАМ-4000 и кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флэжки" заземляющего проводника ЭПВ.

Максимально допустимый угол (α) поворота трассы ВЛ го 90°.

Размеры в скобках даны для покроя 2.

Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см.лист 2.

Оцененные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ЕК®

Материалы для проектирования

Опора УАЗЗ ж/б с ответвлением в 2 стороны 2хСИП4-2 ЕК®

Общий вид

Схема установок стоек


ЕК®

ASIP-BET-OPR-211-23-11

Страница 1 из 2


|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взаим. Инв. N |
|              |              |               |

Ответвления к входу в здание в две стороны от ВЛ  
проводов СИП

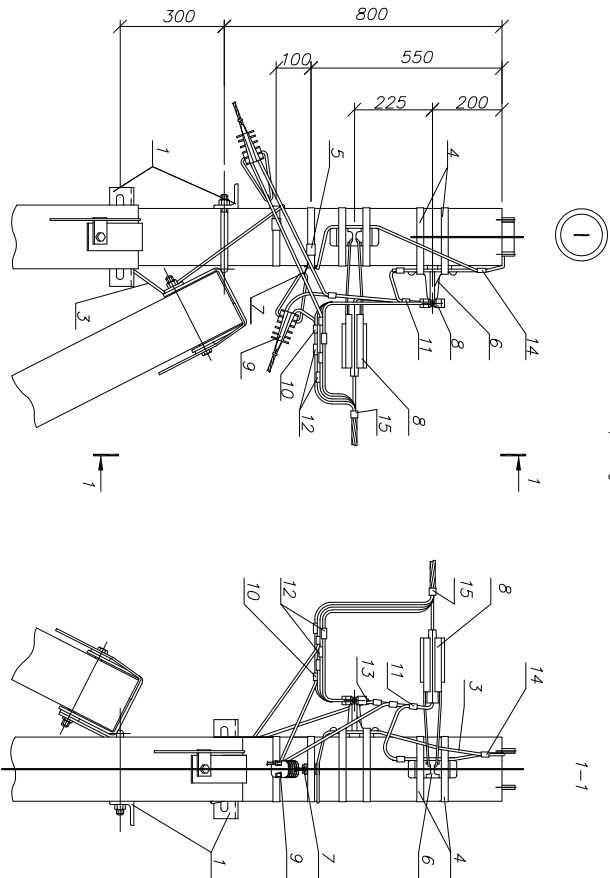

1-1

Схема ответвления к входу в здания  
в две стороны 2х2 жилы СИП

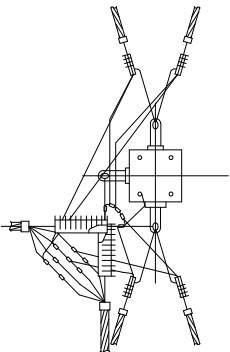

|      |      |          |       |      |                        |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | ASIP-BET-OPR-211-23-11 | Лист |
|      |      |          |       |      |                        | 2    |