

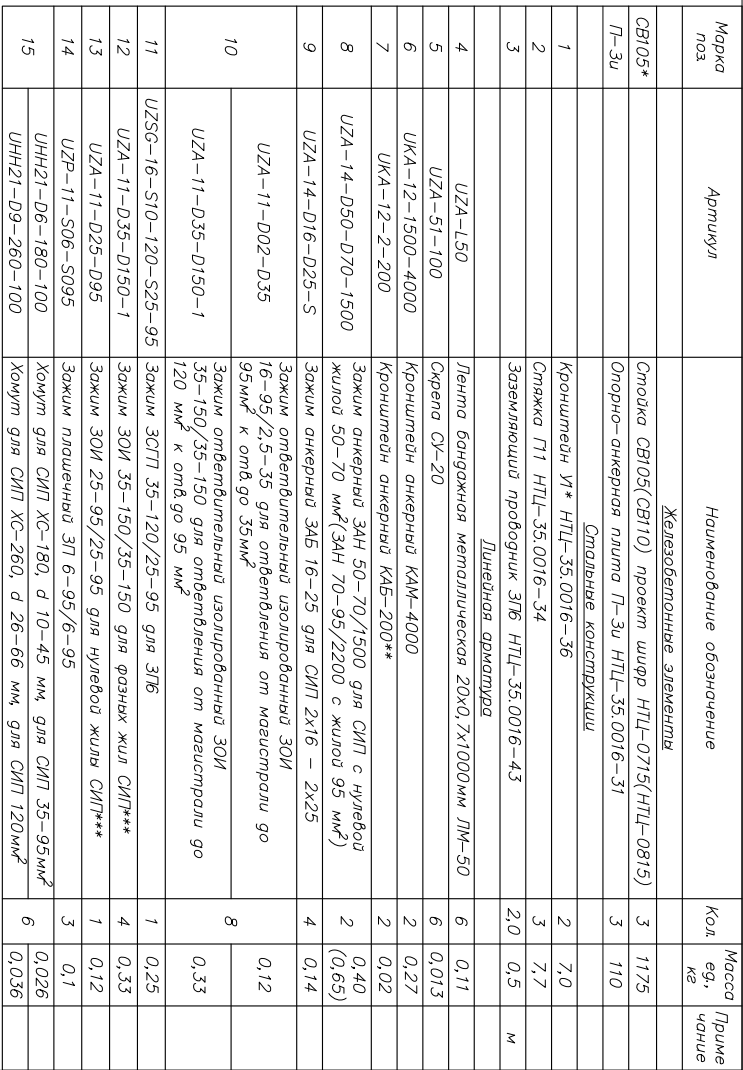


[illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

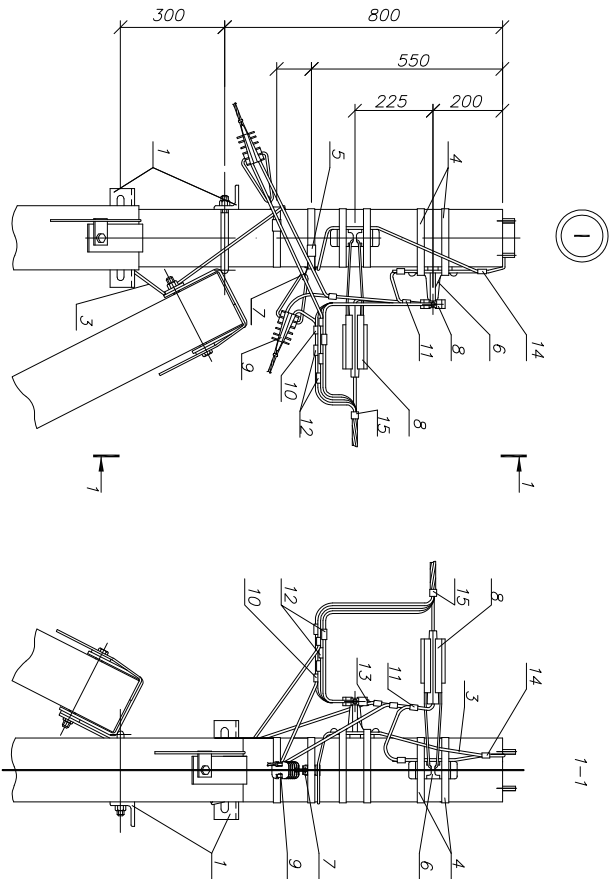

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП

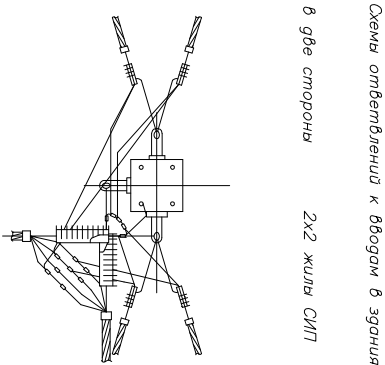

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2
ASIP-BET-OPR-261-23-13					