

						АСИР–ВЕТ–ОРР–422–21–08			
Изм.	Код.уч.	Лист	Нормы	Подп.	Дата	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛП 0,4кВ с СИП–2 с линейной арматурой компании ИЕК® Материалы для проектирования			
						Опора АЗ4 ж/б с ответвлением в 2 стороны СИП–2 ИЕК			
						Общий вид Схема установки стойки спецификация	Стойка	Лист	Листов
							Р	1	2



* При использовании для поз. 9 натяжных зажимов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для ответвлений 2х2, кронштейн КАБ–200 следует заменить на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с добавлением среза поз.5 и одного метра металлической ленты поз.4.


** Зажим поз.12 и 13 устанавливаются в случае разреза провода на опоре.

1. Верхний кронштейн КАМ–4000 устанавливается на "длинной" верхней заземляющей проводника стоек, а нижний кронштейн КАМ–4000 и кронштейны КАБ–200 должны устанавливаться на "плоский" заземляющий проводника ЭТБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

							ASIP-BET-OPR-422-21-08
							Огношение, вдржение и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK® Материалы для проектирования
Изм.	Кодуч	Лист	Нроком	Подп.	Дата		
						Опора АЗ4 ж/б с ответвлением в 2 стороны СИП-2 IEK	Спогвая Лист Листов
						Общий вид Схема установок стоек спецификация	P 1 2 IEK

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

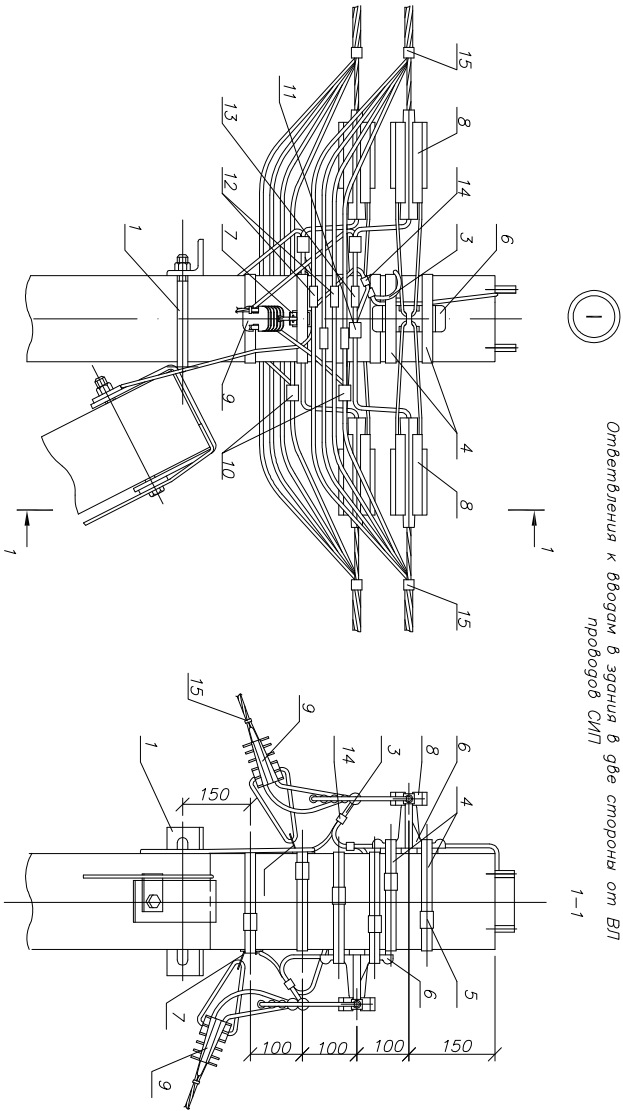

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВП
проводов СИП

1-1

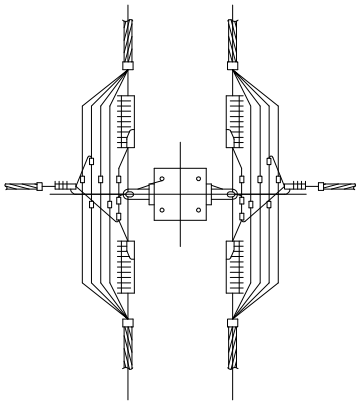


Схема ответвлений к вводу в здания
в две стороны
2х жил СИП

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1

Изм.	Лист	N	году	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-422-21-08	Лист
							2