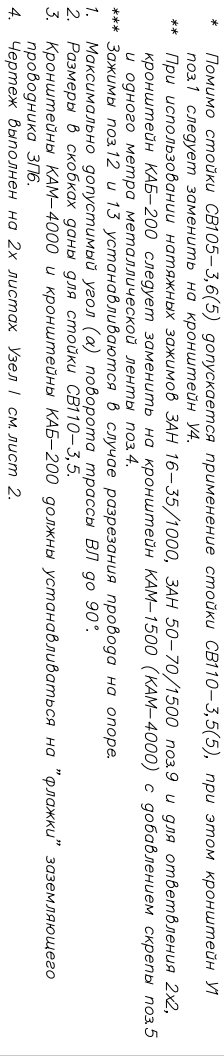


[illegible]

Морья поз.	Архитул	Наименование	Коа.	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ105*		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр Н1П-0715(Н1П-0815)	3	1175	
П-3у		Опорно-анкерная плита П-3у Н1П-35.0016-31	3	110	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн у* Н1П-35.0016-36	2	7,0	
2		Стяжка П1 Н1П-35.0016-34	3	7,7	
3		Заземляющий проводник З1Б Н1П-35.0016-43	2,0	0,5	м
		Линейная арматура			
4	УЗА-Л50	Лента боргажная металлолическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	9	0,11	
5	УЗА-51-100	Сфера СУ-20	9	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	4	0,27	
7	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
8	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Заким анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм²(ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм²)	4	0,40 (0,65)	
9	УЗА-14-Д16-Д25-5	Заким анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	1	0,14	
10	УЗА-11-Д02-Д35	Заким отвердительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отверждения от мастироли го 95мм² к отб.го 35мм²	2	0,12	
		Заким отвердительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отверждения от мастироли го 120 мм² к отб.го 95 мм²			
11	УЗ56-16-510-120-525-95	Заким ЗОПТ 35-120/25-95 для З1Б	2	0,25	
12	УЗА-11-Д35-Д150-1	Заким ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	8	0,33	
13	УЗА-11-Д25-Д95	Заким ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	2	0,12	
14	УЗР-11-506-5095	Заким плочечный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
15	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм²	5	0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм²			
	УНН21-Д9-260-100			0,036	

Ответвление к вводу в здании в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


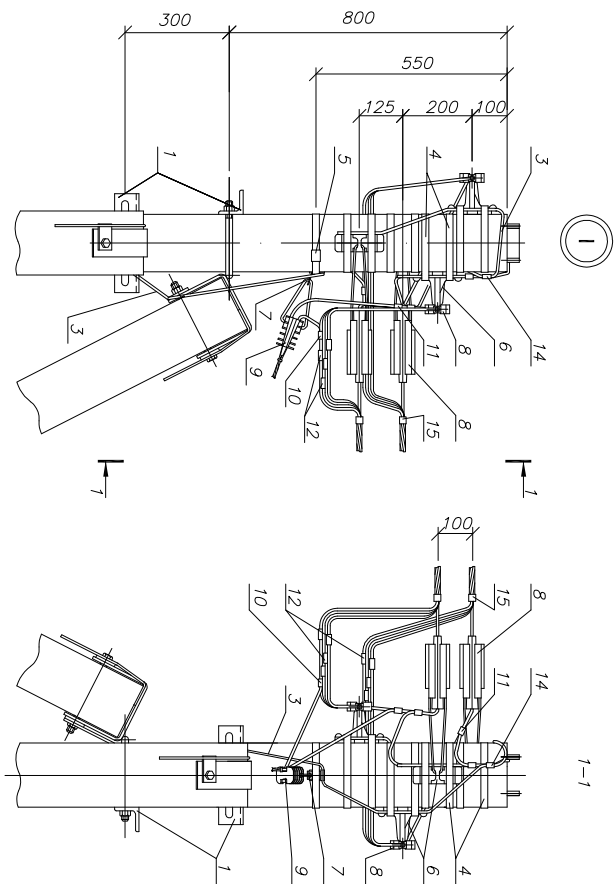


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону 2х жил СИП

Нужные и лишние
жилы СИП шлейфа
собрать в пучок
и закрепить к
кронштейну при
помощи стяжного
хомута поз. 15.



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-262-11-14