

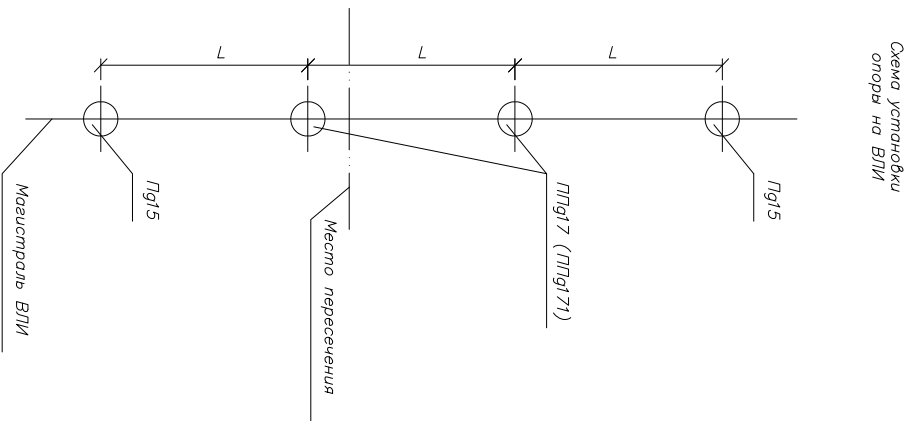
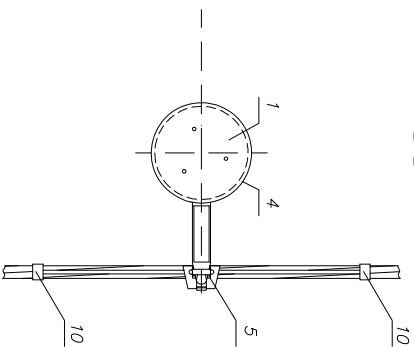
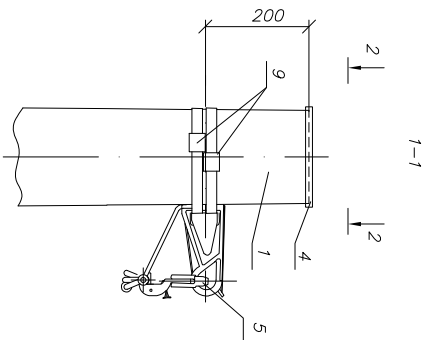


[illegible]

1. Успригодство отпелвения от ВЛН 0,4 кВ к вводам см. документ АСП-ДЕР-ОВД-101-ХХ-00.
2. Опора ПЛН 171 усмондбувается в случаях козла, согласно ПУЭ-7изд., требуется выдолить подпорные заземления и заземления гуля защиты от атмосферных переносаженений.
3. Чертеж выдолнен на 2х листах узел 1 см. лист 2.

Поз	Арматура	Наименование	Кол.	Масса ег., кг	Приме- чание
		<i>Деревянные узлы</i>			
1	НТГ-36.0017-40	Стойка С4 L=12000 мм, d _г =220 мм	1		
		<i>Древяная арматура</i>			
4		Крышка пластиковая для опоры	1		
5	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
8	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	2	0,11	
9	УЗА-50-100	Скрепка С1-20	2	0,01	
10	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм для СИП 35-95мм ²		0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм для СИП 120мм ²	2	0,036	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

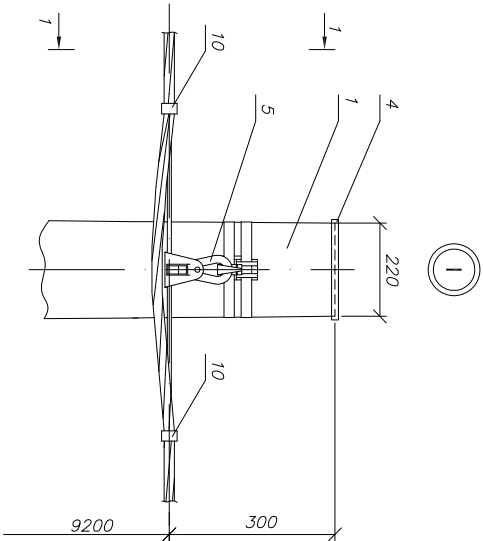

* Спецификацию и общий вид см. лист 1.
 ** Проем L и область применения опоры см. гожум. НТЛ-36.0017-ПЗ

Изм.	Лист	N гожум.	Подп.	Дата	ASIP-DEP-OPR-151-00-28	Лист
						2