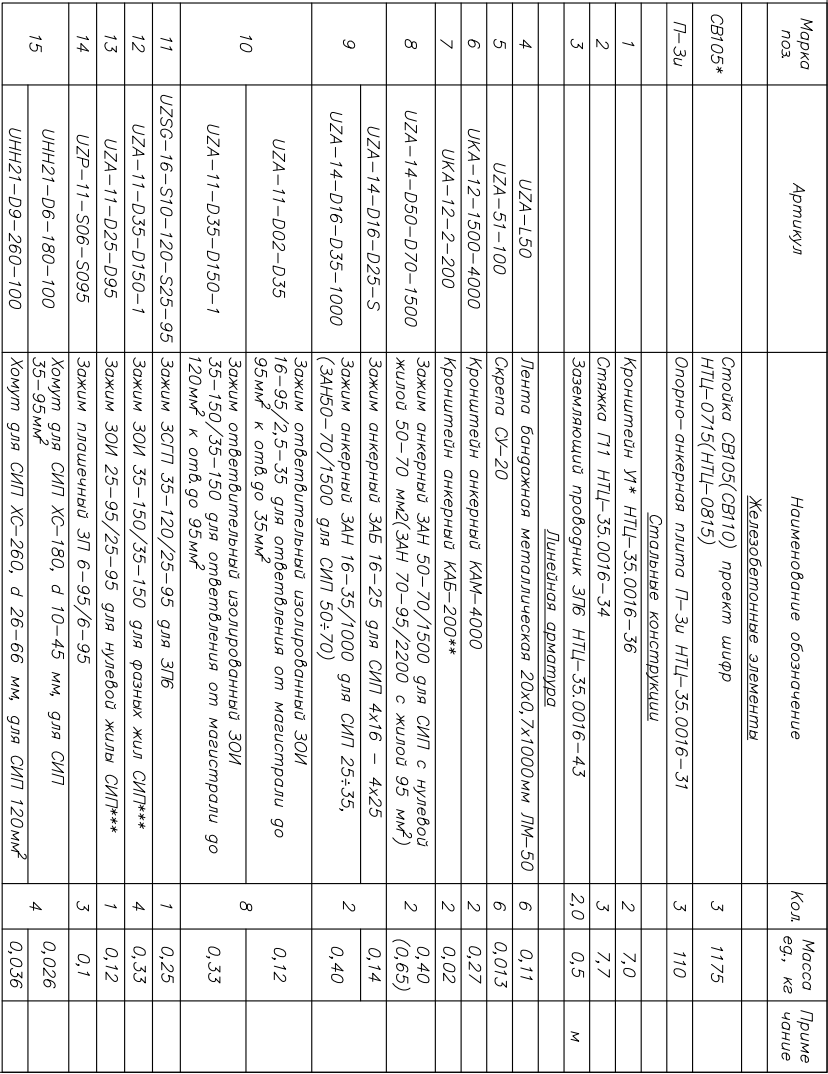


[illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Ответвления к вводу в здание в две стороны от ВЛ проводов СИП


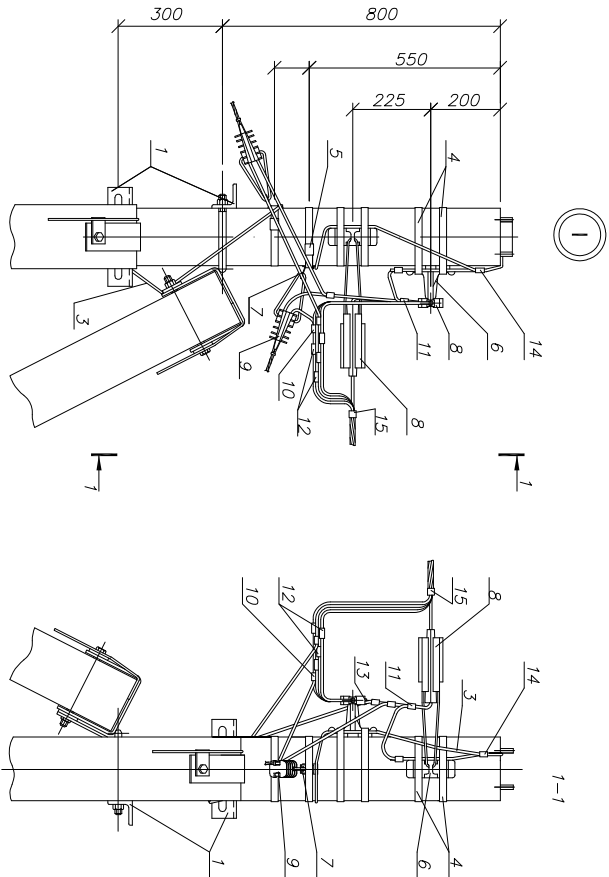


Схема отведений к вводу в здания в две стороны 4х жил СИП

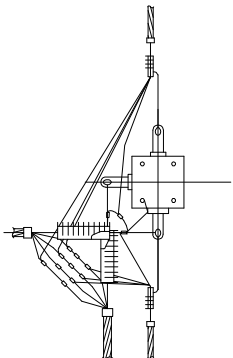

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-261-22-13	Лист
						2