

Рис оз	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ег, кг	Приме- чение
995		Железобетонные элементы			
3и		Стойка СВ95 проект шпрф НТЦ-0615.95	З	900	
		Опорно-анкерная плита П-3и НТЦ-35.0016-31	З	110	
1		Стальные конструкции			
2		Кронштейн У4 НТЦ-35.0016-36	2	6,8	
3		Стяжка Т1 НТЦ-35.0016-34	З	7,7	
4		Заземляющий проводник ЗПВ НТЦ-35.0016-43	2,0	0,5	М
5		Линейная арматура			
6		Лента бандажная металлопластиковая 20х0,7х1000мм ПН-50	10	0,11	
7		Скрепка СУ-20	10	0,013	
8		Кронштейн анкерный КАМ-4000	4	0,27	
9		Кронштейн анкерный КАБ-200*	2	0,02	
0		Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм²)	4	0,40 (0,65)	
1		Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
2		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралаи 90-95мм² к отв.до 35мм²	4	0,12	
3		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали 90-120 мм² к отв.до 95 мм²	2	0,33	
4		Зажим ЗСИП 35-120/25-95 для ЗПВ	2	0,25	
5		Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП**	8	0,33	
6		Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП**	2	0,12	
7		Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
8		Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм²	6	0,026	
9		Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм²	6	0,036	

При использовании номинажных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз.9 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменять на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с разобъемлем скрепи поз.5 и одного метра металлопластич ленты поз.4.

Зажима поз.12 и 13 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

Верхний кронштейн КАМ-4000 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стоечки, а нижний кронштейн КАМ-4000 и кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажок" заземляющего проводника ЗПВ.

Максимально допустимый угол (α) подбора троса ВП до 90°:

Чертеж выполнен на скобках дана для подкоса 2.

Чертеж выполнен на 2х листах Узел 1 см.лист 2.

АШР-BET-OPR-212-21-12

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ Д.4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ЕЭК®

Материалы для проектирования

Опора УАЗ4 ж/б с ответвлением б 2 стороны СИП-2 ЕЭК

Общий вид

Схема установок стоек спецификация

ЕЭК

Стодия

Лист

Листов

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Ответвления к вводу в здание в две стороны от ВЛ проводов СИП


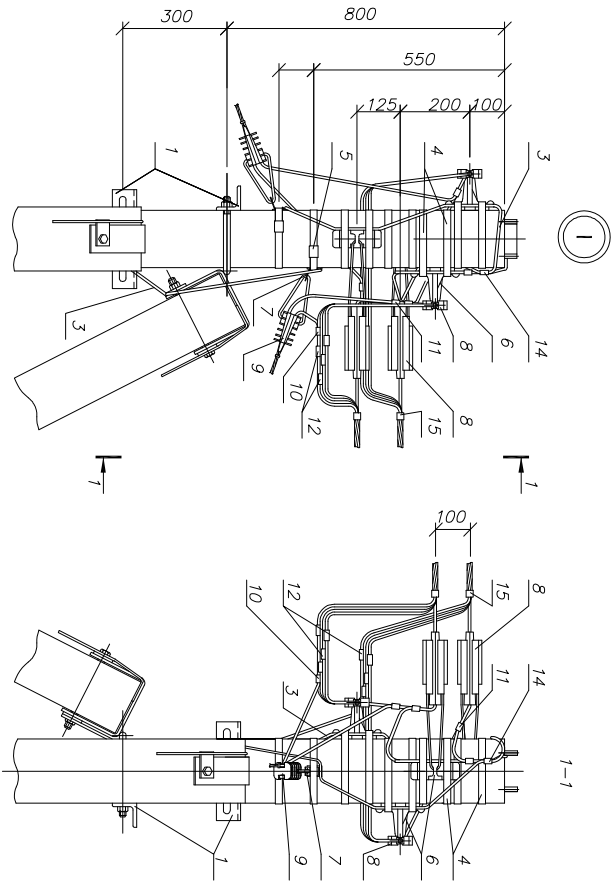


Схема отведений к вводу в здание в две стороны
в две стороны 2х жил СИП

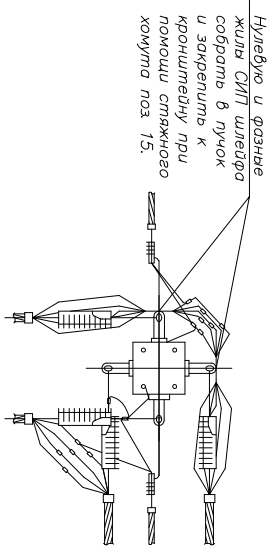

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-212-21-12