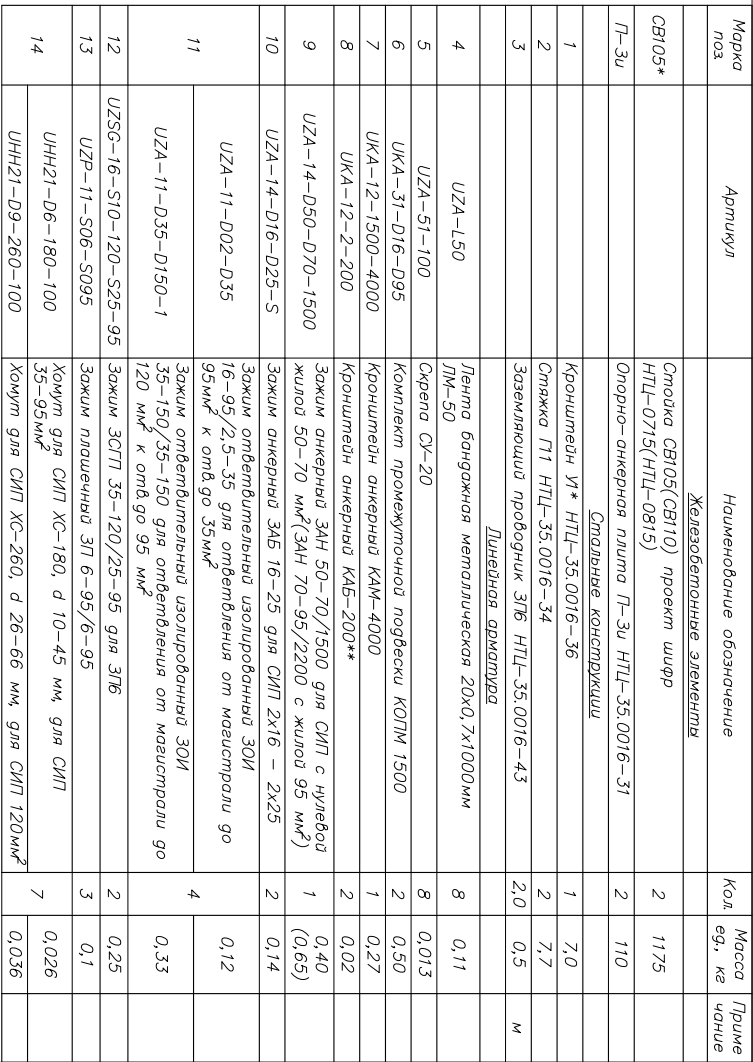


[illegible]

* Помимо стойки СВ 105–3,6 (5) допускается применение стойки СВ 110–3,5 (5), при этом кронштейн 101 поз. 1 следует заменить на кронштейн 14.

** При использовании названных экземпляров ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 для поз. 10 и для отбеднения 2х2, кронштейн КАБ–200 следует заменить на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с отбеднением среза поз.5 и одного метра металлопластиковой ленты поз. 4.

1. Кронштейны КАМ–4000, КАБ–200 и комплект промежуточной проводки КОПМ 1500 должны устанавливаться на “флюж” заземляющего проводника ЗГБ.

2. Размеры в скобках даны для стойки СВ110–3,5.

3. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Ответвления к вводу в здание в две стороны от
ВЛ проводов СИП


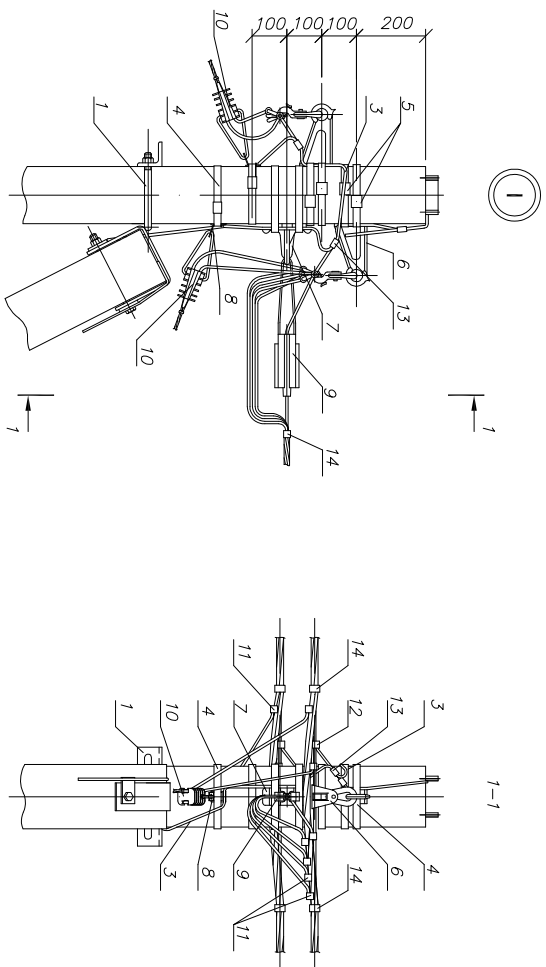


Схема отведений к вводу в здание
в две стороны
2х жил СИП

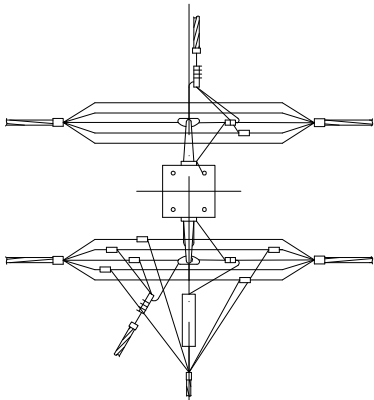

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листок.
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	N	год	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-472-21-18	Лист
							2