

Код	Наименование обозначение	Код	Масса ег, кг	Примечание
03	Арматура			
ВВ-15*	Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715 (НТЛ-0815)	2	1175	
3и	Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	2	110	
1	Кронштейн У* НТЛ-35.0016-36	1	7,0	
2	Стяжка П1 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
3	Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	0,65	0,5	м
4	Линейная арматура			
5	Ленто бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
6	Кронштейн анкерный КАМ-4000	5	0,013	
7	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,27	
8	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	1	0,02	
9	Зажим анкерный ЗАН 16-25 для СИП 4х16 - 4х25	4	0,40 (0,65)	
0	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25-35, (ЗАН50-70/1500 для СИП 50-70)	1	0,14	
1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралей до 95мм ² к каб до 35мм ²	4	0,12	
2	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралей до 120 мм ² к каб до 95 мм ²	2	0,33	
3	Зажим ЗСПП 35-120/2,5-95 для ЗПБ	2	0,25	
4	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	8	0,33	
5	Зажим ЗОИ 25-95/2,5-95 для нулевой жилы СИП***	2	0,12	
6	Зажим плоский ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
7	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	5	0,026	
8	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	5	0,036	

Положию стойки СВ105-3,6(5) доукомплекта применение стойки СВ110-3,5(5), при этом кронштейн У1 поз.1 следует заменить на кронштейн У4.

* При использовании лопатных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз.9 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с обводением скрепы поз.5 и одного метра металлопластической ленты поз.4.

*** Зажимы поз.12 и 13 устанавливаются в случае разведения проводра на опоре.

Кронштейны КАМ-4000 и КАБ-200 годятся установливаться на "фазки" заземляющего проводника ЗПБ.

Нертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5.

ASIP-BET-OPR-442-12-10

Одноэтажные, двучленные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK®

Материалы для проектирования

Общая вид	Схема	Общий вид	Схема
Опора ПАЗ4 Ж/Б с ответвлением в 1 сторону СИП4-4 IEK	Р	1	2

Общий вид

Схема установки стойки

IEK

Ответвление к входу в здание в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


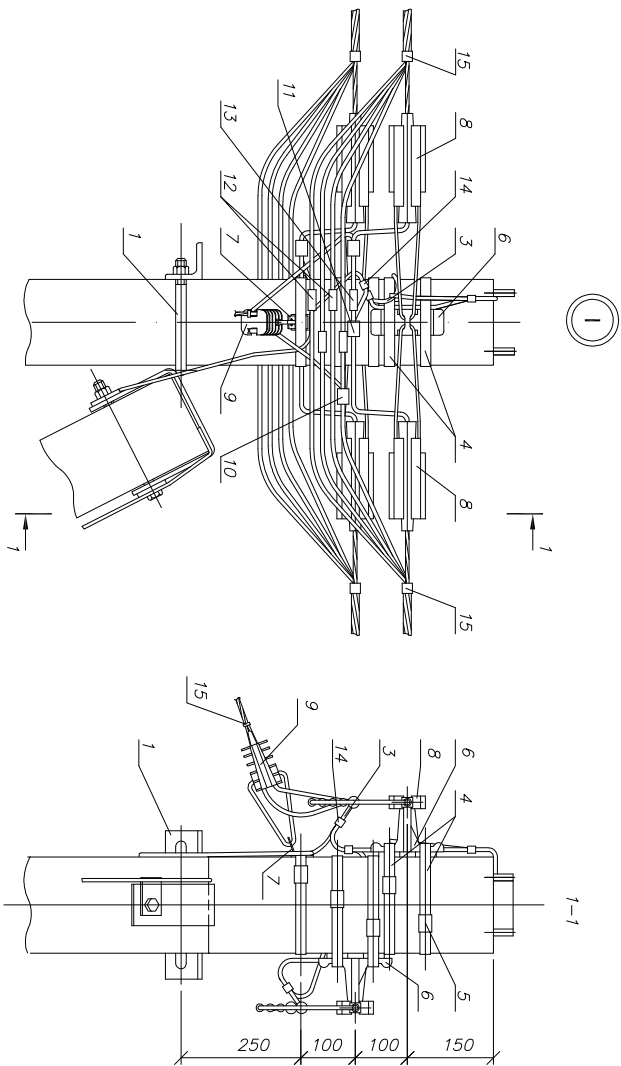


Схема ответвления к входу в здание
в одну сторону
4х жил СИП

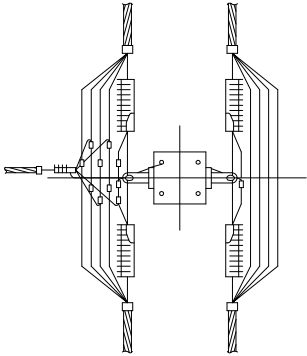

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-442-12-10	Лист
						2