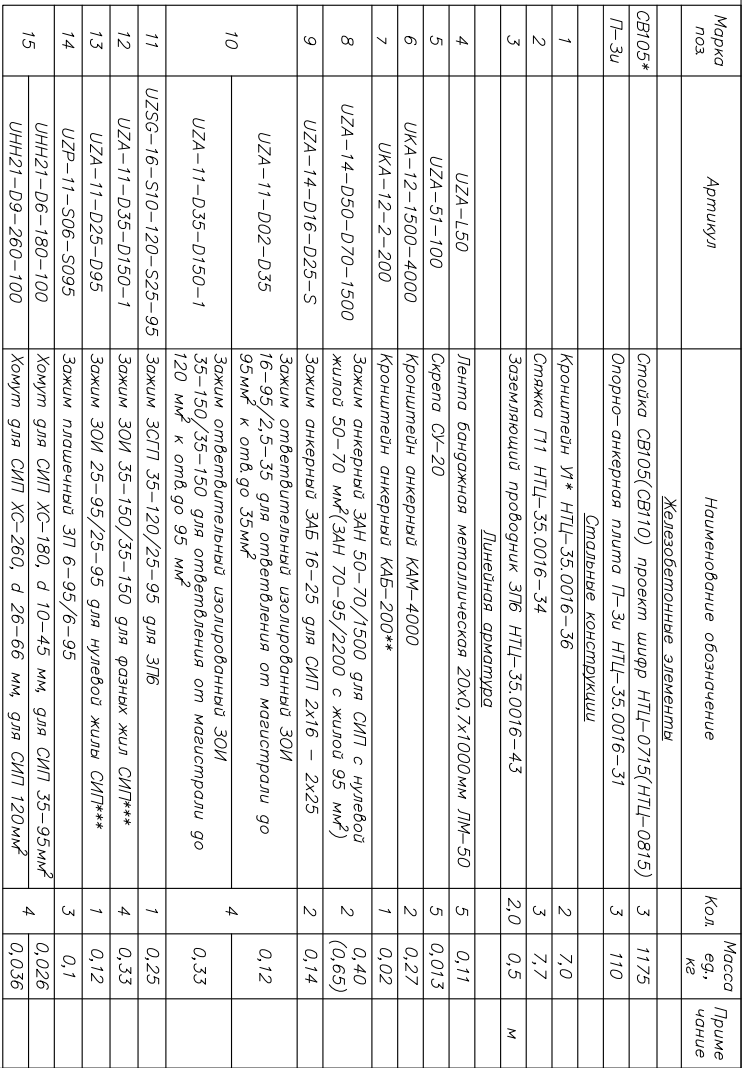


[illegible]

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от ВЛ проводов СИП


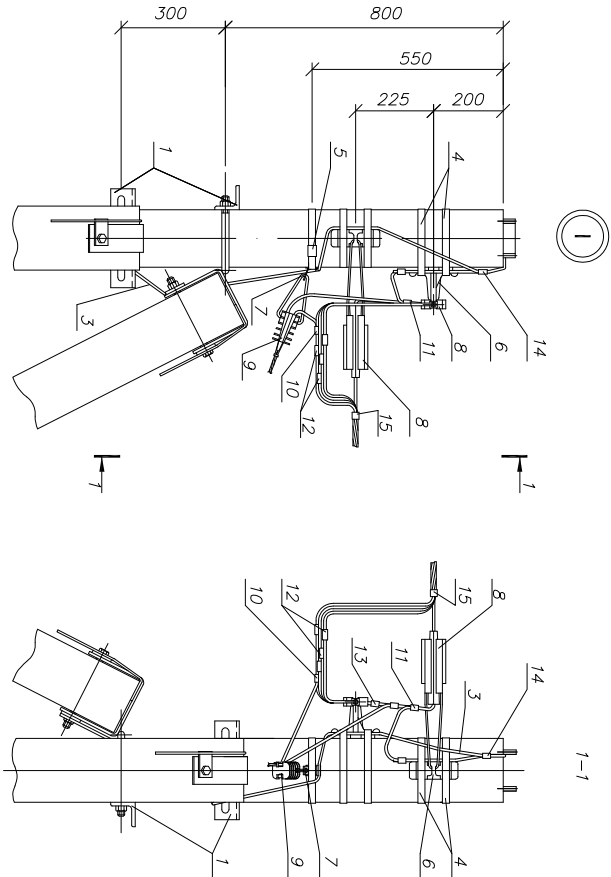


Схема ответвления к вводу в здание
в одну сторону 2х2 жилы СИП



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-261-13-13	Лист
						2