

# РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ORL

## Краткое руководство по эксплуатации

### **Назначение и область применения**

Реле контроля уровня ORL товарного знака IEK (далее – реле) предназначены для контроля уровня токопроводящих жидкостей и эксплуатируются в однофазных электрических сетях постоянного или переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

По требованиям безопасности соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60947-5-1, ГОСТ IEC 60255-27.

По требованиям электромагнитной совместимости соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ГОСТ Р 51516 (МЭК 60255-22-4), ГОСТ Р 51525 (МЭК 60255-22-2).

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 55 °C;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- относительная влажность воздуха (средняя за 24 ч) – от 5 до 95 %, конденсация или обледенение не допускаются;
- степень загрязнения окружающей среды – 2;
- рабочее положение — любое.

### **Основные характеристики**

Основные характеристики реле приведены в таблице 1.

Габаритные и установочные размеры реле представлены на рисунке А.1 Приложения А.

Схема электрическая реле представлена на рисунке А.2 Приложения А.

Схемы подключения реле приведены на рисунке А.3 Приложения А.

Функциональные диаграммы реле при различных режимах управления приведены на рисунках А.4–А.9 Приложения А.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение	
	ORL-01	ORL-02
Количество контролируемых уровней	2	1 или 2
Номинальное напряжение питания, В (AC/DC)	24–240	
Номинальное напряжение изоляции $Ui$ , В	270	
Номинальный ток, А	10	
Частота сети переменного тока, Гц	50	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение $Uimp$ , В	4000	
Допуск напряжения питания, %	от минус 15 до плюс 10	
Входная мощность, ВА	2	
Способ регулировки входного сопротивления (чувствительности)	потенциометр	
Диапазон регулировки входного сопротивления (чувствительность), кОм	5÷100	
Напряжение электродов подключаемых датчиков*, В, не более (AC)	3,5	
Ток подключаемых датчиков*, мА (AC)	менее 0,1	
Время отклика, мс, не более	400	
Максимальная емкость провода датчика, нФ	Чувствительность 5 кОм	800
	Чувствительность 100 кОм	100
Диапазон регулируемой задержки времени срабатывания, $Tt$ , с	0,5÷10	
Задержка начала работы при подаче напряжения питания, с	1,5	
Погрешность настройки уставки регуляторов (механическая)	$\pm 5\%$	
Минимальная коммутируемая мощность, мВт (DC)	500	
Время сброса, мс, не более	200	
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	$1 \times 10^7$	
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	$1 \times 10^6$	
Температурный коэффициент, при 20 °C	0,05	
Категория перенапряжения	III	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP40 (IP20 со стороны выводов)	
Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажиму, $\text{мм}^2$	6	
Момент затяжки винтов контактных зажимов при использовании отвертки, Н·м	1,2	
Масса, не более, кг	0,061	0,081
Режим работы	продолжительный	
Ремонтопригодность	неремонтопригодные	
Срок службы, лет, не менее	15	
Гарантийный срок эксплуатации, лет	1	

\* Датчики приобретаются отдельно.

## **Комплектность**

Реле – 1 шт., этикетка – 1 экз.

## **Указания по эксплуатации**

Эксплуатация реле должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж реле необходимо осуществлять на Т-образные направляющие TH 35 по ГОСТ IEC 60715 в электрощитах со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и классом защиты по ГОСТ IEC 61140.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД МОНТАЖОМ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ.**

**ВНИМАНИЕ!** Реле не предназначено для эксплуатации во взрыво-опасной среде.

Назначение светодиодных индикаторов изделия:

- Горящий индикатор зеленого цвета сигнализирует о наличии питания сети.
- Горящий индикатор красного цвета сигнализирует о срабатывании реле.

Реле не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

По истечении срока службы изделие подлежит утилизации.

При выходе из строя изделие подлежит утилизации.

## **Условия транспортирования, хранения и утилизации**

Транспортирование реле производится любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных реле от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 35 до плюс 75 °С.

Хранение реле в части воздействия климатических факторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 35 до плюс 75 °С и относительной влажности (средней за 24 ч) от 5 до 95 %. При хранении не допускается конденсация влаги и обледенение.

При утилизации необходимо разделить детали реле по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

# LEVEL CONTROL RELAYS ORL TYPE

**ENG**

## **Purpose and operation conditions**

Level control relays ORL type of IEK trademark (hereinafter referred to as relay) are designed to monitor levels of conductive liquids and operated in single-phase networks of AC or DC voltage of 230 V/50 Hz.

In accordance to safety requirements, relays meet LVD Directive No. 2014/35/EU and EN 60947-5-1, EN 60255-27.

In accordance to electromagnetic compatibility requirements, relays meet EMC Directive No. 2014/30/EU and EN 60255-26.

### **Operating conditions:**

- operating temperature range from -20 to + 55 °C;
- height above sea level is not more than 2000 m;
- relative air humidity (average per 24 h) – from 5 to 95 %, condensation or icing is not allowed;
- degree of environment pollution – 2;
- working position – any.

## **Main characteristics**

The main characteristics of the relay are listed in the Table 1.

Overall and mounting dimensions of the relay are shown in the figure A.1 of the Annex A.

Electrical diagram of the relay is shown in the figure A.2 of the Annex A.

Relay wiring diagrams are shown in the figure A.3 of the Annex A.

Functional diagram of the relay under different control regimes are shown in the figures A.4–9 of the Annex A.

Table 1

Name of parameter	Value	
	ORL-01	ORL-02
Number of controlled levels	2	1 or 2
Nominal supply voltage (AC/DC)	24–240	
Rated insulation voltage $U_i$ , V	270	
Rated current, A	10	
AC frequency, Hz	50	
Rated impulse withstand voltage $U_{imp}$ , V	4000	
Supply voltage allowance, %	from -15 to +10	
Input power, VA	2	
Method of adjustment of the input resistance (sensitivity)	potentiometer	
Adjustment range of the input impedance (sensitivity), kOhm	5÷100	
Voltage of electrodes of connected probes *, not more (AC)	3.5	
Current of connected probes *, mA (AC)	less than 0.1	
Response time, not more than	400	
Maximum capacity of the sensor wire, NF	Sensitivity of 5 kohm	800
	Sensitivity of 100 kohm	100
Range of adjustable delay time, Tt, s	0.5÷10	
Delay of the start of work at the voltage supply,	1.5	
Regulators setpoint adjustment error (mechanical)	±5 %	
Minimum switching capacity, MW (DC)	500	
Reset time, ms, not more than	200	
Mechanical wear resistance, ON-OFF cycles, not less	$1\times10^7$	
Electric wear resistance, ON-OFF cycles, not less	$1\times10^6$	
Temperature coefficient, at 20 °C	0.05	
Overshoot category	III	
Protection level according to IEC 60529	IP40 (IP20 on the part of the conclusions)	
Maximum cross-section of the wire attached to the terminal, mm <sup>2</sup>	6	
Tightening torque of the screws on contact clamps when using screwdrivers, N·m	1.2	
Weight, kg, not more	0.061	0.081
Mode of operation	continuous	
Maintainability	non repairable	
Service life, years, not less than	15	
Warranty period, years	1	

\* Sensors are available separately.

## **Completeness**

Relay – 1 Pcs., Data sheet – 1 copy.

## **Operating instructions**

Relay operation must be carried out in accordance with Safety Rules for Operation of Customers' Electrical Installations.

Relay installation must be carried out on the top hat rails TH 35 according to IEC 60715 in electrical cabinets with protection degree not lower than IP30 according to IEC 60529 and protection class acc. to IEC 61140.

**ATTENTION!** BEFORE INSTALLATION, MAKE SURE THERE IS NO VOLTAGE IN THE NETWORK.

**ATTENTION!** The relay is not intended for use in explosive environment.

Purpose of LEDs:

- Lighting green LED shows the network power supply.
- Lighting red LED shows the actuation of the relays.

The relay does not require any special maintenance during operation.

At the end of the service life the product is to be recycled.

In case of failure the product is to be recycled.

## **Conditions of transportation, storage and disposal**

Relay transportation is performed by any kind of roofed transport in the manufacturer's package which provides protection of packaged relays from mechanical damage, contamination and moisture at a temperature from -35 to +75 °C.

Storage of relays in part the impact of climatic factors is carried out in the manufacturer's package in rooms with natural ventilation with ambient temperature from -35 to +75 °C and relative humidity (average per 24 h) from 5 to 95 %. Moisture condensation and icing are not allowed when storing.

When disposing divide the parts of the relay as per the types of materials and deliver to the specialized agencies for acceptance and processing of recyclables.

## Приложение A\ AnnexA

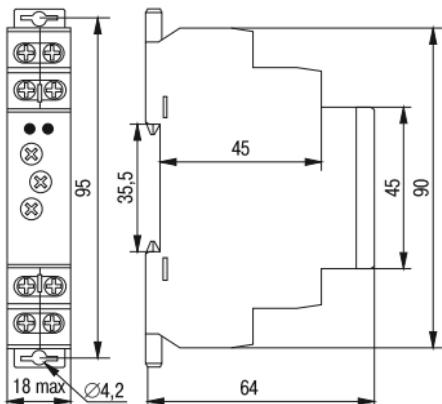


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры реле  
Figure A.1 – Relay overall and installation dimensions

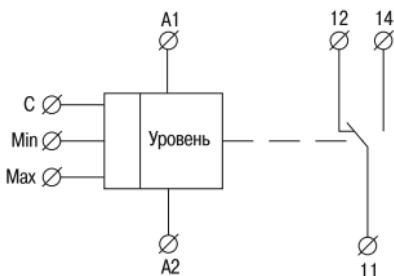


Рисунок А.2 – Схема электрическая реле  
Figure A.2 – Relay electrical diagram

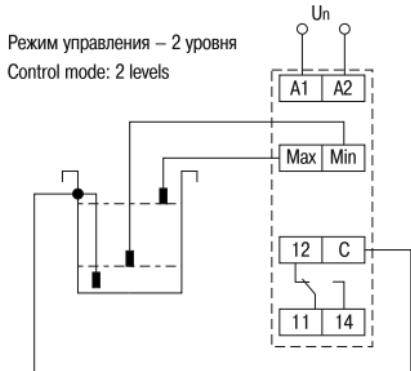
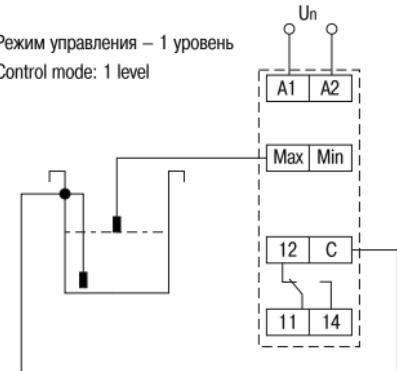


Рисунок А.3 – Схемы подключения реле  
Figure A.3 – Relay connection diagrams



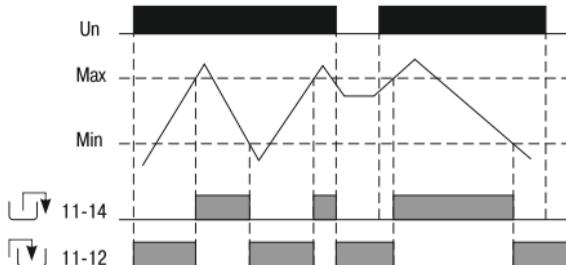


Рисунок А.4 – Функциональная диаграмма реле ORL-01. Режим управления – 2 уровня  
Figure A.4 – ORL-01 relay functional diagram. Control mode: 2 levels

Control mode:  
2 levels (filling/draining)  
Режим управления –  
2 уровня (наполнение/слив)

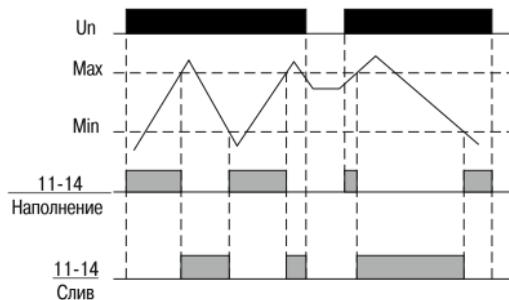


Рисунок А.5 – Функциональная диаграмма реле ORL-02. Режим управления – 2 уровня (наполнение/слив)  
Figure A.5 – ORL-02 relay functional diagram. Control mode: 2 levels (filling/draining)

Control mode:  
1 level (filling enabled)  
Режим управления –  
1 уровень (наполнение вкл)

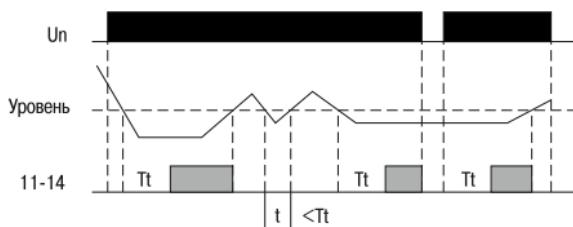


Рисунок А.6 – Функциональная диаграмма реле ORL-02. Режим управления – 1 уровень (наполнение включено)  
Figure A.6 – ORL-02 relay functional diagram. Control mode: 1 level (filling enabled)

Control mode:

1 level (filling disabled)

Режим управления –

1 уровень (наполнение отключено)

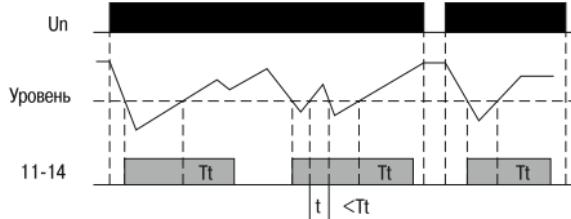


Рисунок А.7 – Функциональная диаграмма реле ORL-02. Режим управления – 1 уровень (наполнение отключено)  
Figure A.7 – ORL-02 relay functional diagram. Control mode: 1 level (filling disabled)

Control mode:

1 level (drain enabled)

Режим управления –

1 уровень (слив включен)

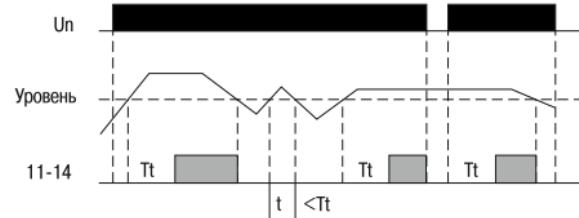


Рисунок А.8 – Функциональная диаграмма реле ORL-02. Режим управления – 1 уровень (слив включен)  
Figure A.8 – ORL-02 relay functional diagram. Control mode: 1 level (drain enabled)

Control mode:

1 level (drain disabled)

Режим управления –

1 уровень (слив отключен)

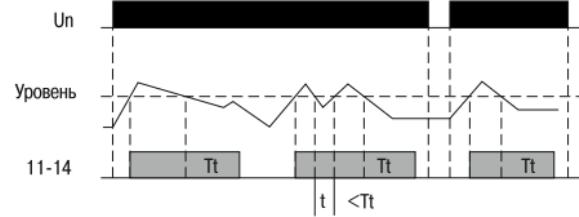


Рисунок А.9 – Функциональная диаграмма реле ORL-02. Режим управления – 1 уровень (слив отключен)  
Figure A.9 – ORL-02 relay functional diagram. Control mode: 1 level (drain disabled)

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ\ CONSUMER INFORMATION**

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

During the warranty period and in case of complaints, contact the seller or organization:

**Российская Федерация****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,  
г. Подольск, проспект Ленина,  
дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru  
www.iek.ru

**Russian Federation****«IEK HOLDING» LLC**

107/49 Prospect Lenina, office 457,  
Podolsk, Moscow region, 142100  
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru  
www.iek.ru

**МОНГОЛИЯ****«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок  
Баянголского района, Западная  
зона промышленного района 16100,  
Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

**Mongolia****«IEK Mongolia» LLC**

ul. Moskovskaya, 9, Zapadnaya zona  
promyshlennogo rayona 16100,  
20 uchastok Bayangolyskogo rayona,  
Ulan Bator  
Tel.: +976 7015-28-28  
Fax: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

**Республика Молдова****«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев  
ул. Мария Дрэган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

**Republic of Moldova****«IEK TRADE» L.L.C.**

21 Maria Dragan str., Chisinau,  
MD-2044  
Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Fax: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

**Страны Азии****Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол 71А  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

**Asian countries****Republic of Kazakhstan****«TH IEK.KAZ» LLP**

71A mkr. Akzhol, s. Irgeli,  
Karasaiskiy district, Almaty region,  
040916  
Tel.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

**УКРАИНА**

**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  
УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**  
08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Tel.: +38 (044) 536-99-00  
[info@iek.com.ua](mailto:info@iek.com.ua)  
[www.iek.ua](http://www.iek.ua)

**Страны Евросоюза  
Латвийская Республика**

**ООО «ИЭК Балтия»**  
LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Tel.: +371 2934-60-30  
[iek-baltija@inbox.lv](mailto:iek-baltija@inbox.lv)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**Республика Беларусь  
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство  
в Республике Беларусь)  
220025, г. Минск,  
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62  
Tel.: +375 (17) 286-36-29  
[iek.by@iek.ru](mailto:iek.by@iek.ru)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**Ukraine**

**«TRADE HOUSE  
UKRELEKTROKOMPLEKT» LLC**  
ul. Kievskaya, 6 V, Vishnyovoe, Kyivo-  
Svyatoshinskiy rayon, Kyiv oblast,  
08132  
Tel.: +38 (044) 536-99-00  
[info@iek.com.ua](mailto:info@iek.com.ua)  
[www.iek.ua](http://www.iek.ua)

**EU countries  
Republic of Latvia**

**LLC «IEK Baltia»**  
11, Rankas str., Riga, LV-1005  
Tel.: +371 2934-60-30  
[iek-baltija@inbox.lv](mailto:iek-baltija@inbox.lv)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**Republic of Belarus  
LLC «IEK HOLDING»**

(Representative office  
in the Republic of Belarus)  
220025, Minsk, ul. Shafarnyanskaya,  
d. 11, room 62  
Tel.: +375 (17) 286-36-29  
[iek.by@iek.ru](mailto:iek.by@iek.ru)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)