





| Поз | Архив                  | Наименование                                                      | Кол | Масса<br>ед., кг | Приме-<br>чение |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|
|     |                        | <u>Перевязные узлы</u>                                            |     |                  |                 |
| 1   | НПД-36.0017-40         | Стойка СЗ, L=11000 мм, dф=220 мм                                  | 1   |                  |                 |
|     |                        | <u>Металлические узлы</u>                                         |     |                  |                 |
| 2   | НПД-36.0017-51         | Заземляющий проводник<br>ЗПВ, L=800 мм                            | 1   | 0,4              |                 |
| 3   |                        | Проводник заземления Круге В10<br>ГОСТ2590-2006, L=7800           | 1   | 4,8              |                 |
|     |                        | <u>Линейная арматура</u>                                          |     |                  |                 |
| 4   |                        | Крышка пластмассовая для опоры                                    | 1   |                  |                 |
| 5   | УКА-31-016-D95         | Комплект промежуточной подвески<br>КОПМ 1500                      | 2   | 0,50             |                 |
| 6   | УЗСГ-16-S10-120-S25-95 | Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПВ                                   | 2   | 0,25             |                 |
| 7   | УЗР-11-S06-S095        | Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95                                      | 1   | 0,13             |                 |
| 8   | УЗА-L50                | Лента bondingная металлосварочная<br>20х0,7х1000 мм ЛМ-50         | 10  | 0,11             |                 |
| 9   | УЗА-50-100             | Скрепка СТ-20                                                     | 10  | 0,01             |                 |
| 10  | УНН21-D6-180-100       | Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм для<br>СИП 35-95 мм <sup>2</sup> | 4   | 0,026            |                 |
|     | УНН21-D9-260-100       | Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм<br>для СИП 120 мм <sup>2</sup>   |     | 0,036            |                 |

1. Устройство отблечения от ВЛИ 0,4 кВ к вводу см. документ АСР-ДЕР-ОВД-101-ХХ-00.

2. Опора ППД61 устанавливается в случаях, когда, согласно ПУЭ-7 изд. требуется выполнять подпорные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

3. Чертеж выполнен на 2х листах уzel 1 см. лист 2.

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взаим.Инв. N |
|             |              |              |

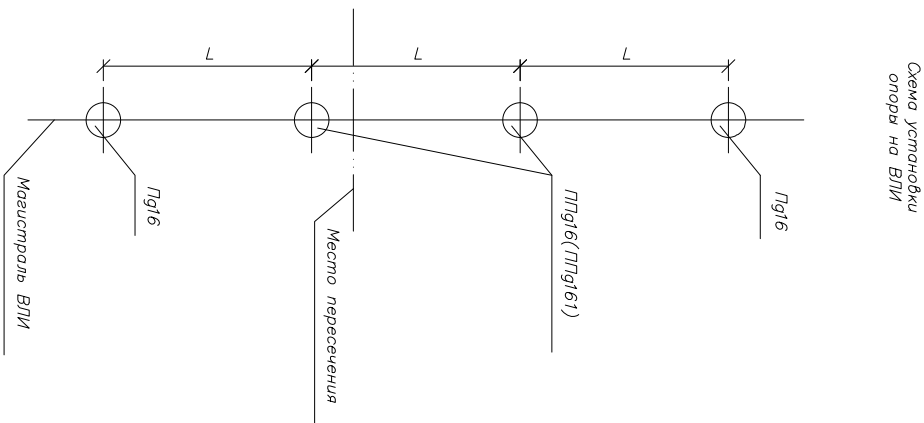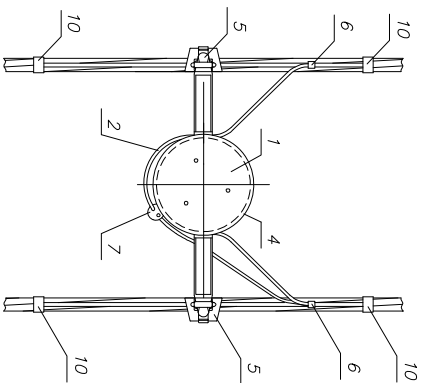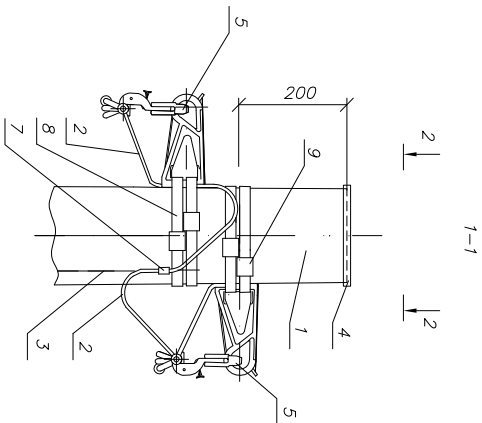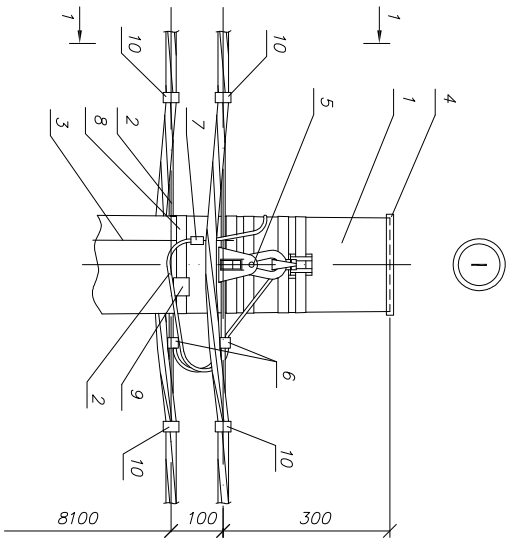

1. Чертеж выполнен на двух листах
2. Спецификация и общий вид см. лист 1.
3. Пролет L и область применения опора см. гомум. НТЦ-36.0017-ПЗ

|      |      |   |       |       |      |                        |      |
|------|------|---|-------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Лист | N | гоум. | Подп. | Дата | ASIP-DEF-OPR-152-00-27 | Лист |
|      |      |   |       |       |      |                        | 2    |