
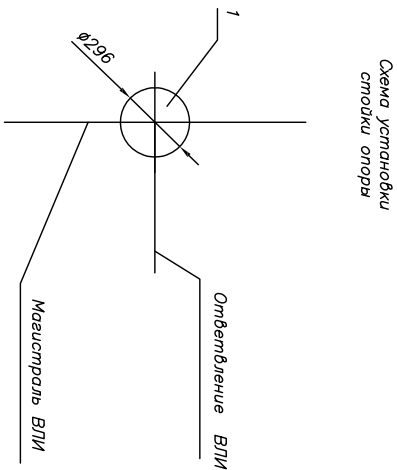


[illegible]

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Схема установки
опоры на ВЛИ

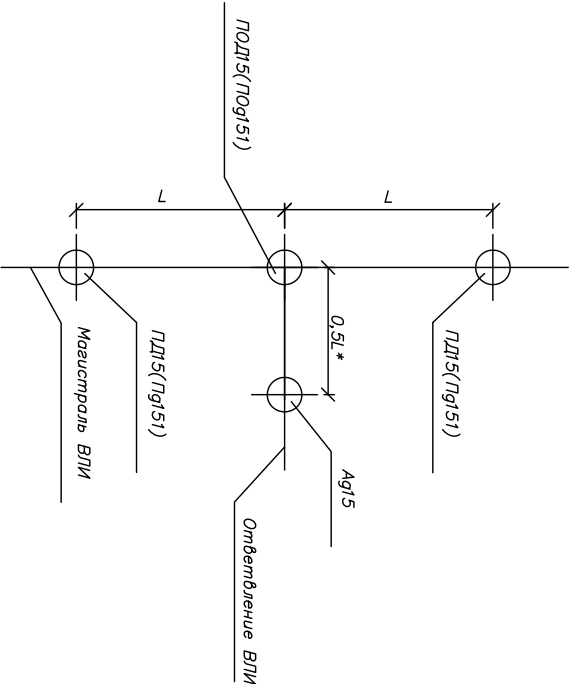

Поз	Арматур	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Перевязные узлы</u>			
1	НПЦ-36.0017-40	Стойка С2, L=9500 мм, d _к =220 мм	1		
		<u>Металлические узлы</u>			
2	НПЦ-36.0017-51	Заземляющий проводник ЗПб, L=700 мм	1	0,35	
3		Проводник заземления Круге В10 ГОСТ2590-2006, L=6000	1	3,70	
		<u>Линейная арматура</u>			
4		Крышка пластиковая для опоры	1		
5	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
6	УКА-12-1500-4000	Анкерный кронштейн КАМ-4000	1	0,27	
7	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70мм²	1	0,40	
8	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевой жилой 95 мм²		(0,65)	
9	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралей до 95мм² к отв.до 35мм²	5	0,12	
10	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралей до 120 мм² к отв. до 95 мм²	5	0,33	
11	УЗСГ-16-S10-120-S25-95	Зажим СГП 35-120/25-95 для ЗПб	1	0,25	
12	УЗР-11-S06-S095	Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95	1	0,13	
13	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	9	0,11	
14	УЗА-51-100	Скрепка СВ-20	9	0,013	
15	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм для СИП 35-95мм²	3	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм для СИП 120мм²		0,036	

* В пролетах "0,5L" провода голкины иметь ослабленное тажеение:




стрелю проводов при монтаже голкина быть 1 мм

** Пролет L и область применения опоры см. голку, НПЦ-36.0017-ПЗ

*** Общид вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N	Голку.	Подп.	Дата	ASIP-DEP-OPR-131-00-43	Лист
							2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

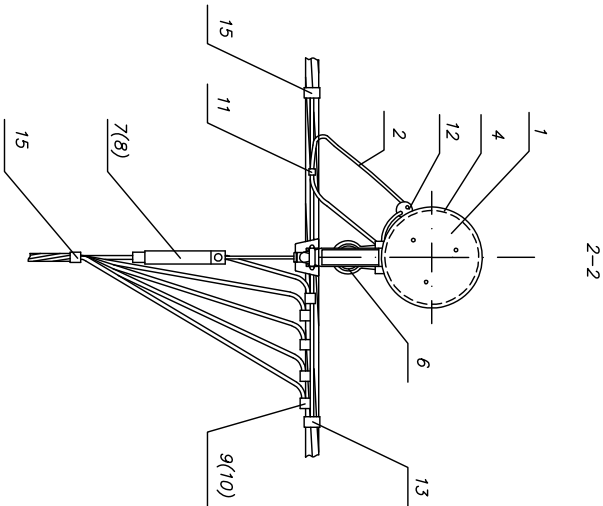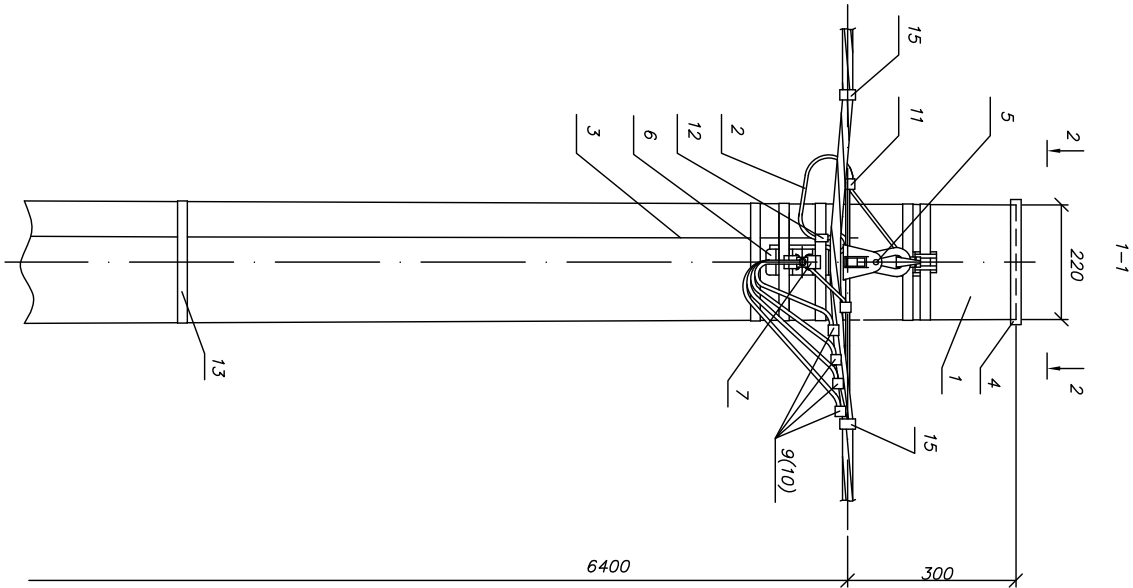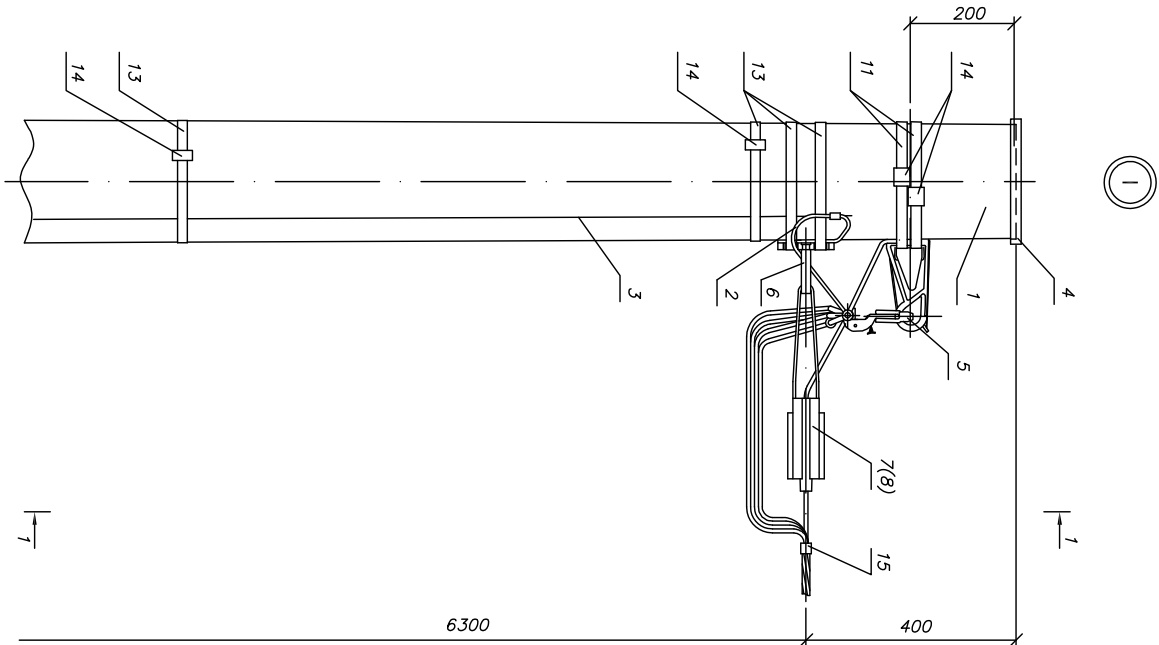

1. Чертеж выполнен на трех листах
2. Спецификация см. лист 2, общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-DEP-OPR-131-00-43	Лист
						3