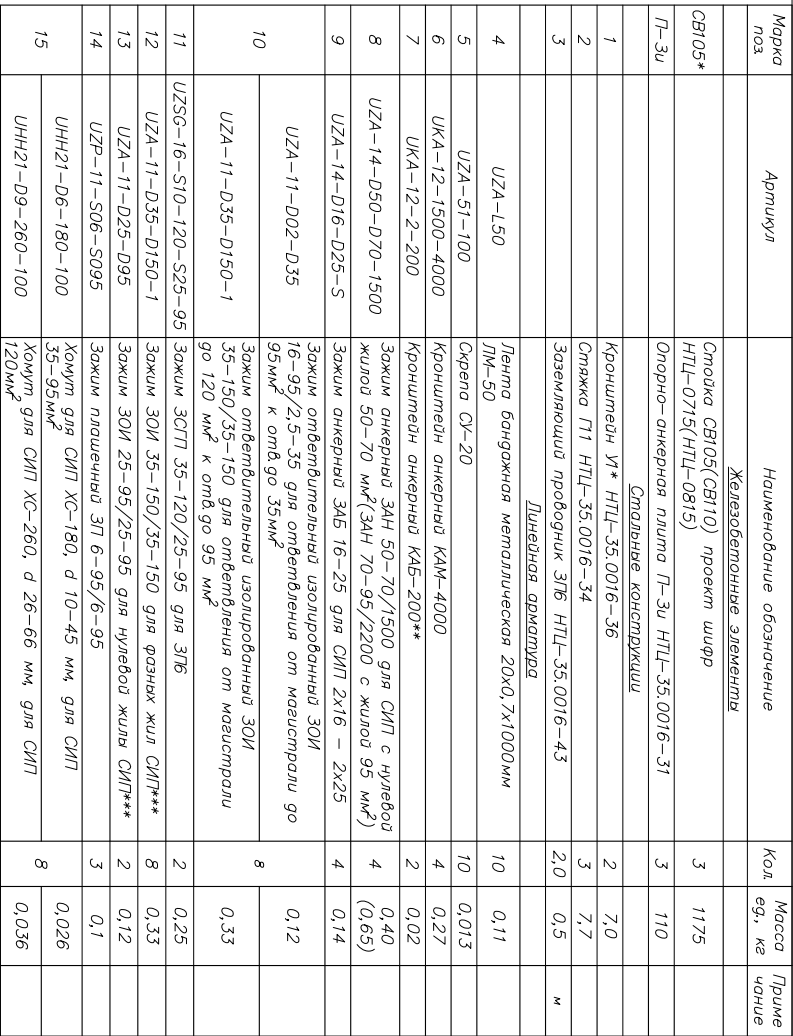


[illegible]

- \* Помимо стойки СВ105–3,6(5), допускается применение стойки СВ110–3,5(5), при этом кронштейн У1 поз.1 следует заменить на кронштейн У4.
- \*\* При использовании напаянных жёстких ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 поз.9 и для отбегивания 2х2, кронштейн КАБ–200 следует заменить на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с увеличением скрепы поз.5 и одного метра металлической ленты поз.4.
- \*\*\* Жёсткие поз.12 и 13 устанавливаются в случае разрезания прохода на опоре.
1. Максимально доступный угол ( $\alpha$ ) поворота, торсы ВП до 90°.
2. Размеры в скобках даны для стойки СВ110–3,5.
3. Кронштейны КАМ–4000 и кронштейны КАБ–200 должны устанавливаться на “плашки” земляного проволочка ЭПБ.
4. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взаим. Инв. N |
|              |              |               |

Ответвления к вводом в здания в две стороны от ВЛ  
проводов СИП


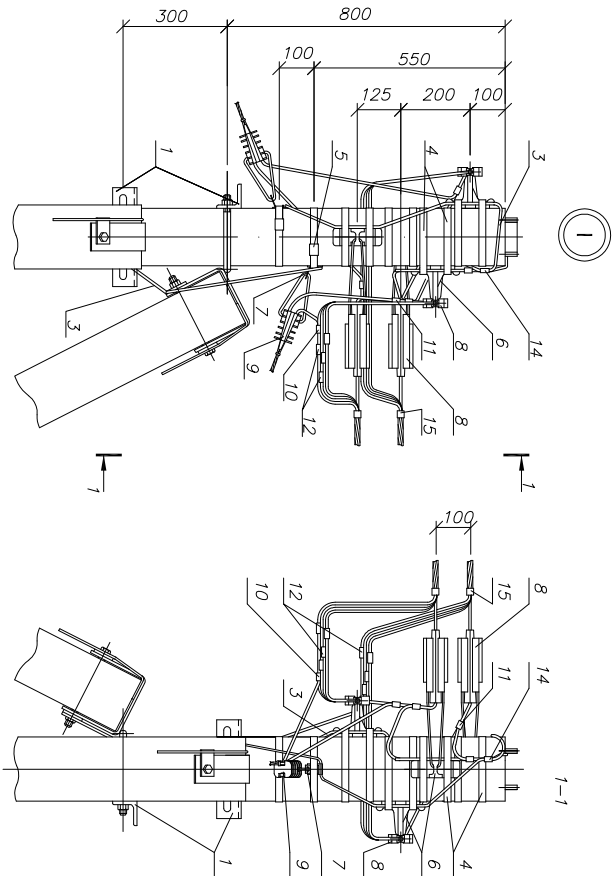


Схема ответвлений к вводом в здания  
в две стороны  
2х2 жилы СИП

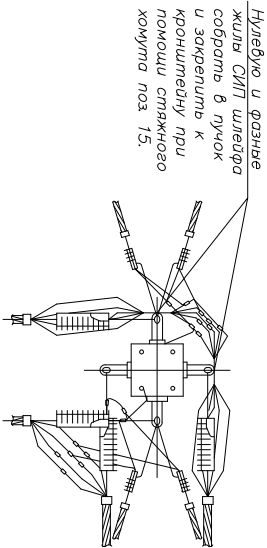

|      |      |          |       |      |      |
|------|------|----------|-------|------|------|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | Лист |
|      |      |          |       |      | 2    |