
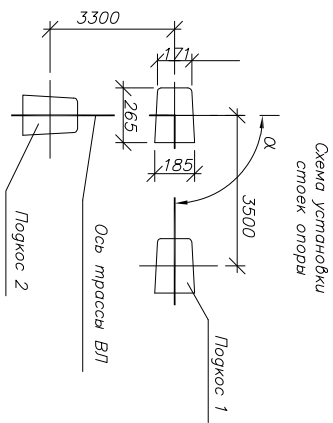


[illegible]

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ед., кг	Приме чение
		<i>Железобетонные элементы</i>			
СВ95*		Стройка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	3	900	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	3	110	
1		<i>Стальные конструкции</i>			
2		Крошштейн уа НТЛ-35.0016-36	2	6,8	
3		Стяжка Г11 НТЛ-35.0016-34	3	7,7	
3		Заземляющий проводник ЗПВ НТЛ-35.0016-43	2,0	0,5	м
4		<i>Плоская арматура</i>			
4	УЗА-Л50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	6	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепa CУ-20	6	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Крошштейн анкерный КАМ-4000	2	0,27	
7	УКА-12-2-200	Крошштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
8	УЗА-14-050-070-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилкой 50-70 мм(ЗАН 70-95/2200 с жилкой 95 мм²)	2	0,40 (0,65)	
9	УЗА-14-050-070-1500	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
10	УЗА-11-002-035	Зажим ответвительный изолирующий ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной го 95мм² к отв.го 35мм²	4	0,12	
		Зажим ответвительный изолирующий ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной го 120 мм² к отв.го 95 мм²		0,33	
11	УЗSG-16-ST0-120-S25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПВ	1	0,25	
12	УЗА-11-035-0150-1	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	4	0,33	
13	УЗА-11-025-095	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для фазных жил СИП***	1	0,12	
14	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоскостный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
15	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм²		0,026	
	УНН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм²	4	0,036	


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП

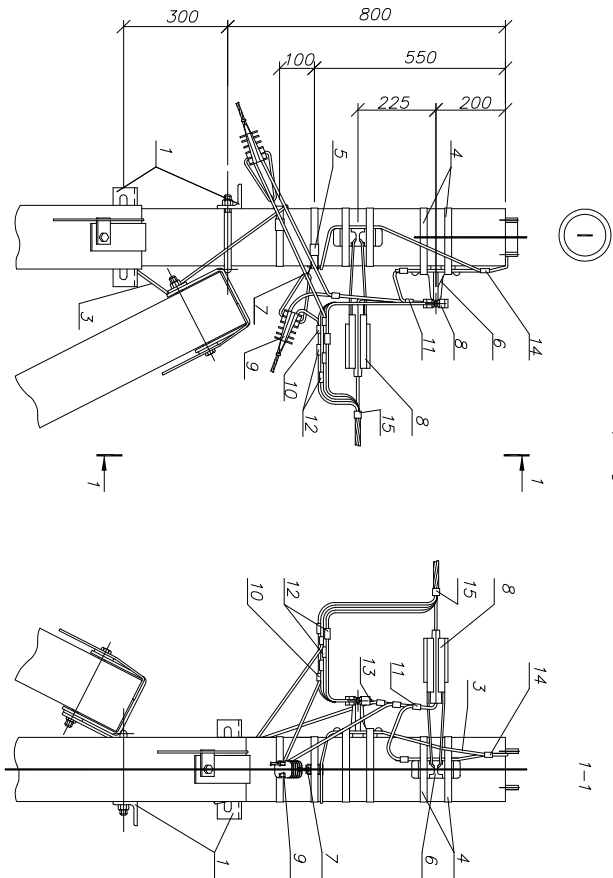

I-I

Схема ответвлений к вводу в здания
в две стороны 2х жил СИП

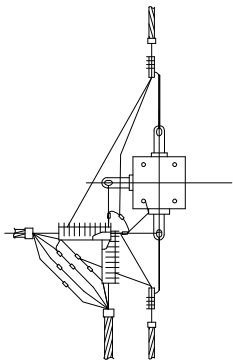

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-211-21-11	Лист
						2