

| Код  | Наименование обозначения                                                                                                                | Код | Масса | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|
| 105* | Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715(НТЛ-0815)                                                                                      | 1   | 1175  |            |
| 1    | Заземляющий проводник ЗПВ НТЛ-35,0016-43                                                                                                | 1,1 | 0,5   | м          |
| 2    | Лента бандажная металлопластиковая 20х0,7х1000мм ЛМ-50                                                                                  | 5   | 0,11  |            |
| 3    | Средняя СВ-20(СТ-20)                                                                                                                    | 5   | 0,01  |            |
| 4    | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500                                                                                               | 2   | 0,50  |            |
| 5    | Кронштейн анкерный КАБ-200**                                                                                                            | 1   | 0,02  |            |
| 6    | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25                                                                                            | 2   | 0,14  |            |
| 7    | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралей по 95мм <sup>2</sup> к отв. по 35мм <sup>2</sup>     | 4   | 0,12  |            |
| 8    | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралей по 120 мм <sup>2</sup> к отв. по 95 мм <sup>2</sup> |     | 0,33  |            |
| 9    | Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПВ                                                                                                         | 2   | 0,265 |            |
| 10   | Зажим для СИП ХС-180, диаметр обжимного провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм <sup>2</sup>                                                  | 2   | 0,10  |            |
|      | Зажим для СИП ХС-260, диаметр обжимного провода 26-66 мм, для СИП 120мм <sup>2</sup>                                                    | 6   | 0,036 |            |

Полное наименование: Стойка СВ105-3,6(5) допускается применение стойки СВ110-3,5(5). Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5(5).

При использовании для поз. 6 натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с обжимом скрепы поз. 3 и одного метра металлопластиковой ленты поз. 2.

Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего изоляционного проводника стойки, а кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки" изоляционного проводника ЗПВ.

Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

АИР-ВЕТ-ОР-152-13-04

Однузначные, двузначные и переходные железобетонные опоры ВЛП 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ИЕК®

Материалы для проектирования

Опора ПП34 ж/б с ответвлением в 1 сторону 2хСИП4-2 ИЕК

Общий вид

Схема установки стойки

ИЕК


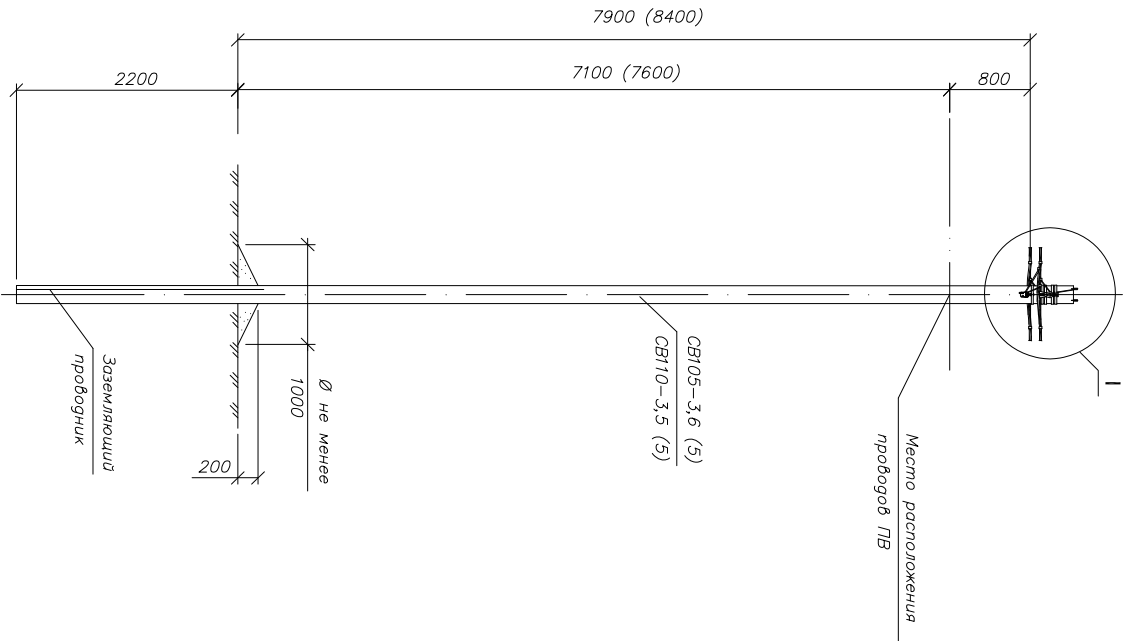


Схема установки стойки  
105-3,6 (110-3,5)

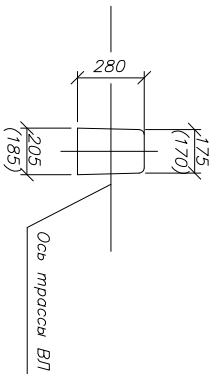

\* Полюмо стоекки СВ105–3,6(5) долукается применение стоек СВ110–3,5(5). Размеры в скобках даны для стоек СВ110–3,5(5).

\*\* При использовании для поз.6 напаяных зожиков ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отъемления 2х2, крошительн КАБ–200 следует заменить на крошительн КАМ–1500(КАМ–4000) с обривлением скрепы поз.2 с одного метра металлоидческой ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего зеленого проводника стоек, а крошительн КАБ–200 голжны устанавливаться на "флажки" зеленого проводника ЗТБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Ответвления к вводу в здание в одну сторону от ВЛ  
проборов СИП


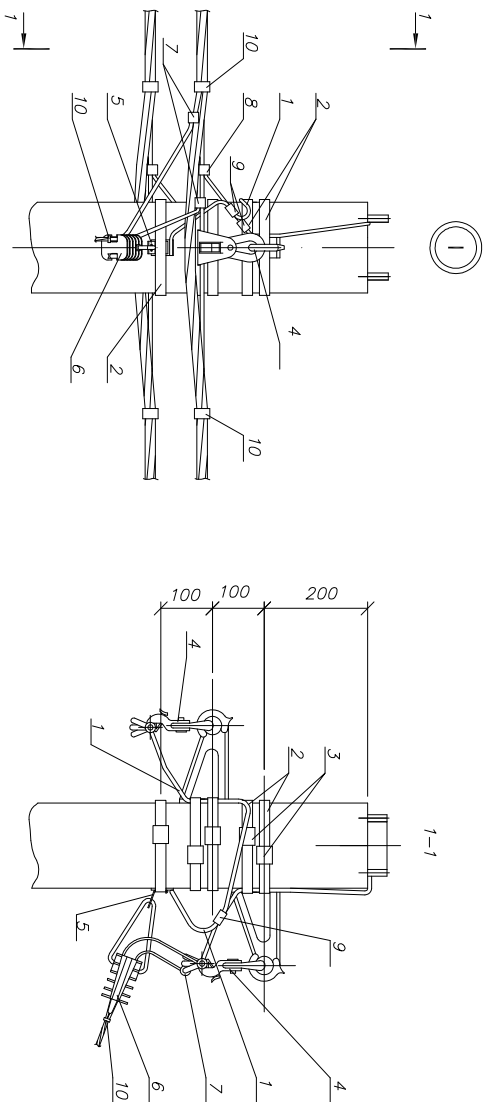


Схема ответвлений к вводу в здания  
в одну сторону 2х2 жилы СИП

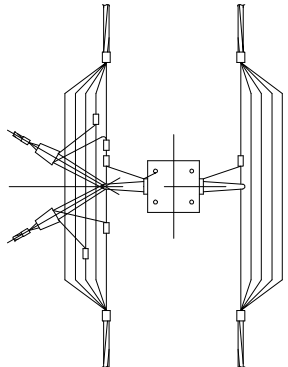

Чертеж выполнен на 2 листах .  
Общий вуг см. лист 1.

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взаим.Инв. N |
|             |              |              |

|      |      |          |       |      |      |
|------|------|----------|-------|------|------|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | Лист |
|      |      |          |       |      | 2    |

ASIP-BET-OPR-152-13-04