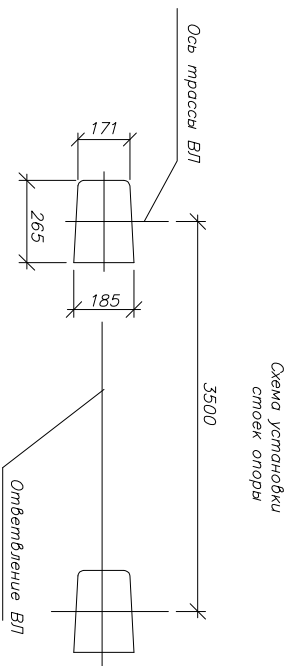


Марка ноз	Арматура	Наименование обозначение	Кол	Масса ед., кг	Приме чение
		<i>Железобетонные элементы</i>			
СВ95*		Стойка СВ95 проект шифр НТП-0615.95	2	900	
Г-3и		Опорно-анкерная плита Г-3и НТП-35.0016-31	2	110	
		<i>Смоляные конструкции</i>			
1		Кронштейн У4 НТП-35.0016-36	1	6,8	
2		Стежка П1 НТП-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий проводник ЭП6 НТП-35.0016-43	1,5	0,5	м
		<i>Линейная арматура</i>			
4		Лента бордюрная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
5		Средня СУ-20	4	0,01	
6	УЗА-Л50	Комплекты промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
7	УЗА-51-100	Кронштейн анкерный КАМ-4000	1	0,27	
9	УЗА-14-050-070-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	1	0,40 (0,65)	
12	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЭП6	1	0,25	
13	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоскостный ЗП 6-95/6-95	2	0,1	
14	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	3	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

[illegible]

Ответвление к входу в здания в одну сторону от
ВЛ проводов СИП

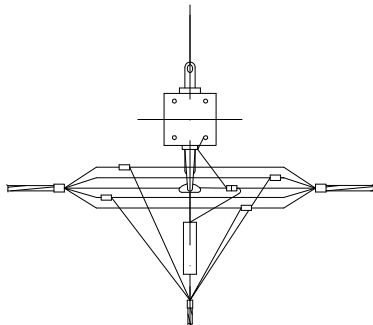
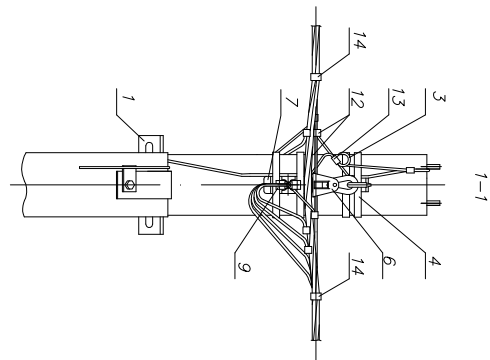
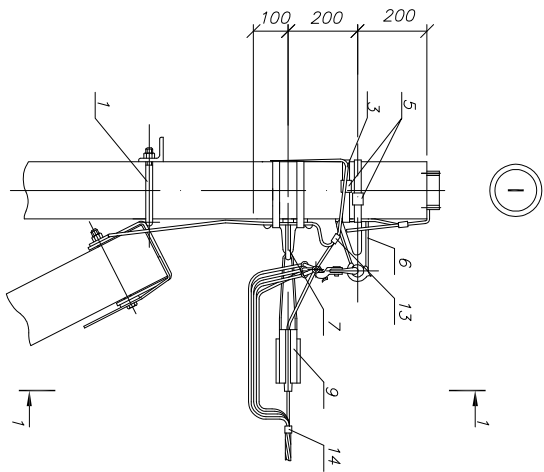


Схема ответвления к входу в здания

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листах .

Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N	год	Подп.	Дата	Лист
						2

ASIP-BET-OPR-431-00-15