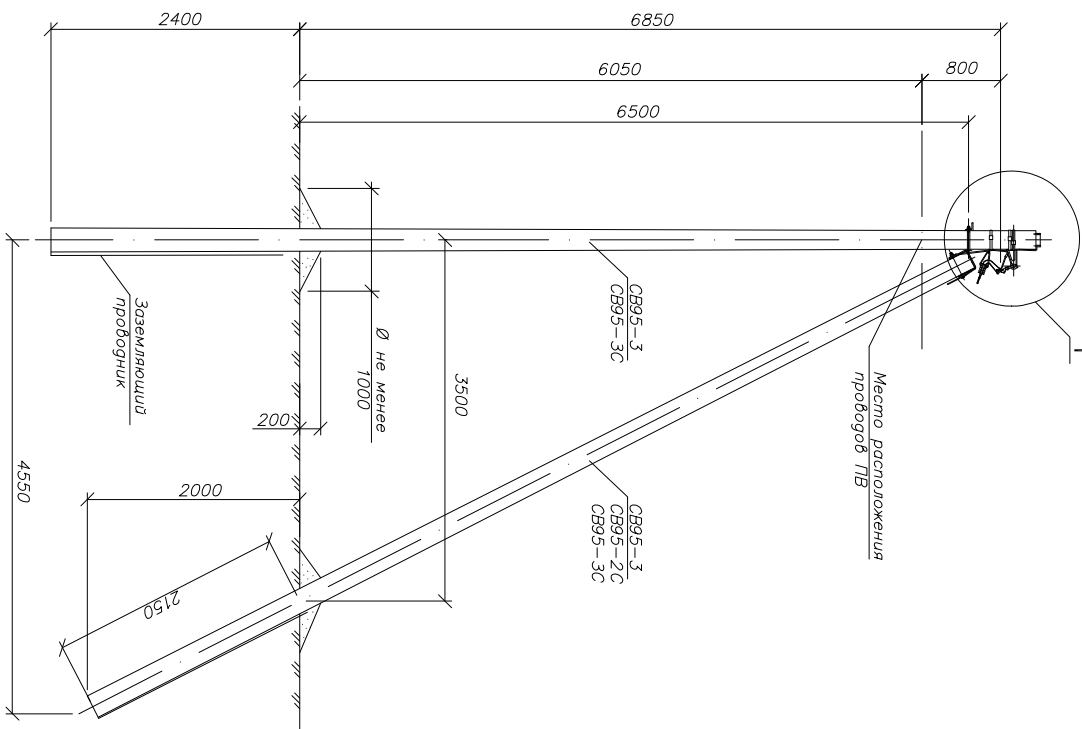


[illegible]

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Кол. ег.	Масса ег, кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ95*		Стойка СВ95 проект шпрф НТЦ-0615.95	2	900	
		Стальные конструкции			
1		Конштиней уа НТЦ-35.0016-36	1	6,8	
2		Заземляющий проводник ЭП6 НТЦ-35.0016-43	0,65	0,5	м
		Линейная арматура			
3	УЗА-Л50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
4	УЗА-51-100	Скрепя СУ-20(СГ-20)	3	0,01	
5	УКА-3Г-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
7	УЗА-14-Д16-Д25-5	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
8	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной го 95мм ² к отв.го 35мм ²	4	0,12	
		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной го 120 мм ² к отв.го 95 мм ²			
9	УЗСГ-16-510-120-525-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЭП6	1	0,265	
10	УЗР-11-506-5095	Зажим плоскешный ЭП 6-95/6-95	1	0,10	
11	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	4	0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²			

Область применения для поз СВ95–3(3с) и СВ95–2с см. НЛП-35.0016–ПЗ.


** При использовании для поз 7 натяжных жакимов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для ответвлений 2х2, кронштейн КАБ–200 следует заменять на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с добавлением скрепы поз 3 и одного метра металлического ленты поз.2.

1. Максимально допустимый угол (α) поворота протиса ВП до 30°.

2. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стоек, а кронштейны КАБ–200 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗПБ.

3. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

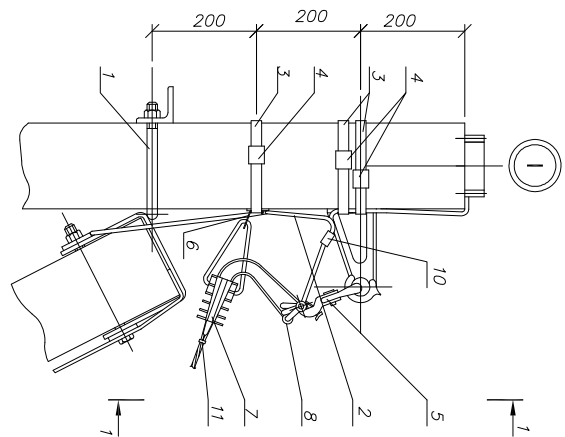

1-1


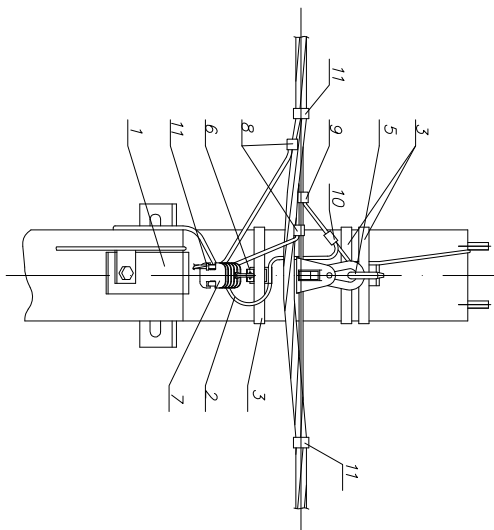


Схема отведения к вводу в здание
в одну сторону 2х2 жилы СИП

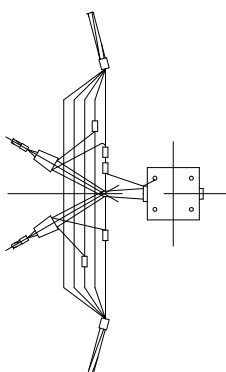

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-281-13-05	Лист
						2