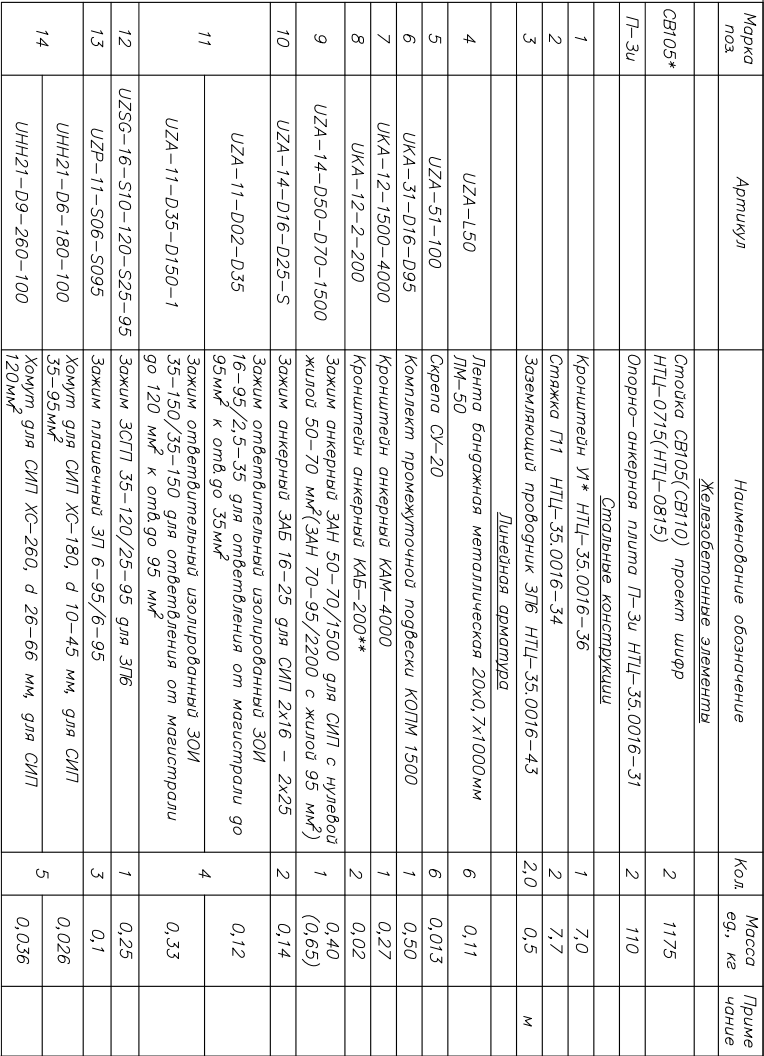


[illegible]

Ответвления к вводам в здании в две стороны от ВЛ проводов СИП


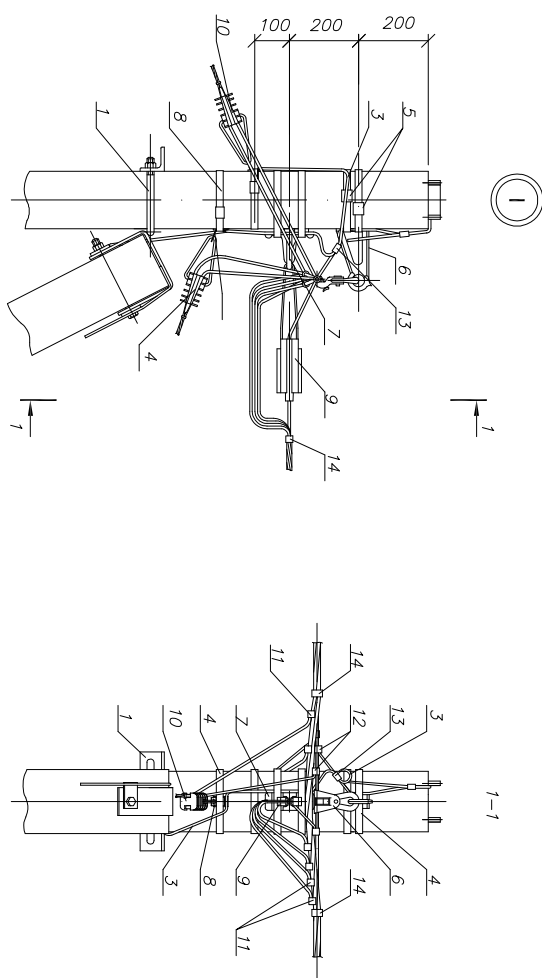


Схема ответвлений к вводам в здания
в две стороны
2х жил СИП

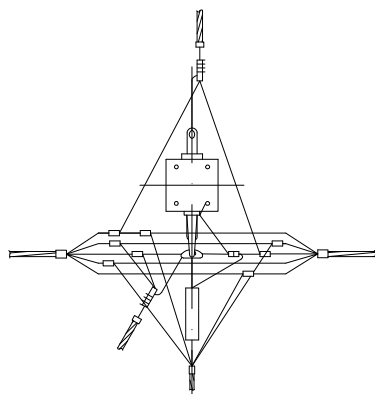

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСП-ВЕТ-ОРР-471-21-17	Лист
						2