

[illegible]

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от ВЛ
пробогов СИП


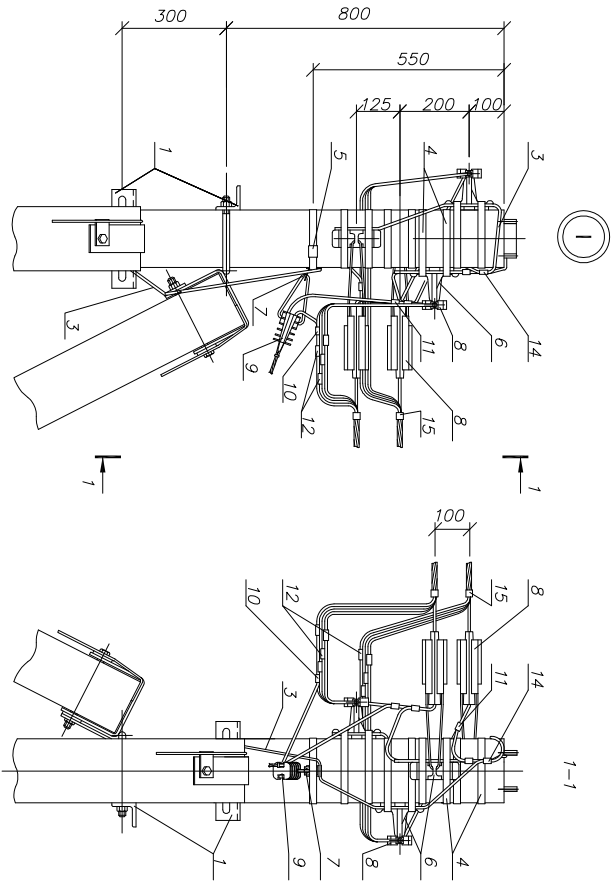


Схема отведения к вводу в здания
в одну сторону 4х жил СИП

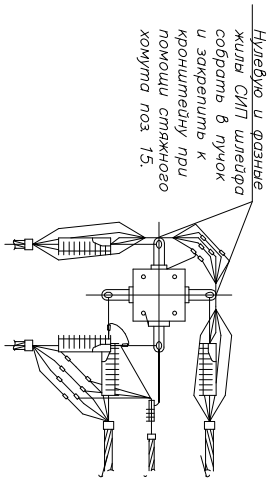

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-212-12-12	Лист
						2