

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ105*		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТП-0715(НТП-0815)	2	1175	
Г-Зи		Опорно-анкерная плита Г-Зи НТП-35.0016-31	2	110	
		Линейная конструкция			
1		Кронштейн У* НТП-35.0016-36	1	7,0	
2		Стяжка П1 НТП-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий проводник ЗПБ НТП-35.0016-43	2,0	0,5	м
		Линейная арматура			
4	УЗА-LS0	Плита бандажная металлопластиковая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
5	УЗА-S1-100	Скрепка СУ-20	5	0,013	
6	УКА-S1-016-D95	Комплект промежуточной подвески КОПИМ 1500	1	0,50	
7	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	1	0,27	
8	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
9	УЗА-14-D50-D70-1500	Жо́жим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевод жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	1	0,40 (0,65)	
10	УЗА-14-D16-D25-S	Жо́жим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
11	УЗА-11-D02-D35	Жо́жим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отведения от магистрали до 95мм ² к отв.до 35мм ²	4	0,12	
		Жо́жим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отведения от магистрали до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
12	UZSG-16-S10-120-S25-95	Жо́жим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,25	
13	UZP-11-S06-S095	Жо́жим плоскennyй ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
14	УНН21-D6-180-100	Хо́лут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	5	0,026	
		Хо́лут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

* Помимо стойки СВ 105-3,6 (5), допускается применение стойки СВ 110-3,5 (5), при этом кронштейн У1 поз. 1 следует заменить на кронштейн У4.

** При использовании натяжных жожков ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 для поз. 10 и для отведения 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с гофрируемым скрепа поз.5 и одного метра металлопластической ленты поз. 4.

1. Кронштейны КАМ-4000, КАБ-200 и комплект промежуточной подвески КОПИМ 1500 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗПБ.

2. Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5.

3. Чертеж выполнен на 2х листах Узел 1 см. лист 2.

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от
ВЛ проводов СИП



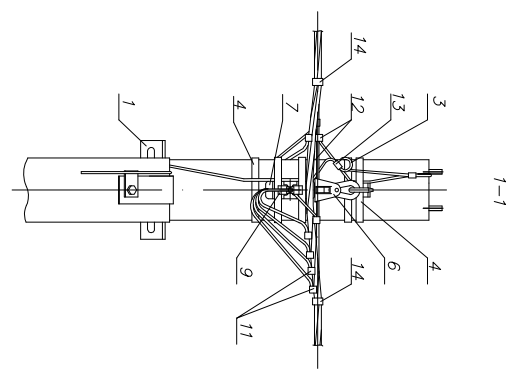


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону
2х2 жилы СИП

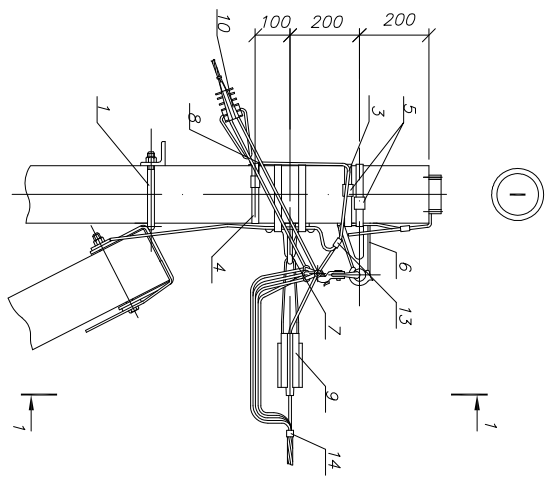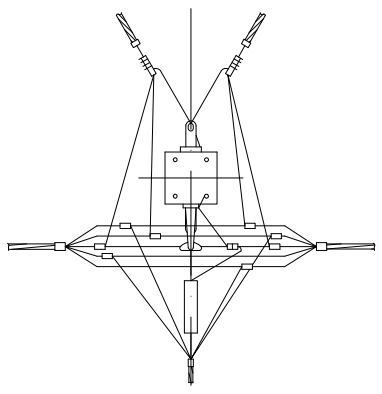

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АСП-ВЕТ-ОРР-471-13-17	Лист
						2