




							ASIP-BET-OPR-261-00-13
							Оцененные, фактически и переходные железобетонные опоры ВЛИИ 0,4кВ с СИП–2 с линейной арматурой компании IEK® Материалы для проектирования
Изв.	Код уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
						Опора ПЛУЗЗ ж/б без ответвления ИЕК	Страница Лист Листов
							P 1 2
						Общий вид Схема установки стоек спецификация	IEK

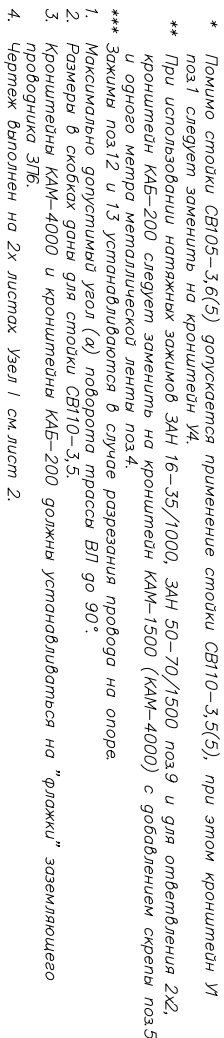

Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ег,	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ105*		Строжка СВ105(СВ110) проект шифр НПЛ-0715(НПЛ-0815)	3	1175	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НПЛ-35.0016-3I	3	110	
1		Стальные конструкции			
2		Кронштейн И * НПЛ-35.0016-36	2	7,0	
3		Стяжка П11 НПЛ-35.0016-34	3	7,7	
		Земельный прободник ЗПб НПЛ-35.0016-43	1,0	0,5	м
4		Плитная арматура			
4	УЗА-Л50	Плита бಂಡажная металлическая 20х0, 7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	4	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	2	0,27	
8	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевым жилкой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилкой 95 мм ²)	2	0,40 (0,65)	
11	УЗСГ-16-510-120-525-95	Зажим СИПТ 35-120/25-95 для ЗПб	1	0,25	
12	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фрезных жил СИП***	4	0,33	
13	УЗА-11-Д25-Д95	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	1	0,12	
14	УЗР-11-506-5095	Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95	2	0,1	
15	УНН21-Д6-180-100	Комплт для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
	УНН21-Д9-260-100	Комплт для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²	2	0,036	

Отделение к входу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

Схема отбеглений к входу в здания

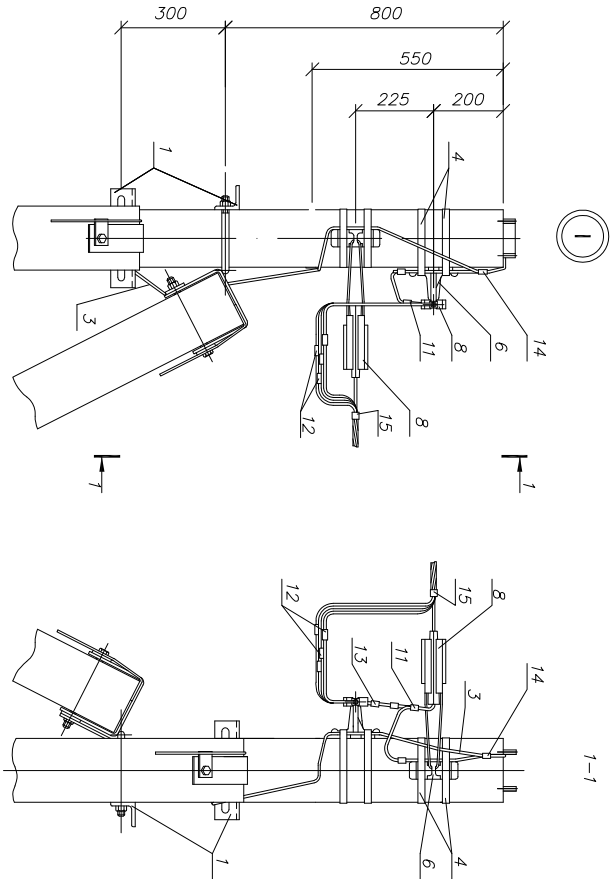

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-261-00-13	Лист
						2