

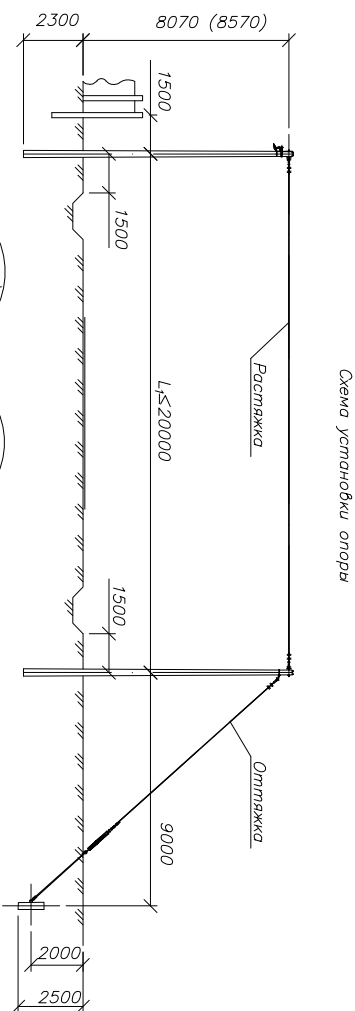
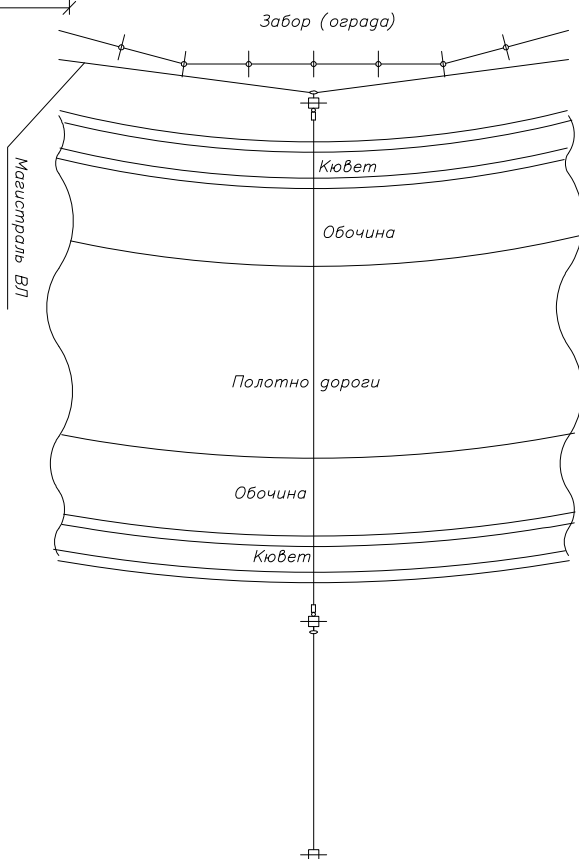
[illegible]

Схема установки опоры

*Размеры в скобках даны для стоек СВ 110-3,5.

- [illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

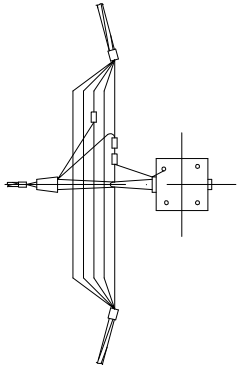
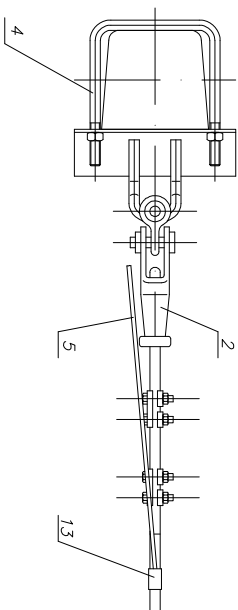
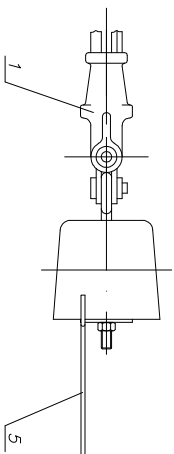
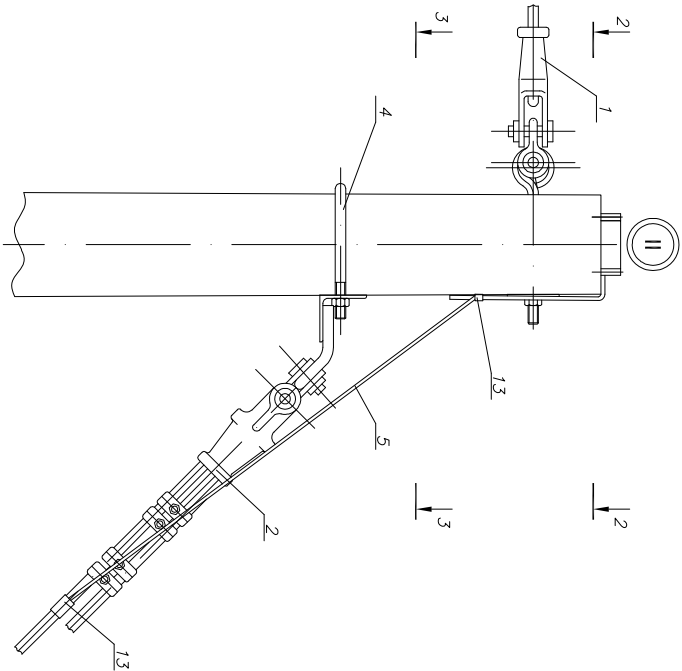
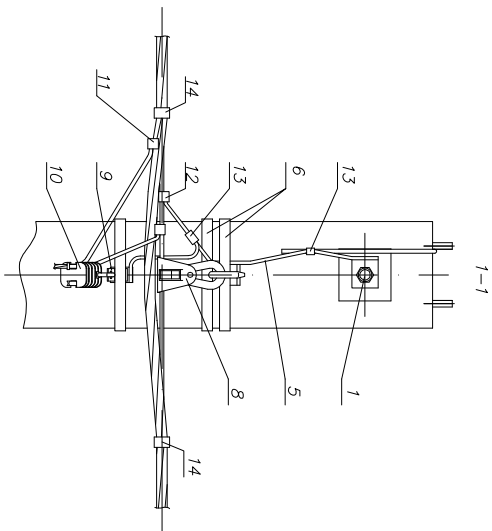
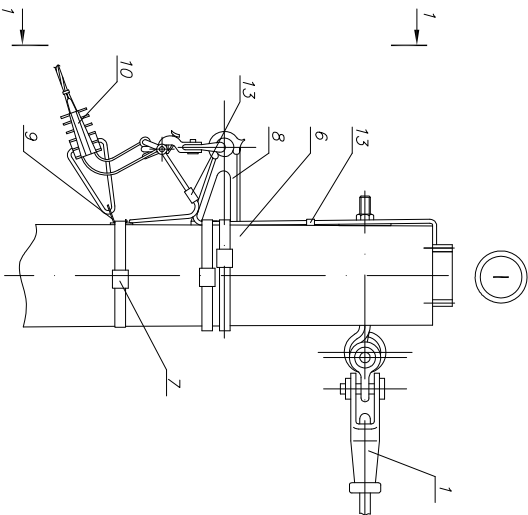


Схема отведения к входу
в здания
в одну сторону
2х жил СИП

Марка поз	Артикул	Наименование обозначение	Код	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ105*		Стойка СВ105(СВ110) проект шпр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	2	1175	
АВ-1		Анкер АВ-1 НТЛ-35.0016-32	2	131	
		Стальные конструкции			
1		Растяжка ОП9 НТЛ-35.0016-38	1	26,4	
2		Опояска ОП20 НТЛ-35.0016-39	1	24,3	
3		Анкерный болт ОП21 НТЛ-35.0016-40	1	25,5	
4		Кронштейн ОП22 НТЛ-35.0016-41	1	5,6	
5		Заземляющий проводник ЗП6 НТЛ-35.0016-43	2,5	0,5	м
		Линейная арматура			
6	УЗА-Л50	Лента бондажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
7	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	3	0,013	
8	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
9	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
10	УЗА-14-Д16-Д25-С 2х25	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	1	0,14	
11	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отведения от магистрала до 95мм ² к отв.до 35мм ²	2	0,12	
		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отведения от магистрала до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²			0,33
12	УZSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗП6	1	0,25	
13	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоский ЗП 6-95/6-95	4	0,1	
14	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм для СИП 35-95мм ²	3	0,026	
	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²			0,036

* Помимо стойки СВ 105-36 (5) допускается применение стойки СВ 110-3,5 (5). Размеры в скобках даны для стоек СВ 110-3,5(5)
 ** При использовании натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз. 10 и для отведения 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с обводлением скрепы поз.7 и одного метра метра металлической ленты поз. 6.
 1. Максимально допустимый угол (α) поворота трассы ВП до 30°;
 2. Чертеж выполнен на 3-х листах: Уэль I и II см.лист 3.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаимн. Инв. N



(Оттяжка не показана)

Чертеж выполнен на 3 листах
Общий вид см. лист 1, спецификацию элементов см. лист 2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					3

AS/P-BET-OPR-591-11-19