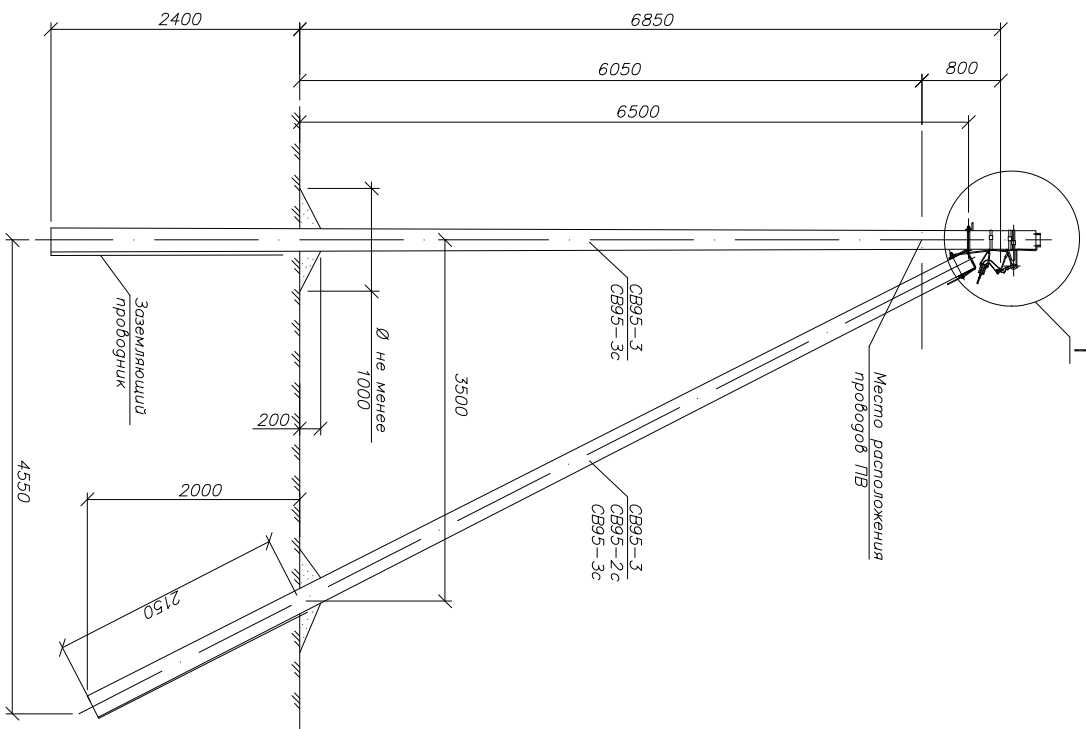


[illegible]

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
СВ95*		Железобетонные элементы			
		Стойка СВ95 проект шифр НТЛ-0615,95	2	900	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн У4 НТЛ-35,0016-36	1	6,8	
2		Закрепляющий проволочник ЗП6 НТЛ-35,0016-43	0,65	0,5	м
		Плундечная арматура			
3	УЗА-Л50	Лента бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм	3	0,11	
4	УЗА-51-100	Средня СК-20(СТ-20)	3	0,01	
5	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КМБ-200**	1	0,02	
7	УЗА-14-Д16-Д25-S	Зажим анкерный ЗАН 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
	УЗА-14-Д16-Д35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25х35	1	0,35	
	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50х70		0,40	
8	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим отбеливательный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отбеливания от мажестропи 90 95мм, к отб.го 35мм		0,12	
	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим отбеливательный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отбеливания от мажестропи 90 120 мм, к отб.го 95 мм	4	0,33	
	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ЗОПТ 35-120/25-95 для ЗП6	1	0,265	
9	УЗР-11-С06-S095	Зажим площадный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
11	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм		0,026	
	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм	3	0,036	

* Область прилипания стоек СВ95–3(3с) и СВ95–2с см. НТД–35.0016–ПЗ.

** При использовании для поз. 7 напаянных жакетов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отбеленных 2х2, кронштейны КАБ–200 следует заменить на ЗАН 16–1500 (КАМ–4000) с ободьями скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.

1. Максимально допустимый угол (α) поворота просы ВП до 30°.
2. Комплект промежуточной обработки КОПМ 1500 устанавливается на "флажк" верхнего заземляющего проводника стоек, а кронштейны КАБ–200 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЭПБ.
3. Чертеж выложен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от ВЛ проводов СИП



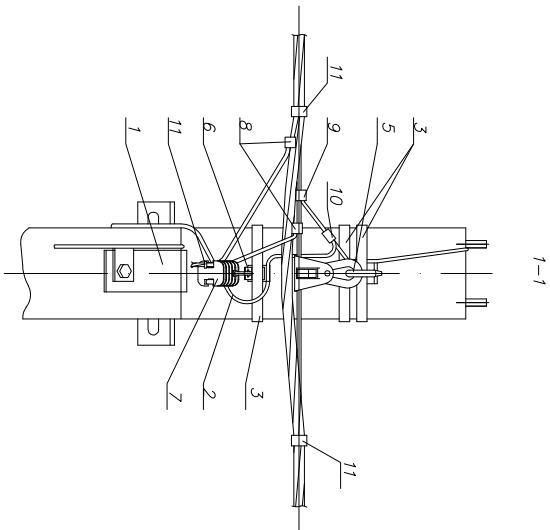


Схема ответвлений к вводу в здания в одну сторону 4х жил СИП

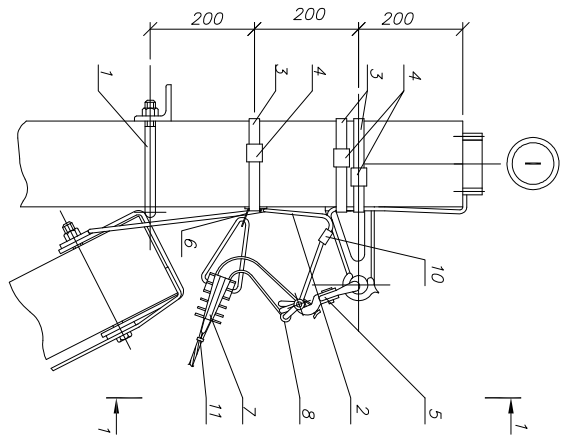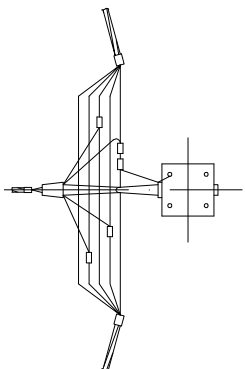

Изм.	Лист	N	году	Подп.	Дата	АСП-ВЕТ-ОРР-281-12-05	Лист
							2