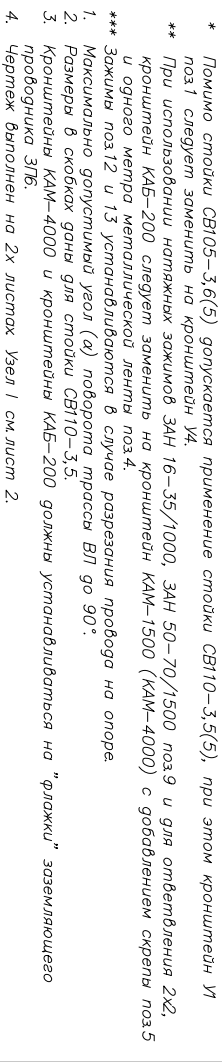


[illegible]

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ105*		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЦ-0715(НТЦ-0815)	3	1175	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НТЦ-35.0016-31	3	110	
		<u>Смолывые конструкции</u>			
1		Кронштейн У* НТЦ-35.0016-36	2	7,0	
2		Стойка П1 НТЦ-35.0016-34	3	7,7	
3		Защемляющий проводник ЗПб НТЦ-35.0016-43	2,0	0,5	м
		<u>Линейная арматура</u>			
4	УЗА-LS0	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	5	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	2	0,27	
7	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
8	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАн 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2(ЗАн 70-95/2200 с жилой 95 мм2)	2	0,40 (0,65)	
9	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	1	0,14	
10	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолирующий ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали го 95мм2	2	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолирующий ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали го 120 мм2 к отв.го 95 мм2			
11	УЗСО-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗОТП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,25	
12	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	4	0,33	
13	УЗА-11-D25-D95	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	1	0,12	
14	УЗР-11-S06-S095	Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
15	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм2	3	0,026 0,036	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм2			

Отделение к входу в здание в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


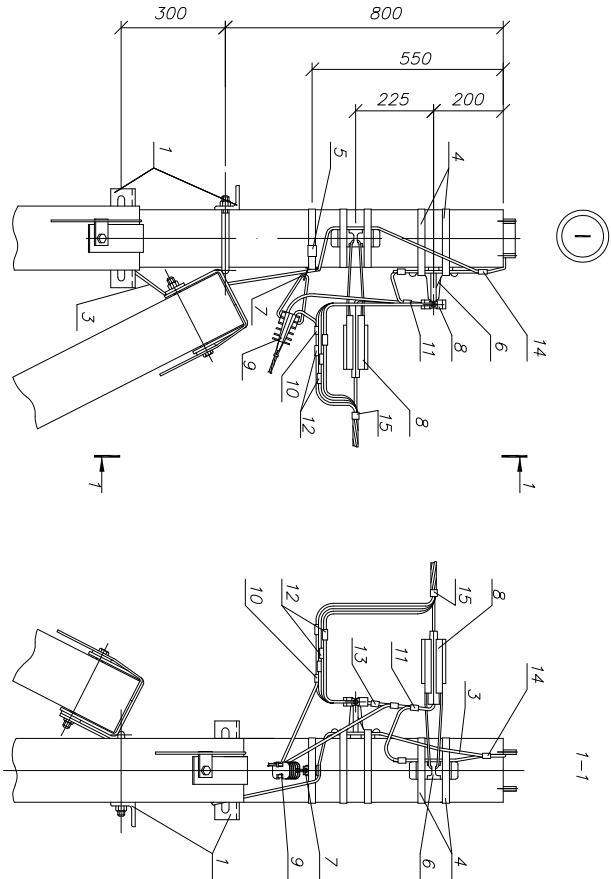


Схема отделения к входу в здание
в одну сторону 2х жил СИП



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-261-11-13	Лист
						2