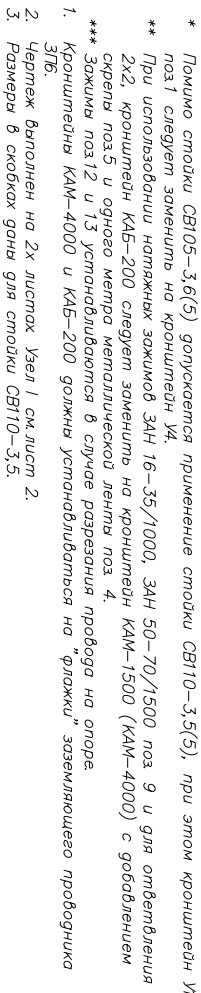


[illegible]

| Марка<br>моз. | Арматура               | Наименование обозначение                                                                                                 | Код  | Масса<br>ег., кг | Приме<br>чание |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
|               |                        | Железобетонные элементы                                                                                                  |      |                  |                |
| СВ105*        |                        | Стюпка СВ105(СВ110) проект шифр НТД-0715(НТД-0815)                                                                       | 2    | 1175             |                |
| П-Зу          |                        | Опорно-анкерная плита П-Зу НТД-35.0016-31                                                                                | 2    | 110              |                |
|               |                        | Стальные конструкции                                                                                                     |      |                  |                |
| 1             |                        | Кронштейн У* НТД-35.0016-36                                                                                              | 1    | 6,8              |                |
| 2             |                        | Стяжка П1 НТД-35.0016-34                                                                                                 | 2    | 7,7              |                |
| 3             |                        | Заземляющий проводник ЗП6 НТД-35.0016-43                                                                                 | 0,65 | 0,5              | м              |
|               |                        | Линейная арматура                                                                                                        |      |                  |                |
| 4             | УЗА-LS0                | Лента бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50                                                                  | 3    | 0,11             |                |
| 5             | УЗА-51-100             | Скрепка СК-20                                                                                                            | 3    | 0,031            |                |
| 6             | УКА-12-1500-4000       | Кронштейн анкерный КАМ-4000                                                                                              | 1    | 0,27             |                |
| 7             | УКА-12-2-200           | Кронштейн анкерный КАБ-200**                                                                                             | 1    | 0,02             |                |
| 8             | УЗА-14-050-070-1500    | Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм <sup>2</sup> (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм <sup>2</sup> ) | 2    | 0,40<br>(0,65)   |                |
| 9             | УЗА-14-016-025-S       | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 – 2х25                                                                             | 2    | 0,14             |                |
| 10            | УЗА-11-002-035         | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали                                        |      | 0,12             |                |
|               |                        | го 95мм <sup>2</sup> к отв.го 35мм <sup>2</sup>                                                                          | 4    |                  |                |
|               | УЗА-11-035-0150-1      | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали                                       |      | 0,33             |                |
|               |                        | го 120 мм <sup>2</sup> к отв.го 95 мм <sup>2</sup>                                                                       |      |                  |                |
| 11            | УЗSG-16-S10-120-S25-95 | Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПБ                                                                                          | 1    | 0,25             |                |
| 12            | УЗА-11-035-0150-1      | Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***                                                                            | 4    | 0,33             |                |
| 13            | УЗА-11-025-095         | Зажим ЗОИ 205-95/25-95 для нулевой жилы СИП***                                                                           | 1    | 0,12             |                |
| 14            | УЗР-11-S06-S095        | Зажим плосечный ЗП 6-95/6-95                                                                                             | 3    | 0,1              |                |
|               | УНН21-06-180-100       | Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм <sup>2</sup>                                                           |      | 0,026            |                |
| 15            | УНН21-09-260-100       | Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм <sup>2</sup>                                                             | 4    | 0,036            |                |

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от ВЛ  
пробогов СИП


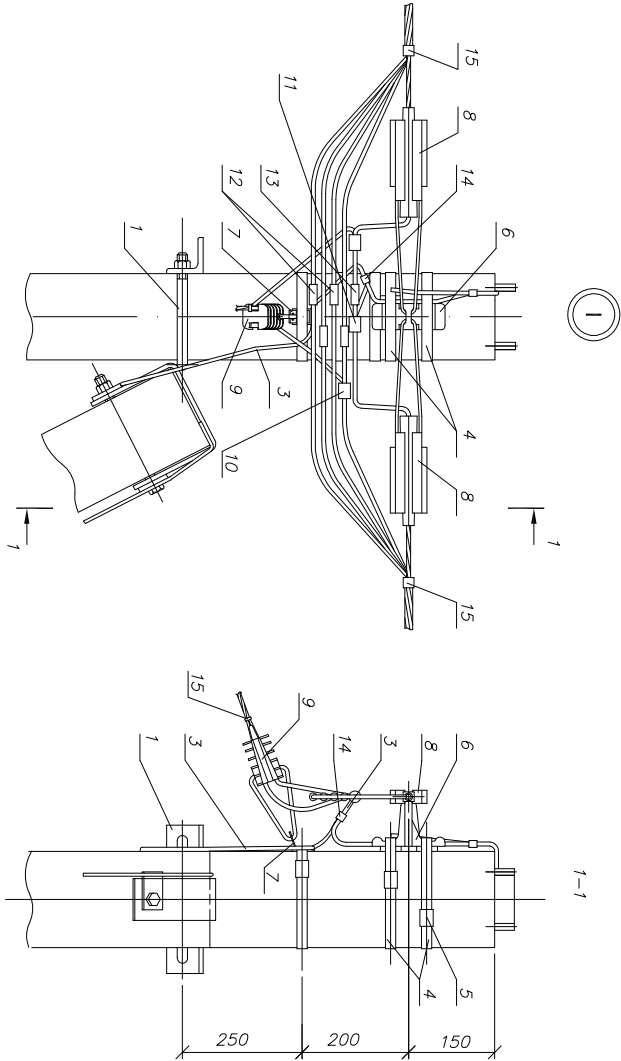


Схема ответвления к вводу в здания  
в одну сторону  
2x2 жилы СИП

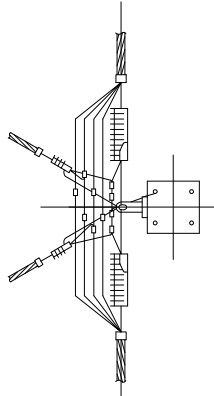

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взаим. Инв. N |
|              |              |               |

Чертеж выполнен на 2 листах.  
Общий вид см. лист 1.

|      |      |          |       |      |                        |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | ASIP-BET-OPR-441-13-09 | Лист |
|      |      |          |       |      |                        | 2    |