

							ASIP-BET-OPR-282-21-06
							Однооперные, двупролетные и переходные железобетонные опоры ВЛП 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ЕЭК® Материалы для проектирования
Изм.	Кол.уч.	Лист	Новым	Попр.	Дата		
						Опора УТЗ4 ж/б с ответвлениями в 2 стороны СИП-2 ЕЭК	Старый Листов
						Общий вид Схема установок стоек спецификация	P 1 2 ЕЭК

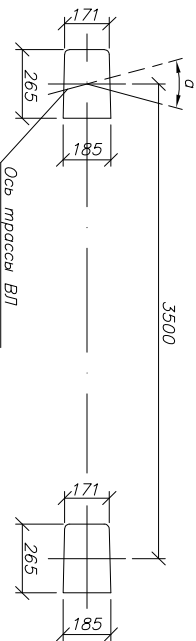


Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

* При использовании для поз. 7 нежных жожиков ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отоваривания 2Х2, кронштейн КАБ–200 следует заменить на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с добавлением среза поз. 3 и одного метра металлопластич. ленты поз. 2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего элеваторного приводного стоека, а кронштейн КАБ–200 должен устанавливаться на "флажки" элеваторного приводного ЗЛБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Максимально допустимый угол (α) поворота траверсы ВЛ до 30°.

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВП
пробогов СИП


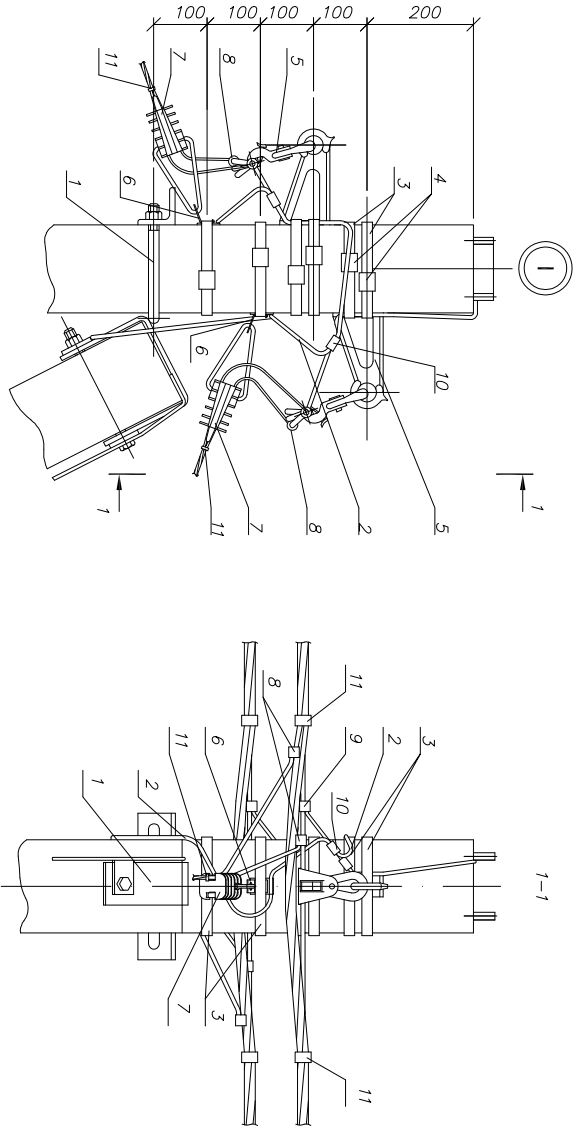


Схема ответвления к вводу в здания
в две стороны
2х жил СИП

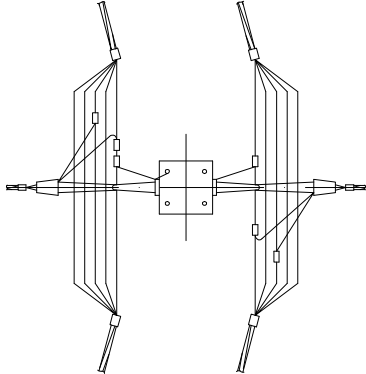

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-282-21-06	Лист
						2