

Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ед. кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ95		Стойка СВ95 проект шифр НТЦ-0615.95	2	900	
Г-3и		Опорно-анкерная планка Г-3и см НТЦ-35.0016-31	2	110	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн У4 НТЦ-35.0016-36	1	6,8	
2		Стяжка Г11 НТЦ-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий проводник ЗГБ НТЦ-35.0016-43	0,65	0,5	м
		Литейная арматура			
4		Плита бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
5		Скрепка СК-20	5	0,01	
6		Кронштейн анкерный КАМ-4000	2	0,27	
7		Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02	
8		Жожим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевод жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	4	0,40 (0,65)	
9		Жожим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	1	0,14	
10		Жожим отбетонированный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отбетонирования от магистралей до 95мм ² к отв.до 35мм ²	2	0,12	
		Жожим отбетонированный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отбетонирования от магистралей до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
11		Жожим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗГБ	2	0,25	
12		Жожим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП*	8	0,33	
13		Жожим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевод жилы СИП*	2	0,12	
14		Жожим плетенный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
		Хоутт для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
15		Хоутт для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²	5	0,036	

При использовании для поз.9 натяжных жожимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для отбетонления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует замешать на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с добавлением скрепы поз.5 и одного метра металлической ленты поз.4.

* Жожим поз.12 и 13 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

Верхний кронштейн КАМ-4000 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стоек, а нижний кронштейн КАМ-4000 и кронштейн КАБ-200 должны устанавливаться на "флажок" заземляющего проводника ЗГБ.

Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

ASIP-BET-OPR-422-11-08

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛЛ 0,4кВ с СИП-2 с литейной арматурой компании IEK®

Материалы для проектирования

Опора АЗ4 ж/б с отбетонением в 1 сторону СИП-2 IEK

Общий вид

Схема установки стоек

спецификация

IEK

Стойка

Лист

Листов

Р

1

2

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП


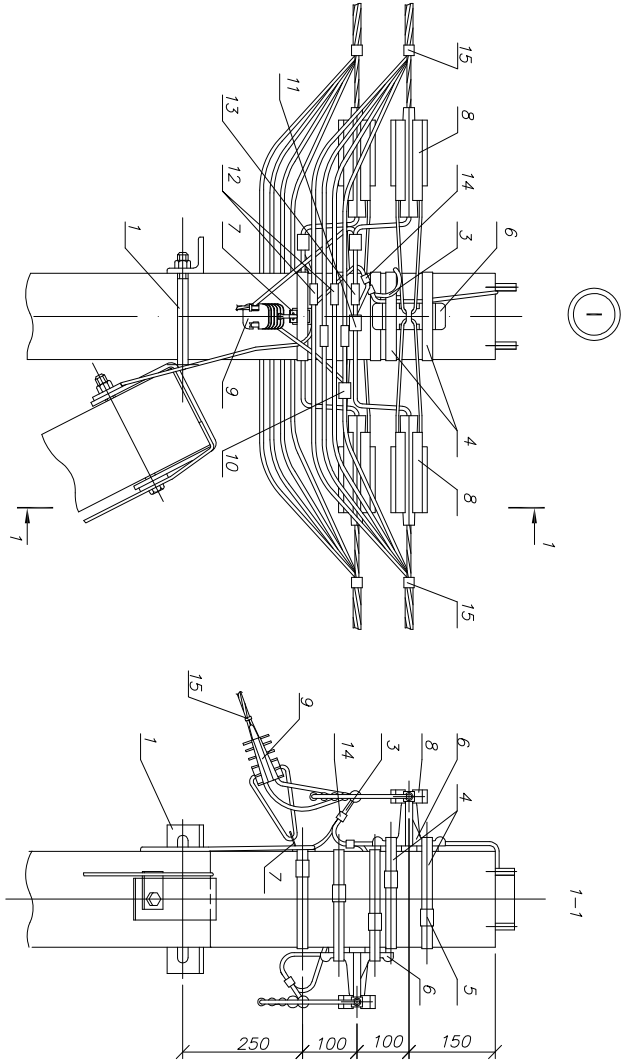


Схема ответвления к вводу в здания в одну сторону в 2-х жил СИП

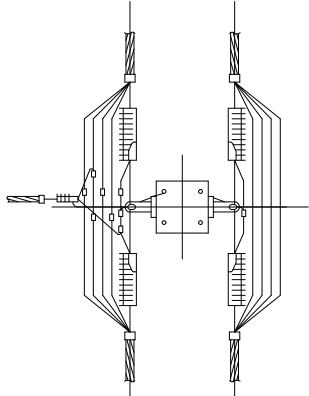

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1

Изм.	Лист	N	гориз.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-422-11-08	Лист
							2