
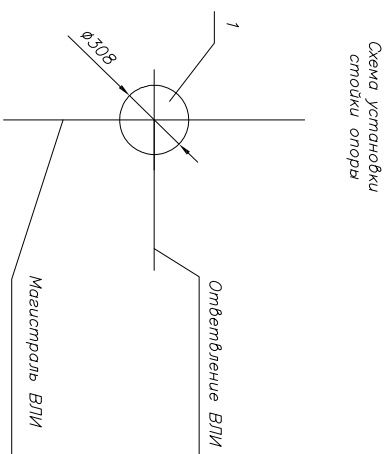


[illegible]


1. Использование выделенных от ВЛН 0,4 кВ в водом см. документ ASP-DEP-OVD-101-XX-00
2. Опора ПЛВД1 устанавливается в случаях когда, согласно ПЛЗ, требуется выкладывать подпорные стенки и заземления в заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
3. Чертеж выполнен на 3х листах спецификацию см. лист 2, узел 1 см. лист 3.

Схема установки
опоры на ВЛИ

вариант 1

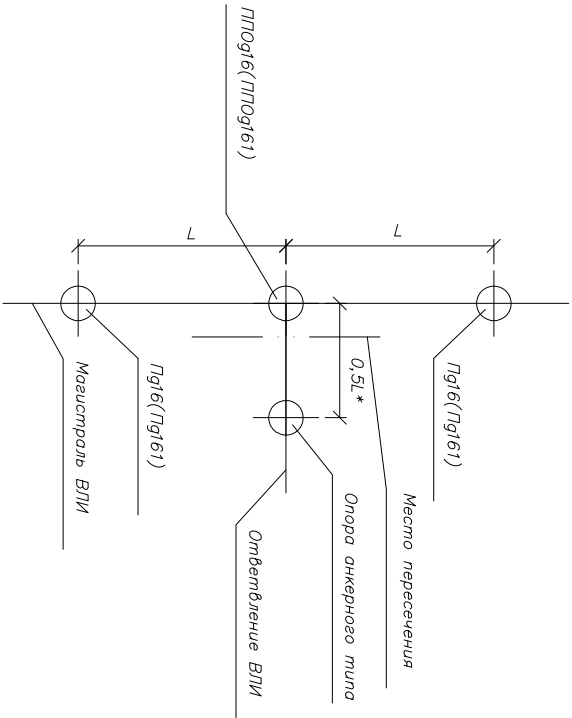

вариант 2

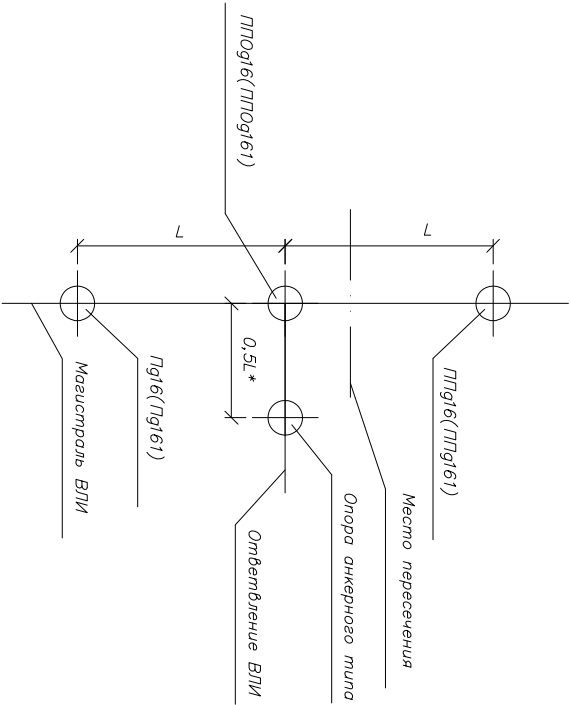


Поз	Артикул	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Приме- чание
Деревянные изделия					
1	НТЛ-36.0017-40	Стойка СЗ, L=11000 мм, d _б =220 мм	1		
Металлические изделия					
2	НТЛ-36.0017-51	Заземляющий проводник ЗПб, L=900 мм	1	0,45	
3		Проводник заземления Круг В10 ГОСТ590-2006, L=7800	1	4,80	
Древесная арматура					
4		Крышка пластиковая для опоры	1		
5	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
6	УКА-12-1500-4000	Анкерный крепежный КАМ-4000	1	0,27	
7	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевод жилкой 50-70мм ²	1	0,40	
8	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевод жилкой 95 мм ²		(0,65)	
9	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали го 95мм ² к отв. го 35мм ²	5	0,12	
10	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали го 120 мм ² к отв. го 95 мм ²	5	0,33	
11	УЗСГ-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГТ 35-120/25-95 для ЗПб	2	0,25	
12	УЗР-11-S06-S095	Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95	2	0,13	
13	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	12	0,11	
14	УЗА-S1-100	Скрепка СК-20	12	0,01	
15	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, Ø10-45 мм для СИП 35-95мм ²	5	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, Ø26-66 мм для СИП 120мм ²		0,036	

* В пролетах "0,5L" провода должны иметь ослабленное тажение;
стрела провода проводов при монтаже должна быть 1,2 м.
** Пролет L и область применения опоры см. график НТЛ-36.0017-ПЗ.
*** Общий вид см. лист 1.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подг.	Дата	А51Р-ДЕР-ОПР-172-00-49	Лист
						2

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

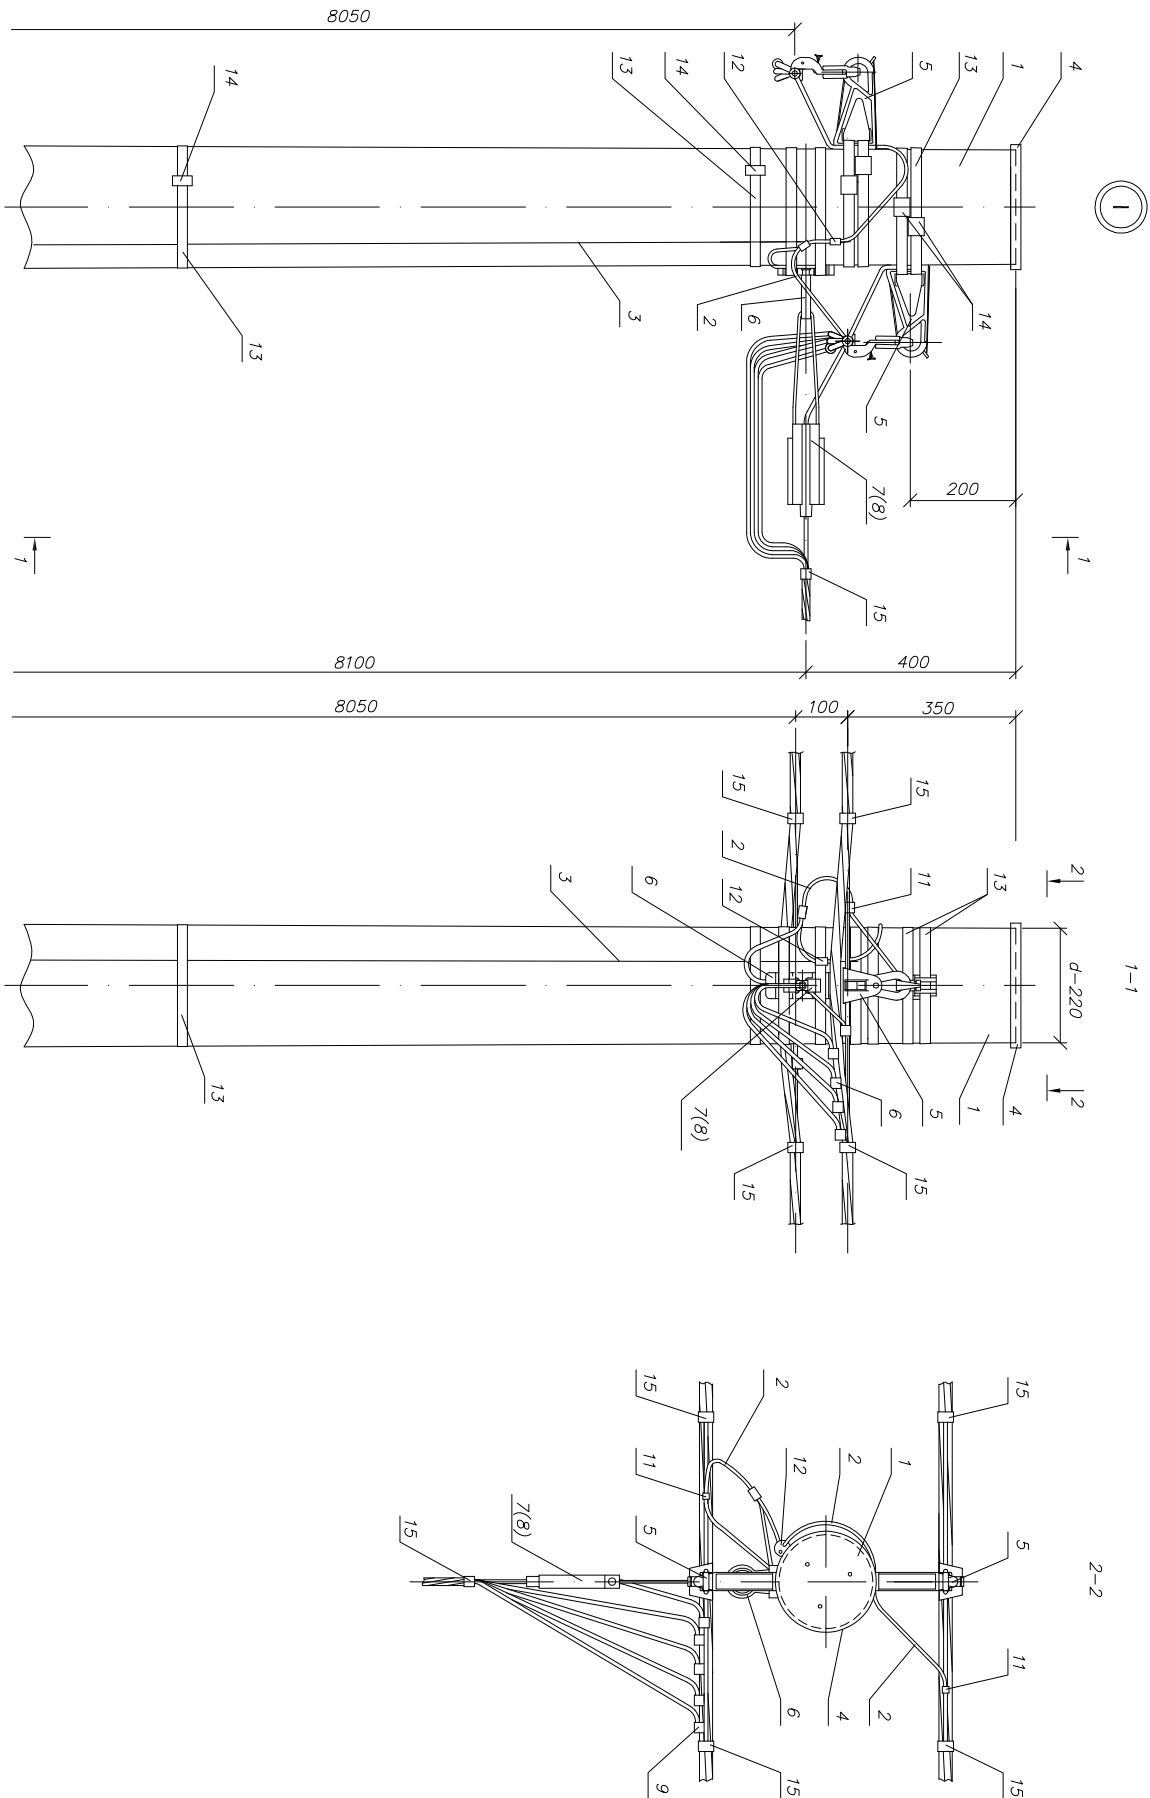

1. Чертеж выполнен на трех листах
2. Спецификация см. лист 2, общий вид см. лист

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-DEP-OPR-172-00-49	Лист
						3