
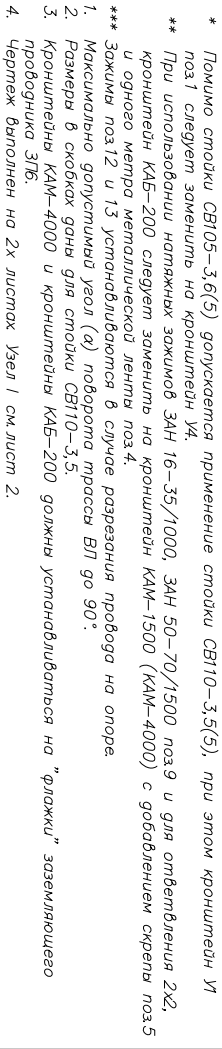


[illegible]


Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<i>Железобетонные элементы</i>			
СВ105*		Столба СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	3	1175	
Г-3и		Опорно-анкерная планка Г-3и НТЛ-35.0016-31	3	110	
		<i>Средние конструкции</i>			
1		Кронштейн У* НТЛ-35.0016-36	2	7,0	
2		Стяжка Г1 НТЛ-35.0016-34	3	7,7	
3		Заземляющий проводник ЭПБ НТЛ-35.0016-43	1,5	0,5	м
		<i>Плунейная арматура</i>			
4	УЗА-Л50	Плита базальтовая металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	8	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СЛ-20	8	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	4	0,27	
8	УЗА-14-050-070-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2(ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм2)	4	0,40 (0,65)	
11	УЗСО-16-510-120-525-95	Зажим ЗСИП 35-120/25-95 для ЭПБ	2	0,25	
12	УЗА-11-035-0150-1	Зажим ЗСИП 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	8	0,33	
13	УЗА-11-025-095	Зажим ЗСИП 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	2	0,12	
14	УЗР-11-506-5095	Зажим площадный ЭПБ 6-95/6-95	2	0,1	
15	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм,	4	0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм2		0,036	

Ответвление к входу в здание в одну сторону от ВЛ
пробогов СИП

Схема ответвления к входу в здания

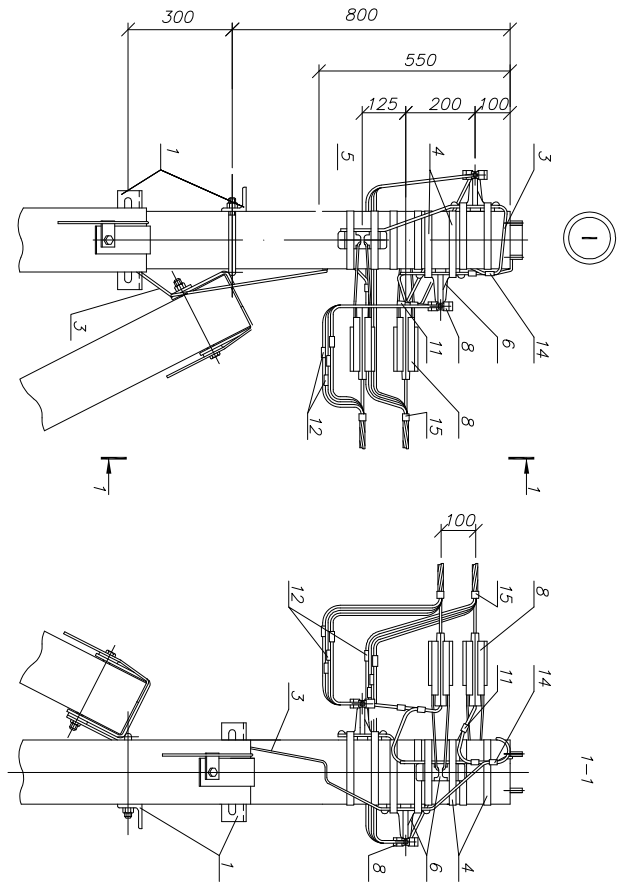

Нулевую и фазные жилы СИП штеффа собрать в пучок и закрепить к кронштейну при помощи стального хомута поз. 15.



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-262-00-14	Лист
						2