



					ASIP-BET-OPR-421-23-07		
					Огночение, вдучение и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK® Материалы для проектирования		
Изм.	Кодун	Лист	Нроум	Подп.	Дата		
						Опора АЗЗ ж/б с ответвлением в 2 стороны 2хСИП-2 IEK	
						Спогвая	Лист
						P	1
							2
						Общий вид Схема установок стоек спецификация IEK	

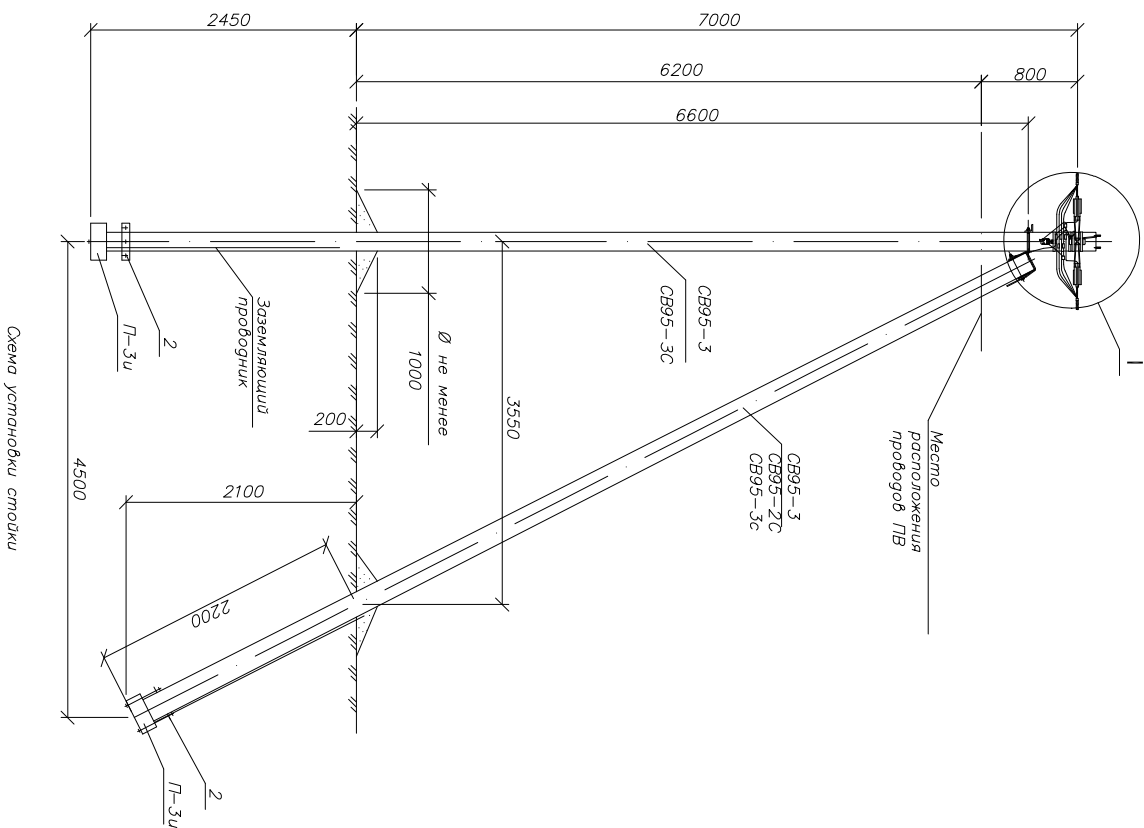

Марка моз.	Армикул	Наименование обозначение	Кол.	Масса ег., кг	Приме чение
		Железобетонные элементы			
СВВ95*		Стопки СВВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	2	900	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	2	110	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн У4 НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
2		Стяжка П1 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий прободник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	1,2	0,5	м
		Льнейная арматура			
4	УЗА-Л50	Лента бондажная металлопластиковая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СВ-20	4	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	1	0,27	
7	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
8	УЗА-14-050-070-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	2	0,40 (0,65)	
9	УЗА-14-016-025-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	4	0,14	
10	УЗА-11-002-035	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной го 95мм ² к отб. го 35мм ²	8	0,12	
		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной го 120 мм ² к отб. го 95 мм ²		0,33	
11	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСОГП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,25	
12	УЗА-11-035-0150-1	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	4	0,33	
13	УЗА-11-025-095	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	1	0,12	
14	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоскочный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
15	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	6	0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

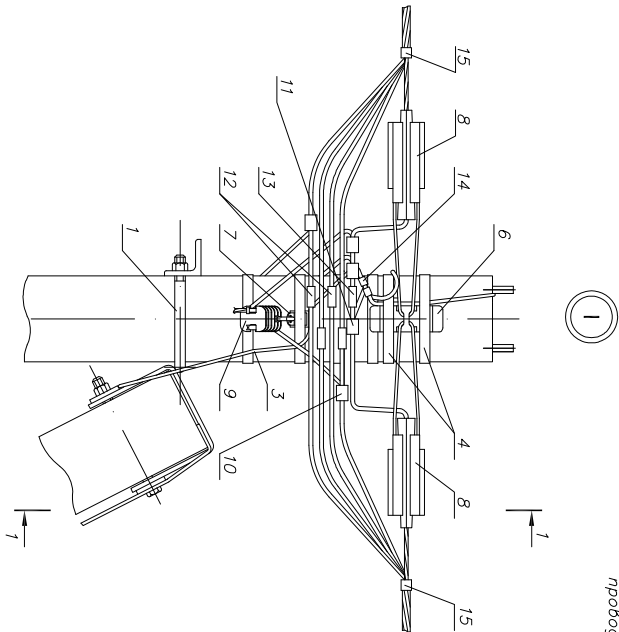

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП

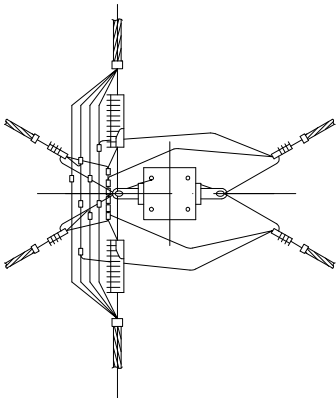
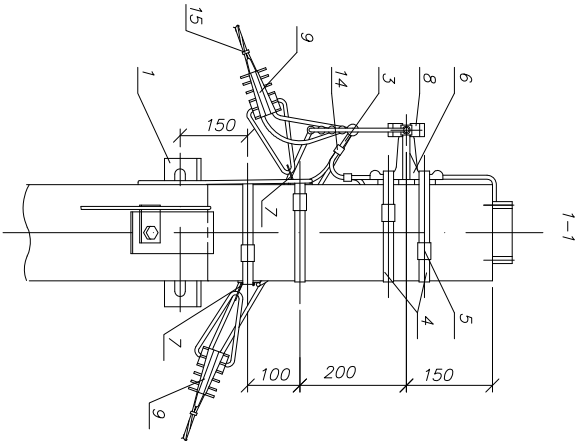


Схема отведений к вводу в здания
в две стороны
2х2 жилы СИП

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АСИР-ВЕТ-ОПР-421-23-07	Лист
						2