

Марка поз.	Артикул	Номенклатурное обозначение	Код	Масса вв., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ95		Стойка СВ95 проект шпрв НТЛ-0615;95	2	900	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн У4 НТЛ-35,0016-36	1	6,8	
2		Заземляющий проводник ЗП6 НТЛ-35,0016-43	1,2	0,5	м
		Линейная арматура			
3	УЗА-Л50	Ленто бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
4	УЗА-51-100	Средне СХ-20(СГ-20)	5	0,01	
5	УКА-51-016-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный ККБ-200*	1	0,02	
7	УЗА-14-016-Д25-5	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
8	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим отведительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отведения от магистрали до 95мм ² к отв.до 35мм ²	4	0,12	
		Зажим отведительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отведения от магистрали до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
9	УЗSG-16-510-120-525-95	Зажим ЗСИП 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,265	
10	УЗР-11-506-5095	Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
11	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
		Хомут, для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	6	0,036	

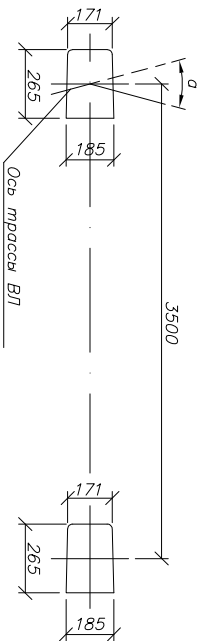


Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

[illegible]

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
приводов СИП


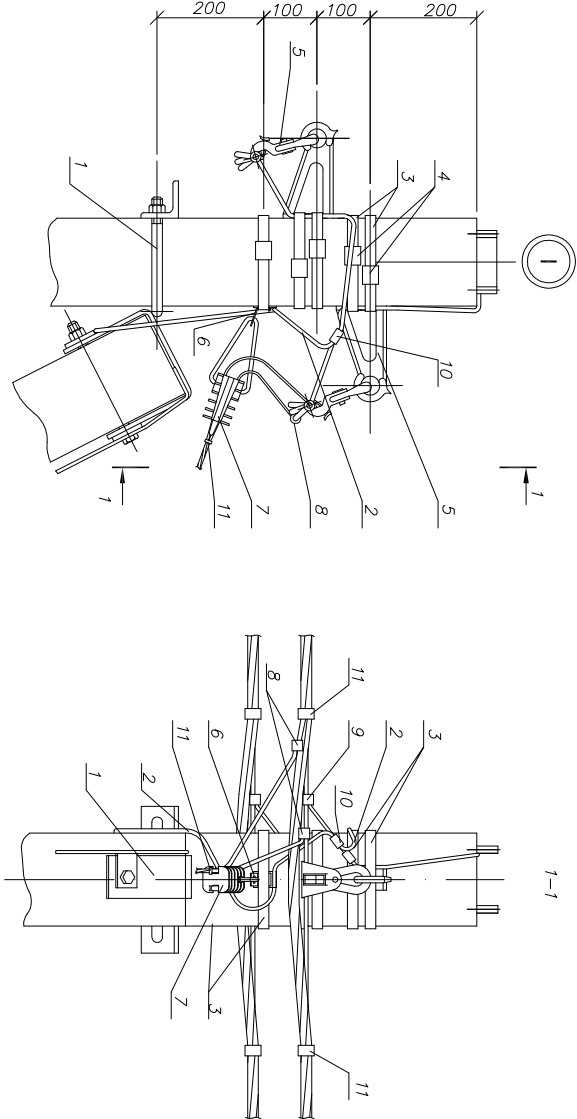


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону
2х2 жилы СИП

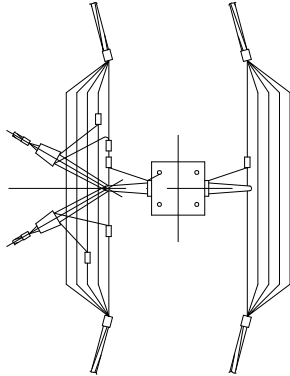

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-282-13-06	Лист
						2