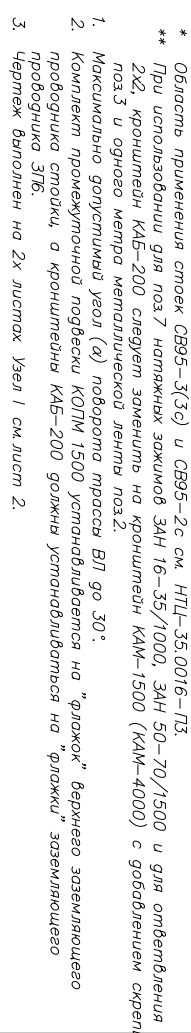


[illegible]

Марка поз	Арматура	Номенклатурное обозначение	Код	Масса ед., кг	Примечание
СВ95*		<u>Железобетонные элементы</u> Стойка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	2	900	
1		<u>Стальные конструкции</u> Кронштейн уа НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
2		Заземляющий проводник ЗГБ НТЛ-35.0016-43	1,2	0,5	м
3		<u>Линейная арматура</u> Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
4	УЗА-51-100	Скрепка СК-20(СГ-20)	4	0,01	
5	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
	УЗА-14-Д16-Д25-5	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 — 4х25		0,14	
7	УЗА-14-Д16-Д35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25÷35	2	0,35	
	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50÷70		0,40	
8	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной 95мм ² к отв.до 35мм ²	8	0,12	
	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной 90 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
9	УЗСГ-16-С10-120-С25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗГБ	1	0,265	
10	УЗР-11-С06-С095	Зажим плоскостный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
11	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	4	0,036	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП


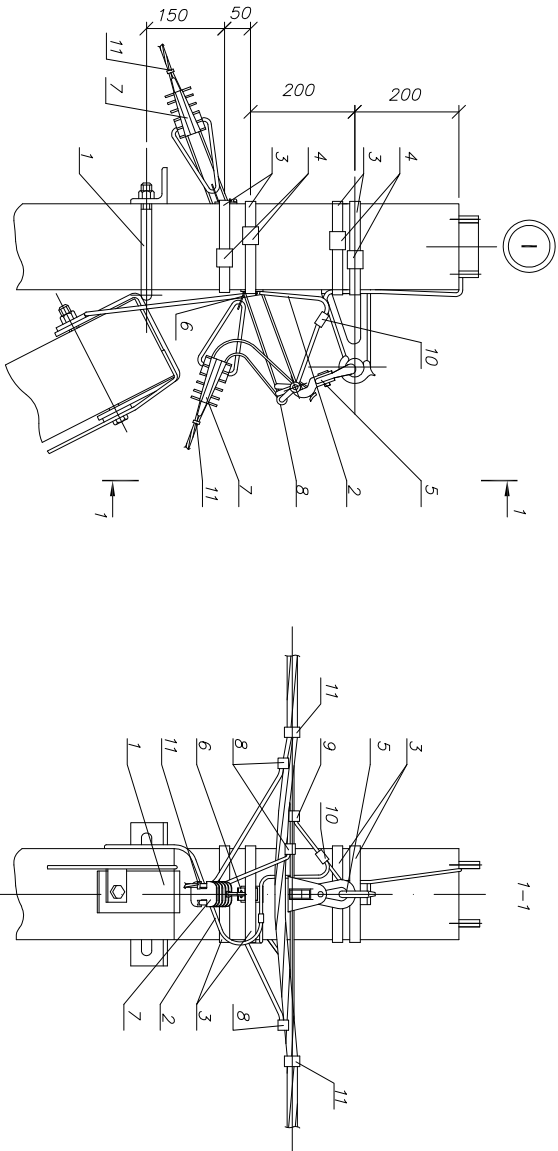


Схема отведений к вводам в здания в две стороны 4х жил СИП

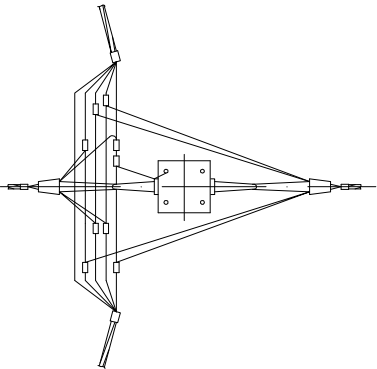

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АСП-ВЕТ-ОРР-281-22-05	Лист
						2