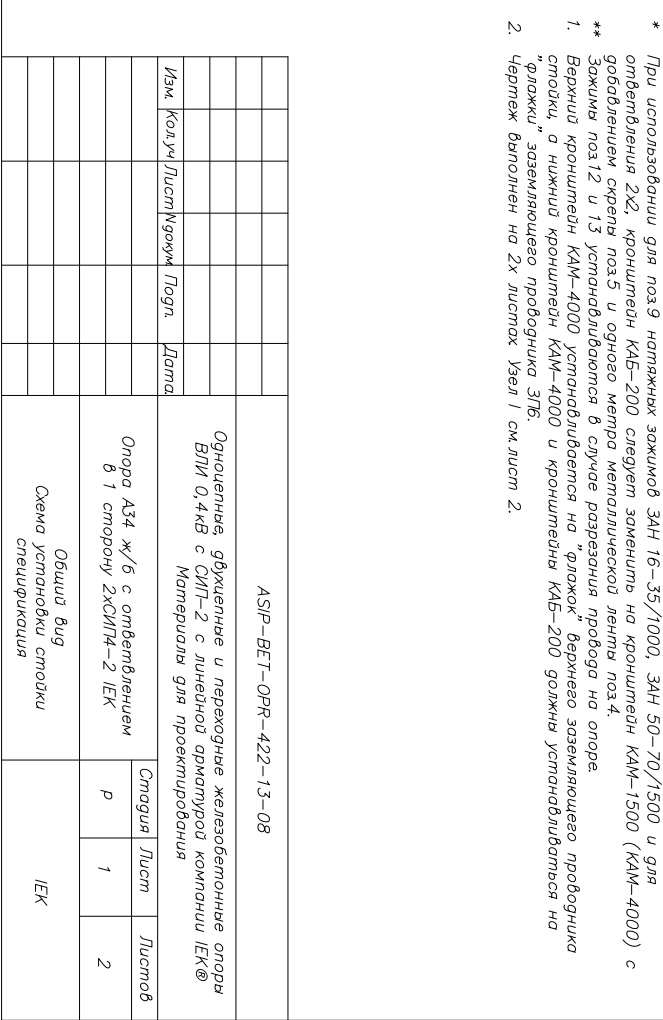


[illegible]

Ответвление к входу в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП


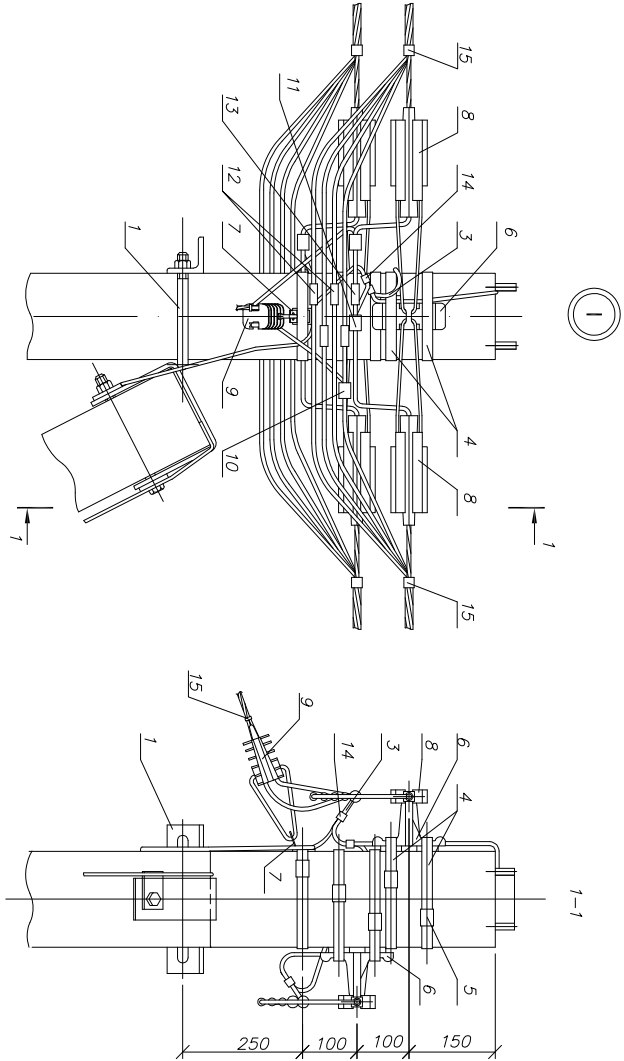


Схема ответвлений к входу в здания

в одну сторону
2х2 жилы СИП

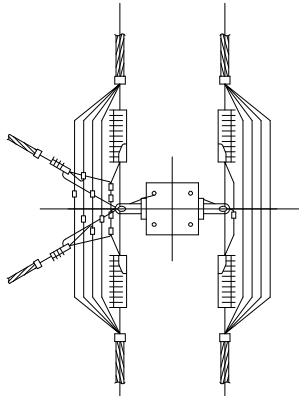

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-422-13-08	Лист
						2