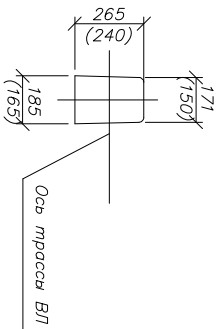


[illegible]

* При использовании для пола б наплавляемых зажимов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отбеленных 2х2, крошшеды КАБ–200 следует заменять на крошшеды КАМ–1500 (КАМ–4000) с увеличением ширины пола 3 и одного метра метатомического ленты пола 2.

1. Комплект промежуточной подложки КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего эластичного подложки ЗПБ, эластичного подложки ЗПБ, эластичного подложки ЗПБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах А4 1 см. лист 2.

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП



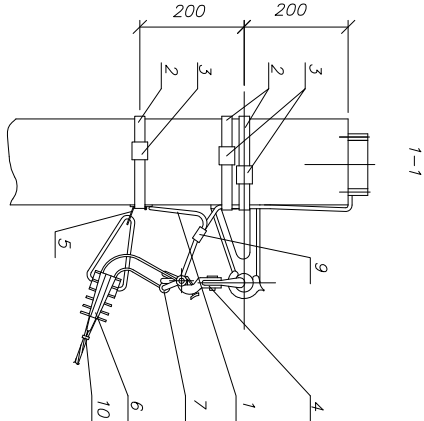


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону 4х жил СИП

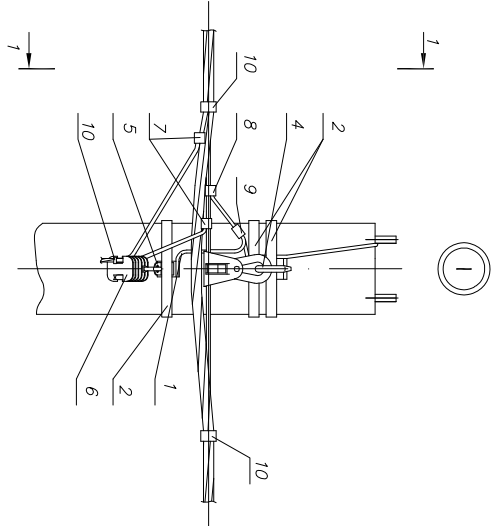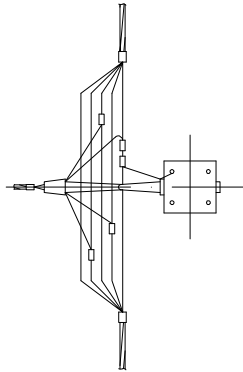

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-101-12-01