

Марка поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Масса ег, кг	Приме- чание
		Железобетонные элементы			
СВ95		Стойка СВ95 проект ширр НТЛ-0615.95	1	900	
		Стальные конструкции			
1		Заземляющий проводник ЗПб НТЛ-35.0016-43	1,1	0,5	м
		Линейная арматура			
2	УЗА-Л50	Лента бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
3	УЗА-50-100	Скрепка СТ-20	5	0,01	
4	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
5	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02	
	УЗА-14-Д16-Д25-5	Зажим анкерный ЗАН 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
6	УЗА-14-Д16-Д35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25 ÷35	1	0,35	
	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50÷70		0,40	
7	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралей до 95мм ² к отв.до 35мм ²	4	0,12	
	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралей до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
8	УЗ56-16-510-120-525-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПб	2	0,265	
9	УЗР-11-506-5095	Зажим плосечный ЗП 6-95/6-95	2	0,10	
	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, диаметр обхватываемого провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
10	УНН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, диаметр обхватываемого провода 26-66 мм, для СИП 120мм ²	5	0,036	

* При использовании для поз.6 напаянных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с разбавлением скрепы поз.3 и одного метра металлопластической ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стойки, а кронштейн КАБ-200 должен устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗПб.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Схема установки стоек СВ95-3 (СВ95-3с)

[illegible]

Ответвление к вводу в здании в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


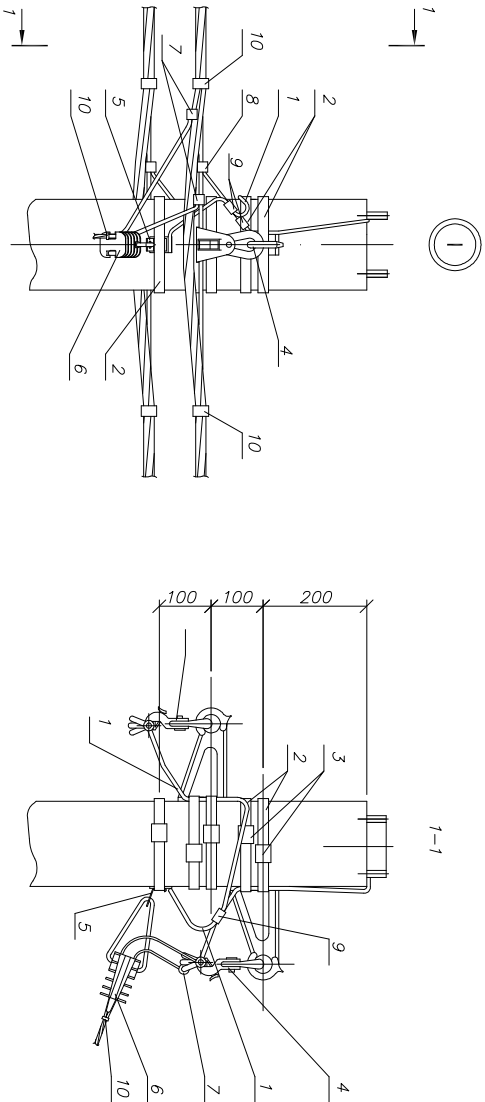


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону 4х жил СИП

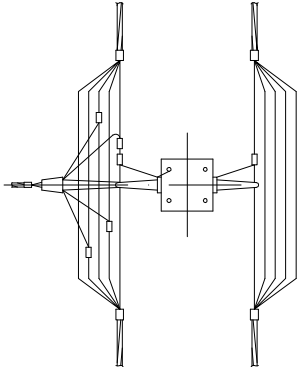

Чертеж выполнен на 2 листах
Общий вид см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Изм.	Лист	№окум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-102-12-02	Лист
						2