




[illegible]

Схема основных компоновок для установки стойки и подкоса опоры

Схема установки
опоры на ВЛИ

1. Устройство оповещения от ВЛН 0,4 кВ в двояком см. докум. АСП-ДЕР-ОВД-401-ХХ-00.
2. Опора Куд61 устанавливается в случаях, где согласно ПЭЗ, требуется выполнять подпорные заземления и заземления на защит от атмосферных перенапряжений.
3. Чертеж выполнен на 3х листах спецификацию и укал II и III см. лист 2, укал I см. лист 3.
4. Пролет L и область применения опоры см. докум. НТЛ-36.0017-ПЗ

Вариант поворота ВЛИ на угол α до 90° с использованием концевых опор

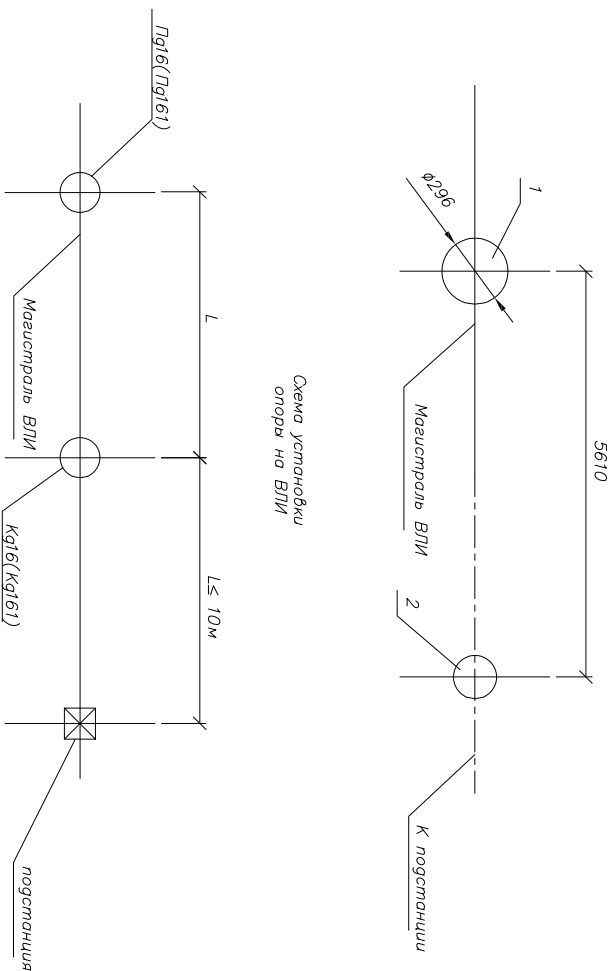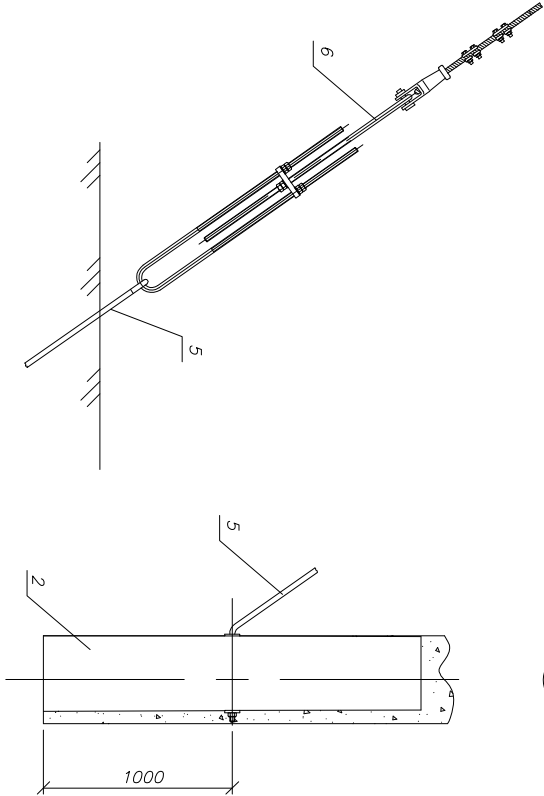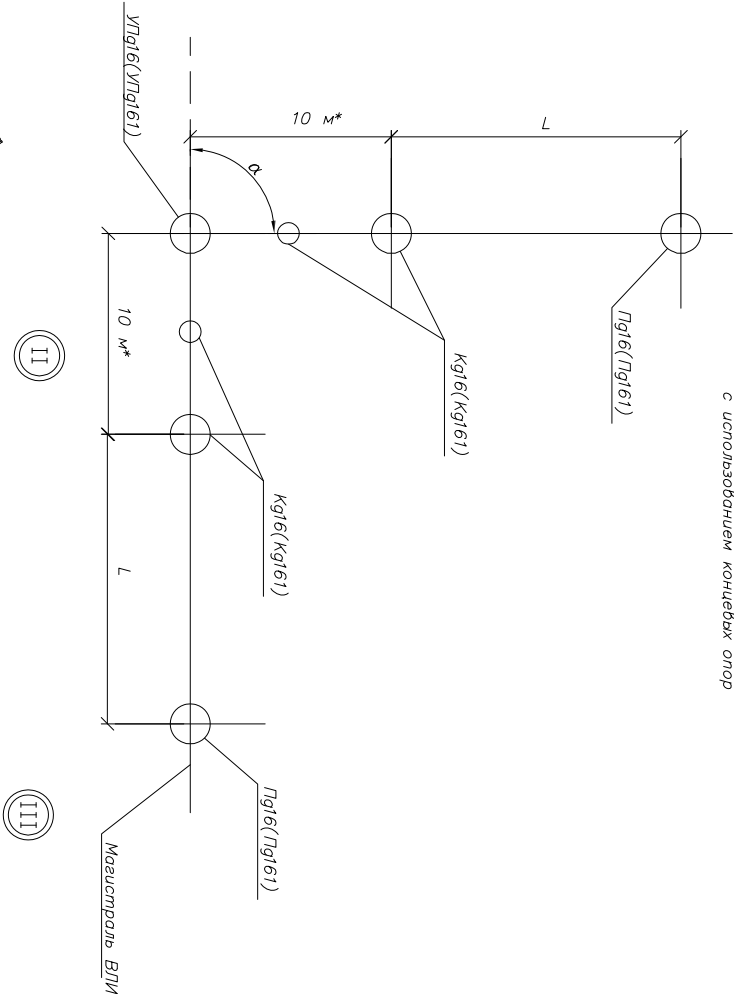

* В пролетах $L=10\text{м}$ провода должны иметь ослабленное натяжение. Стрела провеса проводов при монтаже должна быть 1,2 м.

Поз	Арматура	Наименование	Код	Масса ед., кг	Примечание
1	НПЦ-36.0017-40	Деревянные узлы	2		
2	НПЦ-36.0017-40	Стойки С2, L=9500 мм, d _в =220 мм	1		
3	НПЦ-36.0017-40	Анкерная деревянная плита ДА-5	1		
4	НПЦ-36.0017-42	Металлические узлы	1		
5	НПЦ-36.0017-42	Анкерный болт ОГ-2	1	15,3	
6	НПЦ-36.0017-43	Оттяжка ОТ05	1	22,3	
7	НПЦ-36.0017-48	Хомут Х515	1	3,6	
8	НПЦ-36.0017-45	Кронштейн УЮ4	1	5,3	
9	НПЦ-36.0017-49	Шпилька Шг1	1	1,05	
10	НПЦ-36.0017-49	Дюймовая арматура	1		
11	УКА-12-1500-4000	Крышка пластиковая для опор	4	0,27	
12	УЗА-14-D50-D70-1500	Анкерный кронштейн КАМ-4000	4	0,40	
13	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70мм ²	4	0,65	
14	УЗА-11-D02-D35	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевой жилой 95мм ²	10	0,12	
15	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 г для ответвления от магистрали до 95мм ² к отв. до 35мм ²	10	0,33	
16	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали до 120 мм ² к отв. до 95 мм ²	8	0,11	
17	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	8	0,01	
18	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	4	0,026	
19	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	4	0,036	
20	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм, для СИП 120мм ²	2	0,07	
21	УКА-32-12-476	Фасадное крепление КФК12-47,6	2		

