

						ASIP-DEP-OPR-431-00-71		
						Одноцепные, двухцепные и переходные гребеньные опоры ВЛП 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK® Материалы для проектирования		
Изм.	Код. уч.	Лист	Всего листов	Дата				
					Ответственные за анкетные одноцепные гребеньные опоры ОАГ151			
					Общий вид Схема установки стоек спецификация			IEK


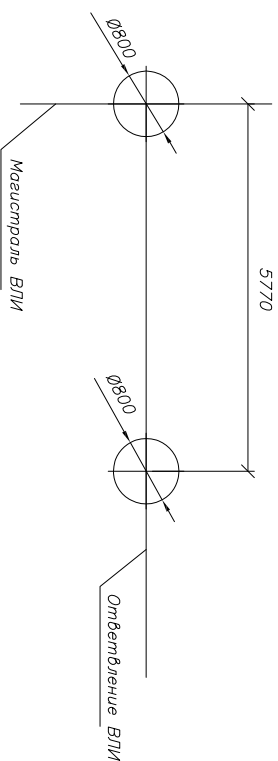


Схема основных котлованов для установки
стойки и подкосов опоры

1. Устройство отблужения от ВЛН 0,4 кВ к вводу см. гл. 9, ASP-DEP-OVD-401-XX-00.
2. Опора OVG151 устанавливается в случаях, где согласно ПУЭ, требуется выполнить подпорные возмещения и возмещения для защиты от атмосферных перенапряжений.
3. Чертеж выполнен на 3х листах спецификацию см. лист 2, узел 1 см. лист 3.
4. Пролет L и область применения опоры см. гл. 9, НПЛ-36.0017-ПЗ.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N





Схема установки
опоры на ВЛИ

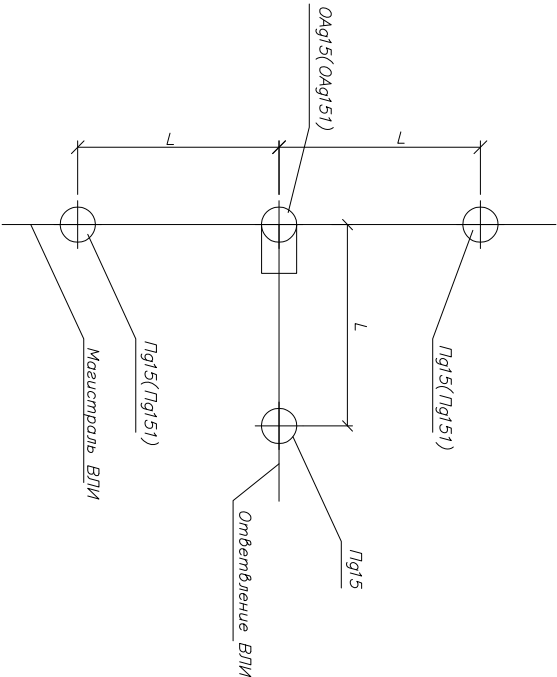

Поз	Арматура	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<u>Деревянные изделия</u>					
1	НПД-36.0017-40	Стойка С2, L=9500 мм, dф=220 мм	2		
2	НПД-36.0017-41	Анкерная деревянная планка ДА-4	1	67,6	
<u>Металлические изделия</u>					
3	НПД-36.0017-51	Заземляющий проводник ЗП6, L=900 мм	1	0,45	
4		Проводник заземления Круге В10 ГОСТ2590-2006, L=6200	1	3,81	
5	НПД-36.0017-44	Кронштейн У102	1	11,38	
6	НПД-36.0017-47	Свяжка Х102	1	8,01	
7	НПД-36.0017-49	Шпилька Шг1	1	1,05	
<u>Древянная арматура</u>					
8		Крышка пласстиковая для опоры	1		
9	УКА-12-1500-4000	Анкерный кронштейн КАМ-4000	1	0,27	
10	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70мм²	1	0,40	
11	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевой жилой 95мм²	1	0,65	
12	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали 90 95мм² к отв. 90 35мм²	5	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали 90 120 мм² к отв. 90 95 мм²	5	0,33	
13	УZSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗОГП 35-120/25-95 для ЗП6	1	0,25	
14	УZR-11-S06-S095	Зажим плосечный ЗП 6-95/6-95	1	0,13	
15	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	9	0,11	
16	УЗА-51-100	Скрепка СВ-20	9	0,01	
17	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, Ø10-45 мм, для СИП 35-95мм²	3	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, Ø26-66 мм, для СИП 120мм²		0,036	
18	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОЛМ 1500	1	0,5	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-DEP-OPR-431-00-71	Лист
						2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

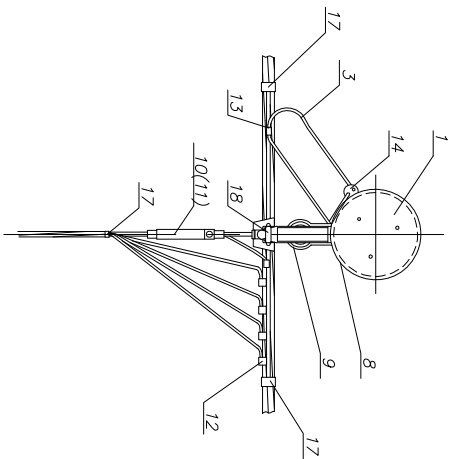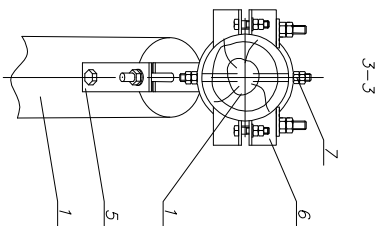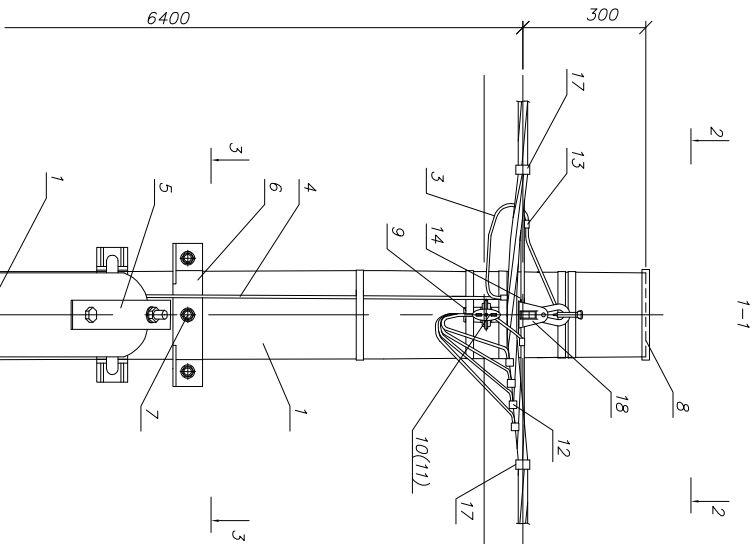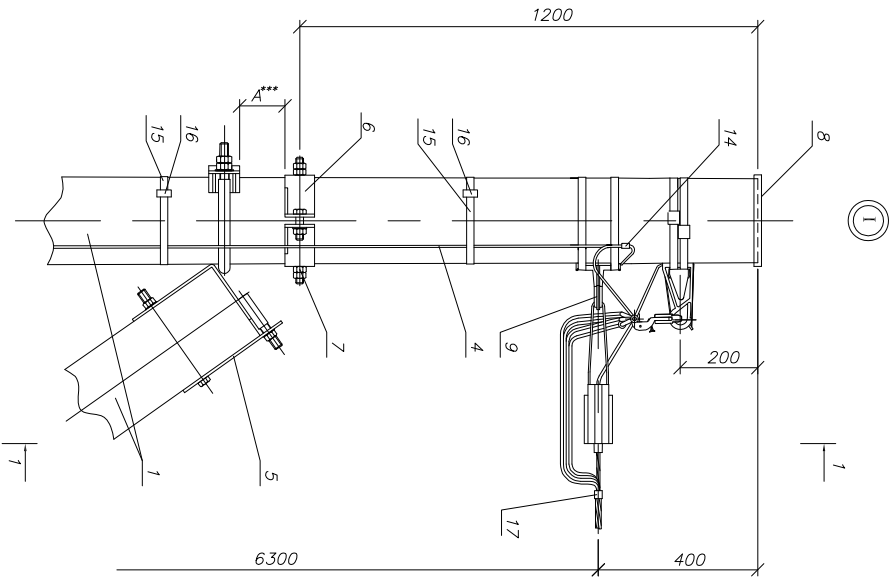

*** При Ах250 – следует выполнить ремонт подкоса, выполнить травмирование гни этого коглобана и установить подкос коглобана
 При Ах160 – установить дополнительно 2 шт. поз. 6.
 При 80<Ах 160 – установить дополнительно 1 шт. поз. 6.
 При Ах80 – не устанавливать дополнительно поз. 6.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-DEP-OPR-431-00-71	Лист
						3